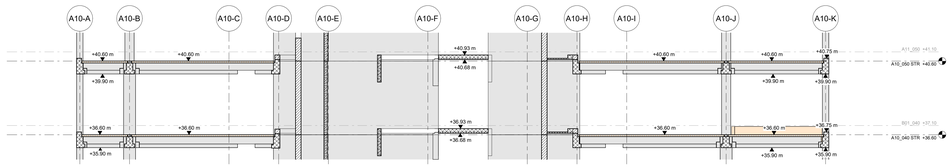

A11.050.1

1 : 100

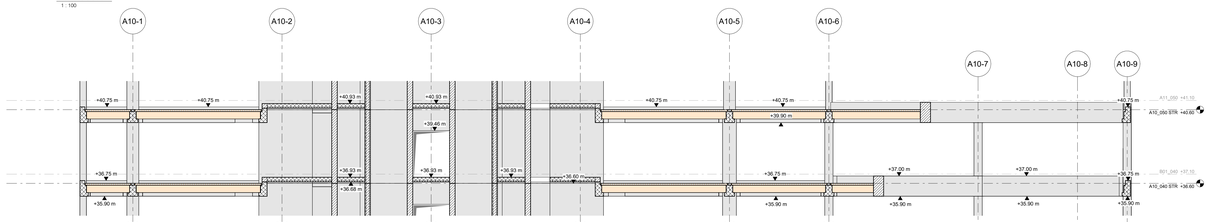

A11.050.2

1 : 100

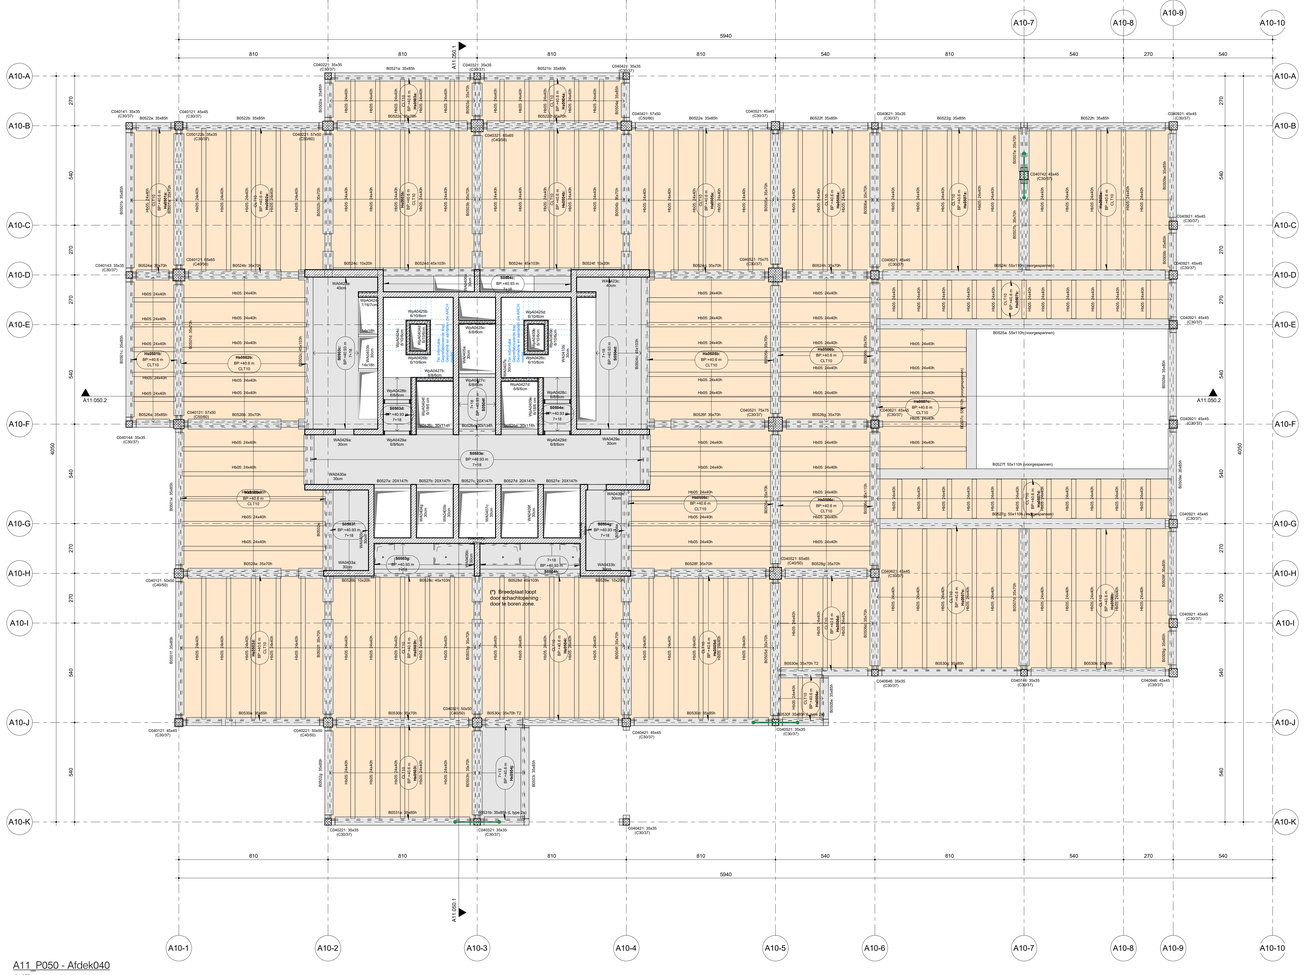

A11_P050 - Afdek040

1 : 100

TEKENCONVENTIE:

Norm ISO 128-44:2001 - Type B



NAAMGEVING VAN STRUCTURELE ELEMENTEN

P:	PAAL	W:	WAND
Pk:	PAALKOP	C:	KOLOM
Pb:	PLAADERINGSBALK	F:	VOET
Z:	ZOOL	S:	SLOEFPLAAT
Vp:	VALSE PUT	L:	LINTEEL/ LATEI
		M:	METSELWERKMUUR (dragend)

VLOERPLAAT SCHACHT

LEGENDE MATERIALEN

- TER PLAATSE GESTORT BETON (gewonden)
- TER PLAATSE GESTORT BETON (aanzicht) Bovenaanzicht: dikte volgens aangeronende verdeeling.
- GEPREFABRICEERD BETON (gewonden)
- GEPREFABRICEERD BETON (aanzicht) Bovenaanzicht: dikte volgens aangeronende verdeeling.
- BOVENLIGGENDE BETONSTRUCTUUR
- HOUTEN STRUCTUUR
- METSELWERKMUUR UIT KALKZANDSTEEN (dragend)
- DRAGEND METSELWERK
- BOVENLIGGEND METSELWERKSTRUCTUUR (dragend)
- NIET DRAGEND METSELWERK Alleen te tekenen indien nodig om het plan te begrijpen.

20	24	h 20	h 15+5/7	h 6+14	h 20+4/8	h 18+4/7	h 18+4/7	h 20
Grondplaat 20cm	Gepreabriceerd element 24cm	Ter plaatse gestorte plaat 20cm	Welfsels 15cm 5cm beton TRGB met 2cm tegenpeil	Breedkoepelplaat 6cm + 14cm TRGB	IT vloerenplaat 80cm 8cm TRGB met 2cm tegenpeil	Houten constructieplaat 18cm + 4cm TRGB	Staal-betonplaat 20cm	

ELEMENTEN IN TER PLAATSE GESTORT BETON:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Palen	EA1	C30/37
Secantspalen	EA1	C30/37
Diafragmawanden	EA1	C30/37
Funderingspalen	EE1	C30/37
Funderingsplaat en grondsloefplaat	EE3	C35/30
Vloerplaten	EI	C30/37
Drukring op welfsels (ondergronds)	EI / EE4	C30/37
Kolommen (ondergronds)	EI	C30/37
Wanden (ondergronds) (niet-dragend)	EI / EE3	C30/37
Wanden (gronddrend en ondergronds)	EE2	C30/37
Wanden (bent)	EI	C30/37
Kolommen boven- en ondergronds	EI / EE2	C30/37
Balken boven- en ondergronds	EI / EE2	C30/37
Cornetten	EI	C30/37

GEPREFABRICEERDE BETONNEN ELEMENTEN:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Kolommen en ondergronden kolommen	EI / EE4	C80/95
Balken en ondergronden balken	EI / EE4	C40/50
Welfsels	EI / EE4	C55/67
Breedplaten	EI	C30/37
Trappen	EI	C30/37

MECHANISCHE BEVESTIGING:

	Bouhklasse
Klassieke bouten	8.8
Voorgespannen bouten	10.9

ELEMENTEN IN STAAL:

	Staalkwaliteit	Corrosiviteitscategorie en duurzaamheidscategorie	Corrosiebescherming	Brandbeveiliging	
In beton gestort profielen	S235 JR	C1 / I4	/	/	
Staalprofielen (binnen)	S235 JR	C1 / I4	Afwerkingswerf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (REI/120)	
Staalprofielen (buiten)	S235 JR	C3 / I4	Afwerkingswerf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (REI/120)	

VOORBEELD : B AXYYz: a x bh



B ELEMENT
A PREFIX
X VERDIERING
YY NUMMER
z SEGMENT

a dikte
b hoogte

Intern

PEILEN & OPENINGEN

Openingen: BP en OP zie plancht
Doorvoeren: OP zie aanzicht



NOTA

- De afmetingen dienen door de architect en de aannemer gecontroleerd en goedgekeurd te worden ;
- De openingen voor technische (doorvoeren zijn steeds indicatief. Voor het opstarten van de wapeningstekenen moeten de definitieve de afmetingen en inplanting van deze openingen door de aannemer aan de betreffende technieken worden voorgelegd ter goedkeuring van de uitvoerders van de technieken ;
- De openingen, uitsparingen enz , moeten op de tekeningen en wapeningstekenen worden weergegeven ;
- De aannemer voorziet waterkeringsplaten tussen alle 2 stortfasen ondergronds ;
- De aannemer bepaalt het bovenpeil van de sjokjesconnecties rekening houdende
met tegenpeil van de welfsels of andere geprefabriceerde elementen.
- De stabiliteitsplannen werden opgesteld op basis van de architectuur plannen en modellen beschikbaar op 21/10/2024.

BRANDVEILIGHEID

- Twee(ja) andere vermeld baarteekordt de brandweerstand van de structurele elementen aan het Koninklijk Besluit voor de preventie van brand :
  - voor tegen gebouwen: R60 voor alle structurele elementen behalve het dak; R30 voor de structurele element van het dak ;;;
  - voor middelhoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen (onder het kwazistationnaire); R60 voor alle structurele elementen boven het kwazistationnaire) ;
  - voor hoge gebouwen; R120 voor alle structurele elementen.

INDEX	DATUM	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN	ONT.	ENG.
1.1	26/06/2025	Opmerkingen BBT - Gecoordineerd plan	CNN	BOL
1.0	28/04/2025	Opmerkingen BBT - Uitvoering	CNN	BOL
0.2	28/04/2025	Opmerkingen BBT+MCW	CNN	BOL
0.1	28/03/2025	Eerste verzending - ter coördinatie	MPH	BOL

PROJECT :

T&T Lake Side

Site de Tour & Taxis, Av. du Port 88, 1000 Bruxelles

SITUATIE PLAN :

Anna Bochdreef

INGENIEUR STABILITEIT :
NEY & PARTNERS s.a. Terhulpensesteenweg, 181 B - 1170 - Brussel tel : +32 2 643 21 90 info@ney.partners

OPDRACHTGEVER :
NEXTENSA Picardstraat 11, B505 B - 1000 - Brussel tel : +32 2 882 10 00 info@nextensa.eu

ARCHITECT :
BUREAU BOUWTECHNIEK Michel de Braeystraat 8 B - 2000 - Antwerpen tel : +32 3 231 53 95 info@b-b.be

INGENIEUR TECHNIEKEN :
CES Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

HOOFDAANNEMER :
MCW Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

VERZENDER :

NEY +PARTNERS

PLAN TITEL

Bekistingsplan
ZONE A - GEBOUW A11
P.050_Afdek040

FORMAAT	FASE	
A0 (841x1188)	**DO**	EERSTE RELEASEDATUM : **28/03/2025**
		DATUM LAATSTE HERZIENING : **26/06/2025**

PROJECT	SUBPROJECT	ORIGINATOR	ROLE	SYSTEM	LEVEL	TYPE	NUMMER	INDEX
LSA -	A11 -	NEY -	ST -	FOR -	040 -	CP -	3150 -	1.1