


Extrato Municipal - Barreiros

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Barreiros

Mapa do município

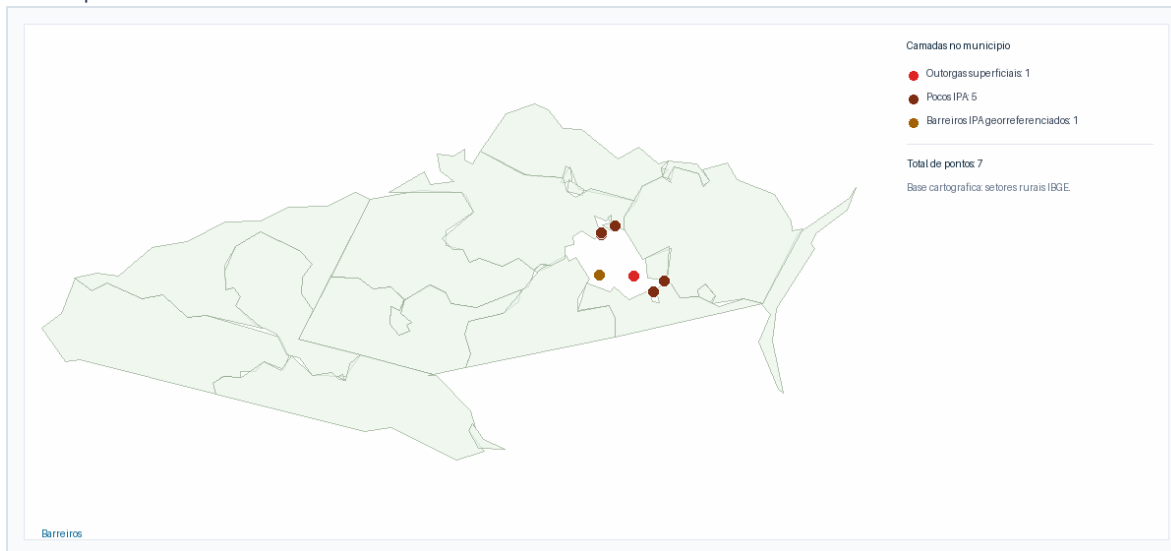

População aglomerada	2.015	10 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	4	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	0 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 0 atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 4 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	0
Concluídas	0
Em execução	0
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 0
Investimento ativo	R\$ 0
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Calendário de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referência	2026-08
Situação mais crítica	Rodízio
Situação predominante	Rodízio
Cobertura programada ponderada	35.1%
Áreas publicadas	31
Abastecimento contínuo	2
Áreas em rodízio	29
Áreas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendário publicado	0

Padrões observados: Rodízio: 8 h com água / 1.7 dias sem água | Rodízio: 3 h com água / 2 dias sem água | Intermitente diário: 12 h com água / 1.5 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.