


Extrato Municipal - Betânia

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Betânia

Mapa do município

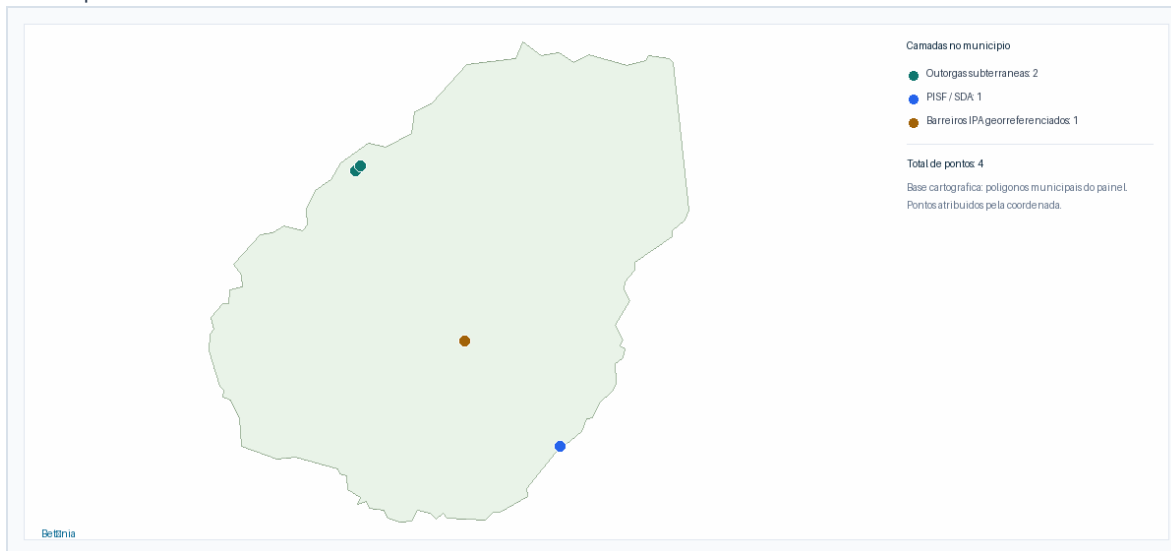

População aglomerada	2.088	23 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	2
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	1
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 1 PISF; 35 aguadas; 151 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Outorgas subterrâneas

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	90.2%
Areas publicadas	5
Abastecimento continuo	3
Areas em rodizio	2
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.