


Extrato Municipal - Bom Jardim

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Bom Jardim

Mapa do município

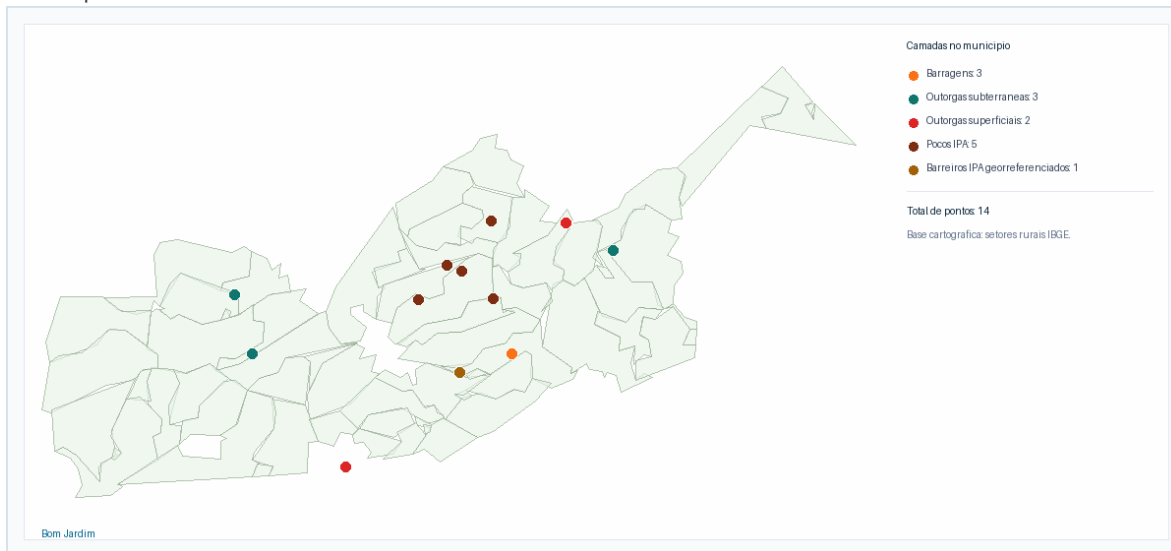

População aglomerada	2.768	12 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	3	Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	3
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 58,7 mi atribuídos; abastecimento: Área em colapso
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens; 3 Outorgas subterrâneas; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	0
Em execucao	0
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 58,7 mi
Investimento ativo	R\$ 58,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Area em colapso
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	73.5%
Areas publicadas	32
Abastecimento continuo	14
Areas em rodizio	15
Areas em colapso	1
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	2

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4.3 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0708	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 34,3 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 14,0 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 10,4 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.