


Extrato Municipal - Brejinho

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Brejinho

Mapa do município

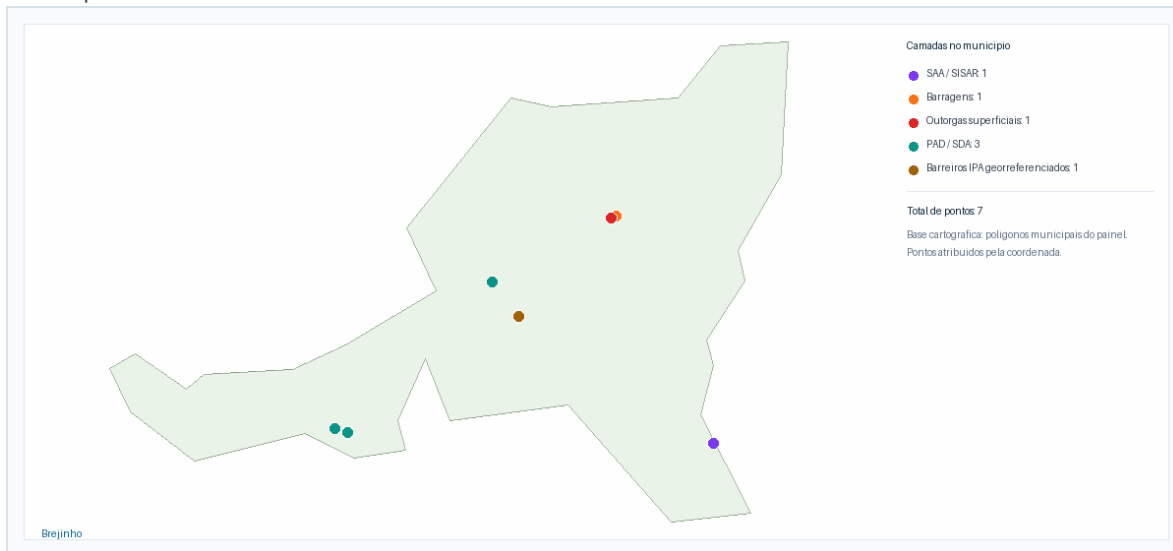

População aglomerada	1.413	4 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	1
Barragens	1
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	3
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	4 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,6 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	3 PAD; 0 PISF; 60 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 SAA / SISAR; 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	4
Concluidas	2
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 3,6 mi
Investimento ativo	R\$ 3,2 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	91.5%
Areas publicadas	13
Abastecimento continuo	6
Areas em rodizio	7
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua | Intermitente diario: 9 h com agua / 15 h sem agua | Intermitente diario: 11 h com agua / 13 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 2,2 mi
GPI0251	Implantação de adutora de água tratada para atender as localidades de Vila de Fá	Em andamento	68%	Concluir obra 2026-08-30	R\$ 924.386
GPI0518	Implantação de rede no loteamento Mané Zuada, em Brejinho (Prefeitura)	Concluído	100%	- 2024-11-01	R\$ 356.255
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 44.600

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.