


Extrato Municipal - Calçado

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Calçado

Mapa do município

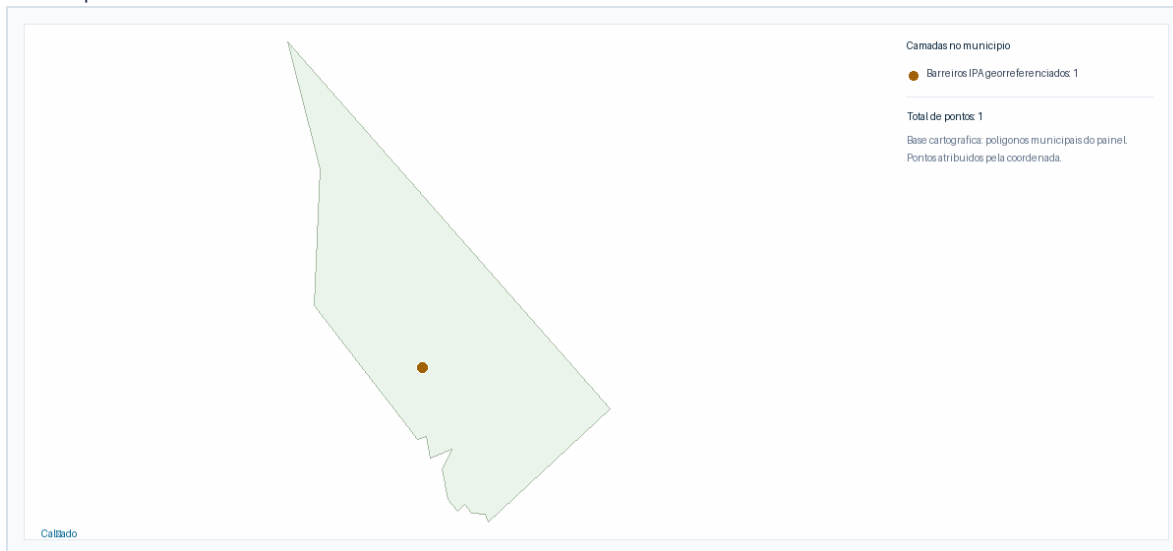

População aglomerada	1.353	4 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 19,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	2
Em execucao	0
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 19,0 mi
Investimento ativo	R\$ 18,9 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	19.9%
Areas publicadas	16
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	16
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 1.2 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0717	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-01-02	R\$ 13,2 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 3,1 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 2,3 mi
GPI0214	Melhoria da ETA São Jacques	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-01	R\$ 305.176
GPI0350	Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro	Concluído	100%	- 2026-03-30	R\$ 80.891
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 29.141

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.