


Extrato Municipal - Camutanga

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Camutanga

Mapa do município

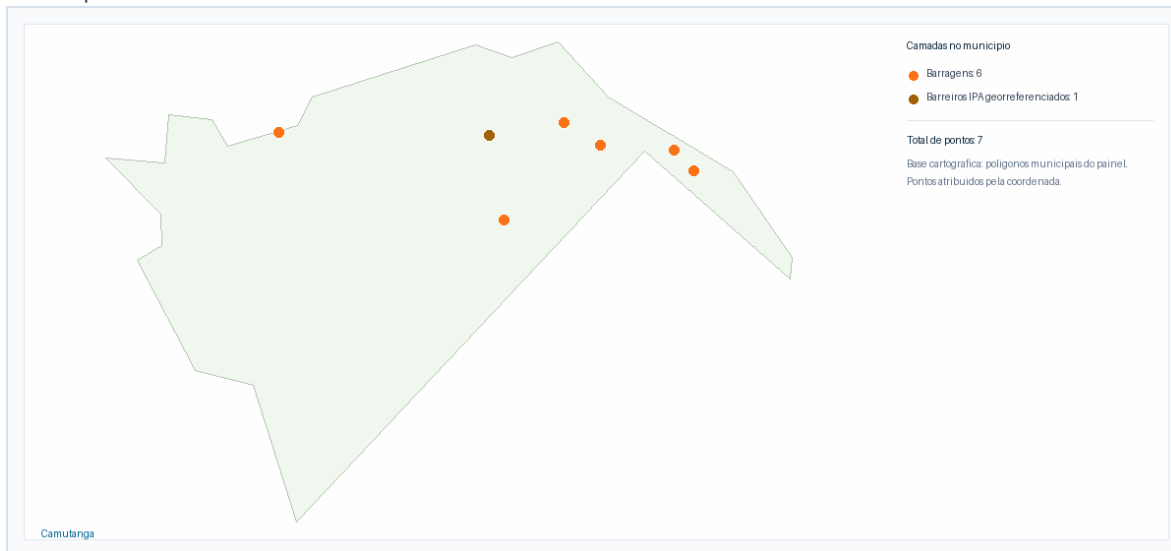

População aglomerada	108	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	6
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 7,8 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	6 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	2
Concluídas	1
Em execucao	0
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 7,8 mi
Investimento ativo	R\$ 7,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital - Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreiros e Camutanga.
Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	26.8%
Areas publicadas	7
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	7
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 6 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 18 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0268	Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreir	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 7,5 mi
GPI0579	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água de Camutanga	Concluído	100%	- 2024-04-30	R\$ 380.292

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.