


Extrato Municipal - Carpina

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Carpina

Mapa do município

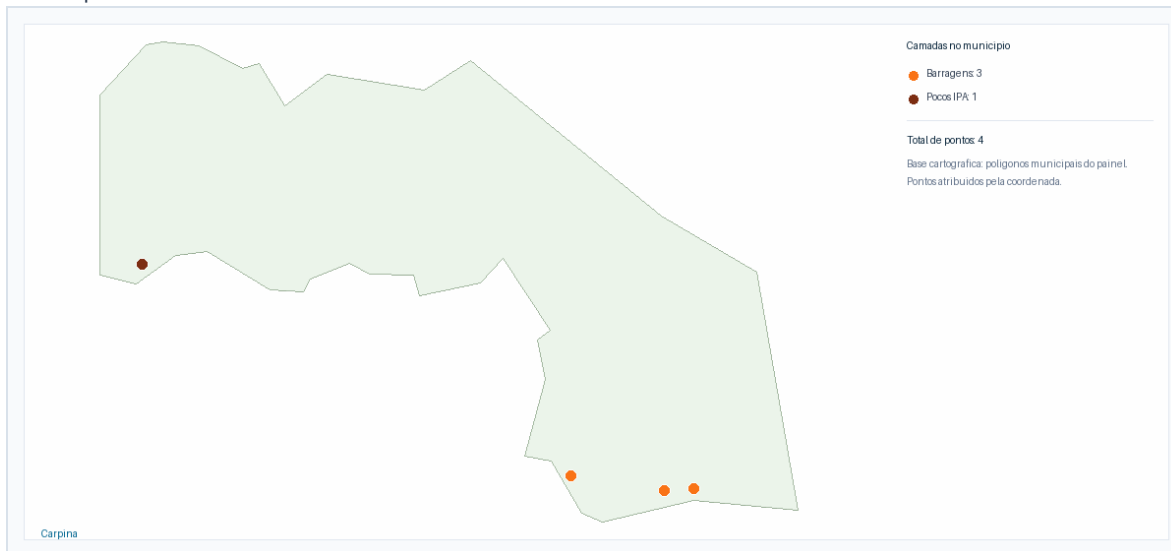

População aglomerada	1.851	6 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	0

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 119,6 mi atribuídos; abastecimento: Mes sem abastecimento
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 119,6 mi
Investimento ativo	R\$ 112,6 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Rede de Distribuição em Carpina. Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Mes sem abastecimento
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	20.7%
Areas publicadas	45
Abastecimento continuo	1
Areas em rodizio	43
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	1
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0279	Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-07-02	R\$ 109,5 mi
GPI0564	Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho	Concluído	100%	- 2024-07-23	R\$ 5,8 mi
GPI0232	Rede de Distribuição em Carpina	A iniciar	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-07-30	R\$ 2,5 mi
GPI0569	Interligação de adutoras para transportar água da barragem do rio Cursaí, em Pau	Concluído	100%	- 2025-02-12	R\$ 921.467
GPI0191	Requalificação dos Equipamentos Hidromecânicos da Barragem Lagoa do Carro (Carpi	Em andamento	19%	Concluir obra 2026-09-04	R\$ 641.642

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0440	Implantação de melhorias na rede de distribuição do SAA Carpina (Carneiro Leão e	Concluído	100%	- 2025-04-29	R\$ 252.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.