


Extrato Municipal - Feira Nova

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Feira Nova

Mapa do município

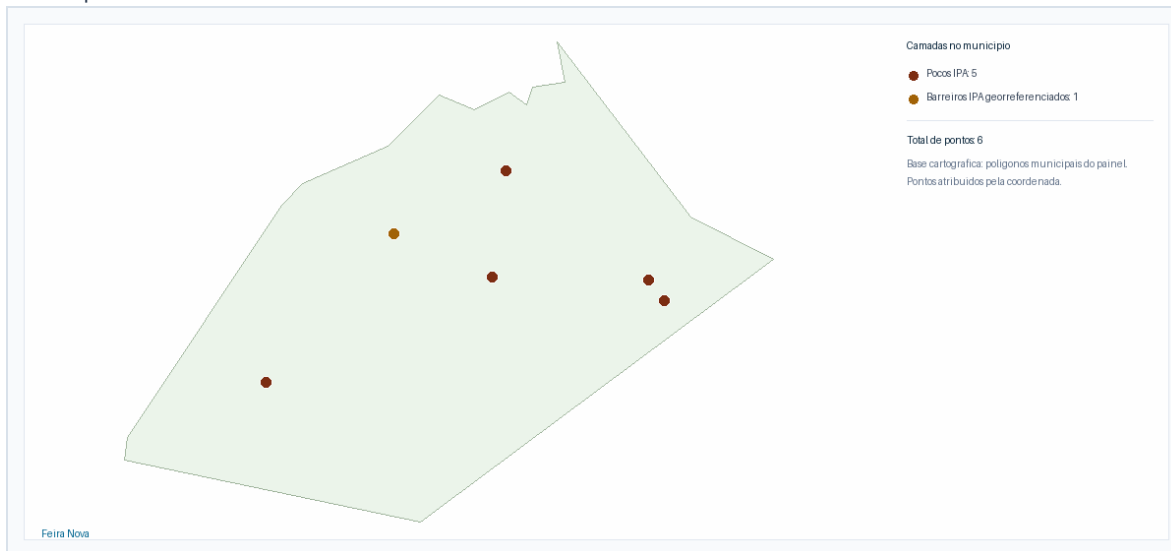

População aglomerada	476	2 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 29,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	1
Em execucao	0
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 29,0 mi
Investimento ativo	R\$ 28,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	25.0%
Areas publicadas	6
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	6
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 3.8 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3.7 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 11 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0279	Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-07-02	R\$ 27,7 mi
GPI0697	Implantação da recuperação estrututural do centro de reservação de Feira Nova	A licitar	0%	- -	R\$ 1,0 mi
GPI0441	Implantação de melhorias na rede de distribuición de água de Feira Nova (Emenda d	Concluído	100%	- 2025-04-25	R\$ 294.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.