


Extrato Municipal - Flores

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Flores

Mapa do município

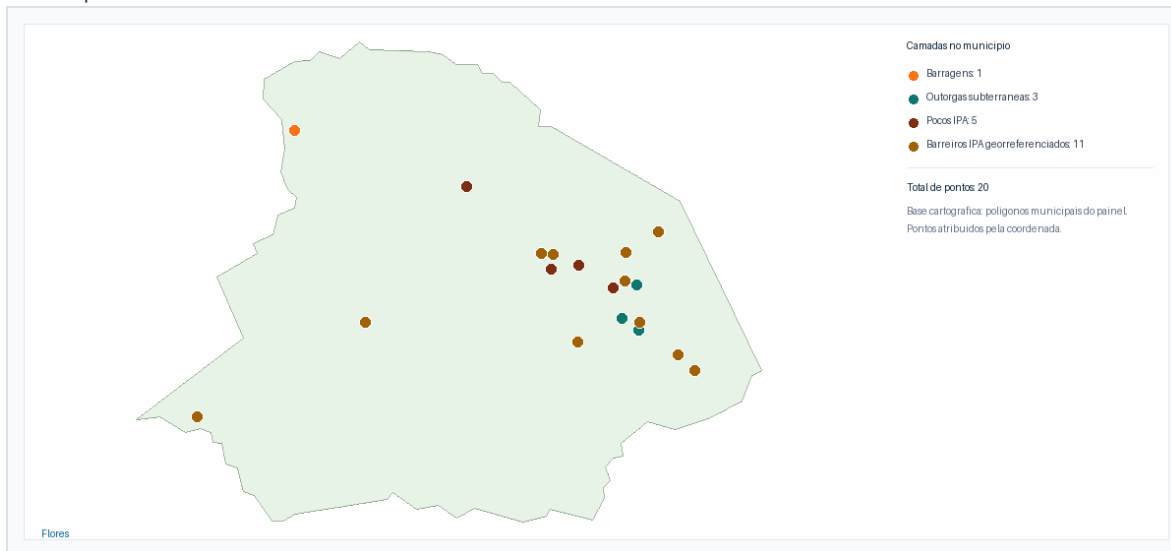

População aglomerada	1.566	9 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	3
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 200,3 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas
IPA	6 pocos; 3 instalados; 9 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 3 Outorgas subterrâneas

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	3
Em execucao	0
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 200,3 mi
Investimento ativo	R\$ 15,1 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	85.2%
Areas publicadas	17
Abastecimento continuo	12
Areas em rodizio	5
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Intermitente diario: 7 h com agua / 12.5 h sem agua | Intermitente diario: 21 h com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 9 h com agua / 15 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0324	Eficientização Energética - BESS	Concluído	100%	- 2026-01-31	R\$ 185,0 mi
GPI0282	Poços do Sertão	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 9,9 mi
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 5,2 mi
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 103.372
GPI0407	Recuperação do reservatório elevado e construção de estação elevatória de água p	Concluído	100%	- 2025-07-23	R\$ 92.260

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.