


Extrato Municipal - Itapetim

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Itapetim

Mapa do município

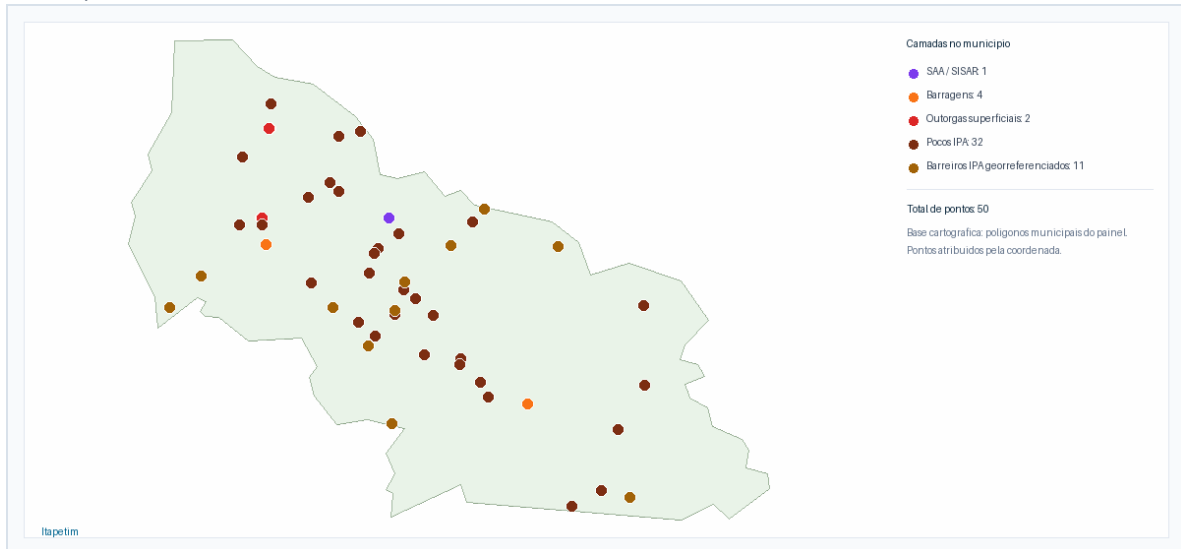

População aglomerada	609	3 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	4	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	1
Barragens	4
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	34
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,2 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	47 pocos; 3 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 SAA / SISAR; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	2
Em execucao	0
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 5,2 mi
Investimento ativo	R\$ 4,9 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	91.3%
Areas publicadas	33
Abastecimento continuo	16
Areas em rodizio	17
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 10 h com agua / 6.6 dias sem agua | Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua | Rodizio: 8 h com agua / 2.7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 4,9 mi
GPI0498	Interligação do Sistema Adutor do Pajeú ao SAA do distrito de Piedade	Concluído	100%	- 2024-12-13	R\$ 170.917
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 97.769

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.