


Extrato Municipal - Joaquim Nabuco

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Joaquim Nabuco

Mapa do município

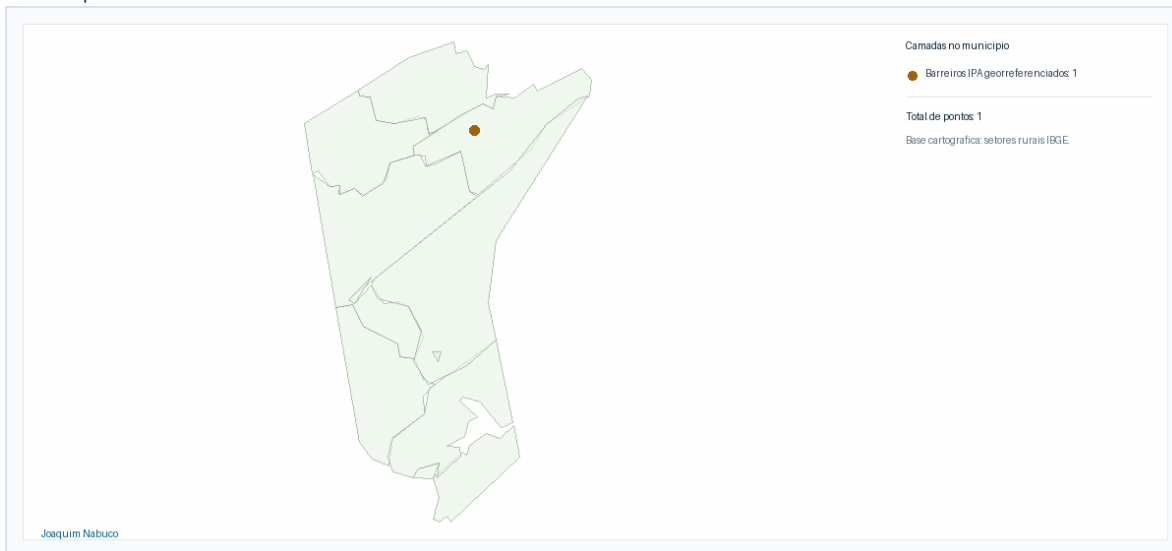

População aglomerada	874	3 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	0
Concluídas	0
Em execucao	0
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 0
Investimento ativo	R\$ 0
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	50.4%
Areas publicadas	5
Abastecimento continuo	1
Areas em rodizio	4
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 18 h com agua / 1.2 dias sem agua | Intermitente diario: 17.5 h com agua / 1.3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.