


Extrato Municipal - Jurema

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Jurema

Mapa do município

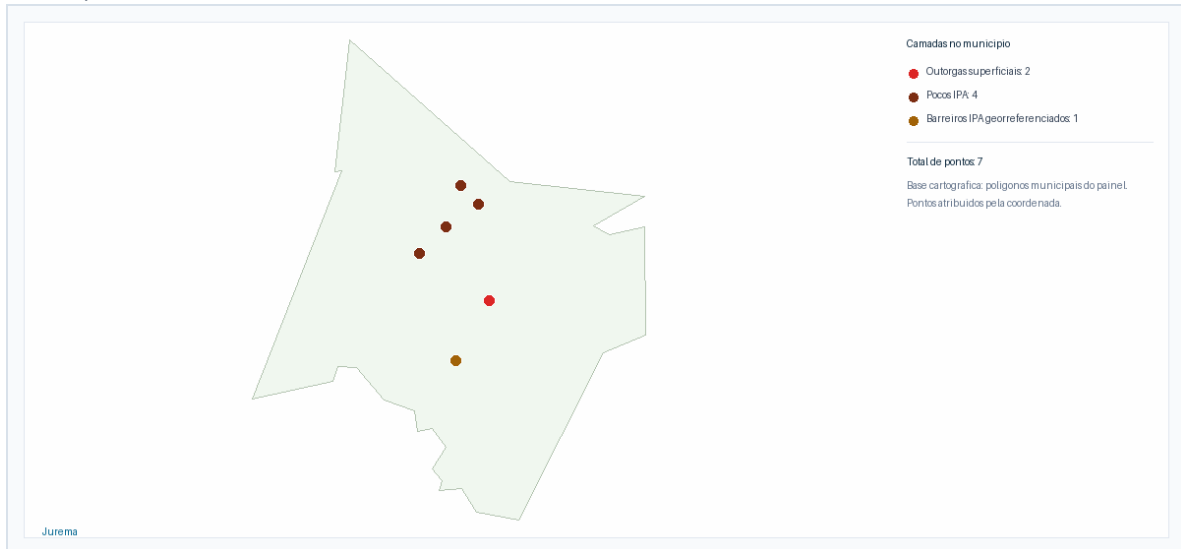

População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 57,1 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	1
Em execucao	0
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 57,1 mi
Investimento ativo	R\$ 57,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	17.2%
Areas publicadas	25
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	25
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 24 h no mes | Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Abastecimento parcial: 2 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0717	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-01-02	R\$ 39,7 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 9,4 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 7,0 mi
GPI0214	Melhoria da ETA São Jacques	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-01	R\$ 919.647
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 87.817

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.