


Extrato Municipal - Maraial

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Maraial

Mapa do município

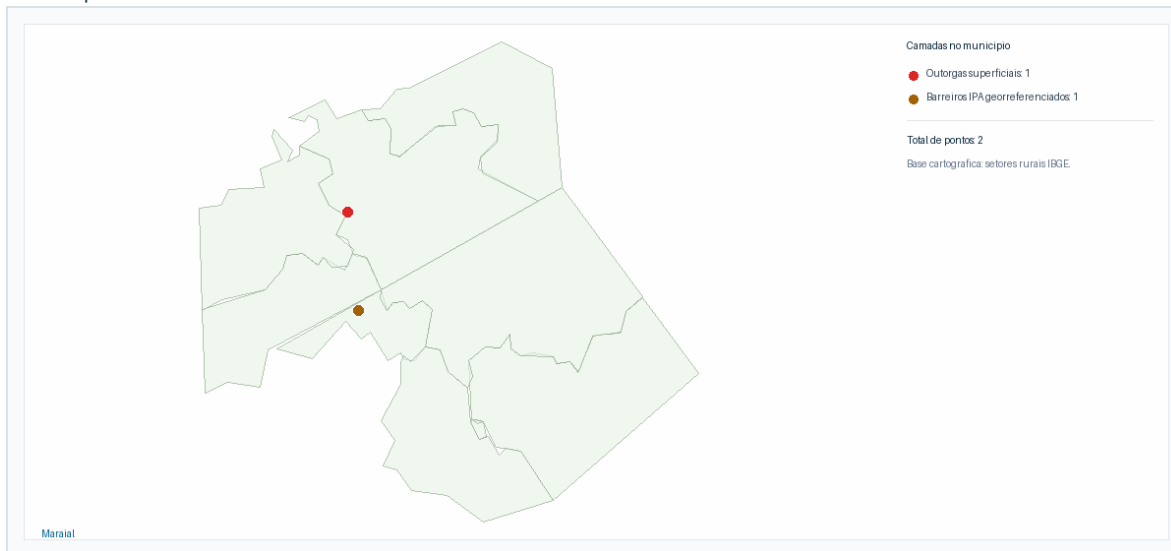

População aglomerada	619	2 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	1
Concluídas	0
Em execução	0
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 5,0 mi
Investimento ativo	R\$ 5,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Calendário de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referência	2026-08
Situação mais crítica	Rodízio
Situação predominante	Rodízio
Cobertura programada ponderada	21.9%
Áreas publicadas	4
Abastecimento contínuo	0
Áreas em rodízio	4
Áreas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendário publicado	0

Padrões observados: Rodízio: 8 h com água / 1.7 dias sem água | Rodízio: 10 h com água / 1.6 dias sem água | Intermitente diário: 16 h com água / 1.3 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0700	Ampliação da ETA para Maraial	A licitar	0%	- -	R\$ 5,0 mi

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.