


Extrato Municipal - Orobó

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Orobó

Mapa do município

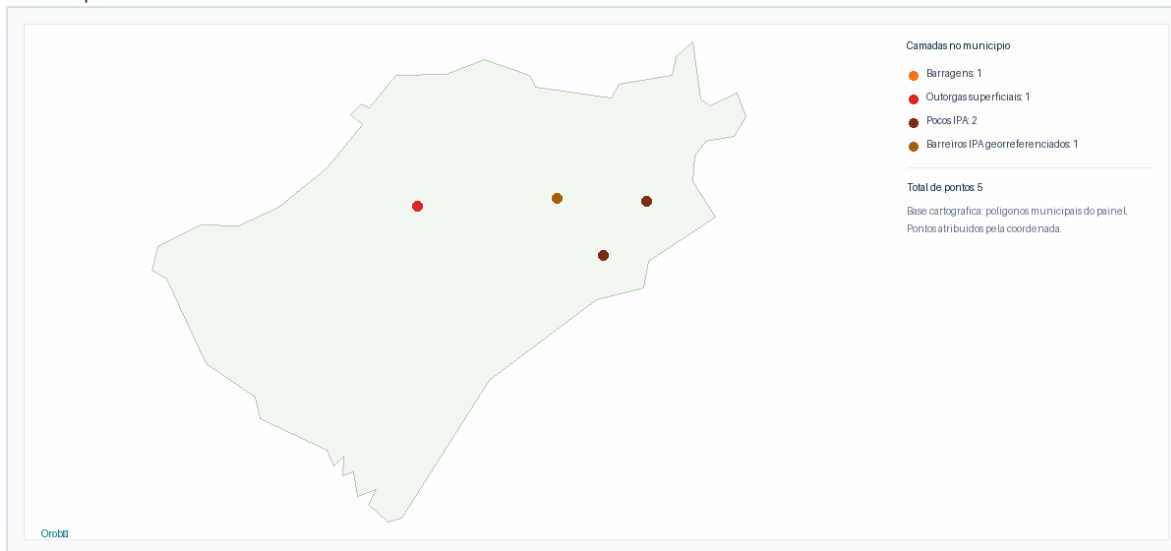

População aglomerada	2.462	9 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	2
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 29,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	2
Em execucao	0
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 29,0 mi
Investimento ativo	R\$ 25,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	73.1%
Areas publicadas	7
Abastecimento continuo	4
Areas em rodizio	3
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 3.3 dias com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0708	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 15,1 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 6,2 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 4,6 mi
GPI0463	Implantação do SAA do Distrito de Matinadas - Orobó	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 2,1 mi
GPI0635	Adequação do Sistema Adutor de Orobó a partir do SI Palmeirinha	Concluído	100%	- 2023-04-14	R\$ 1,0 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.