


Extrato Municipal - Paudalho

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Paudalho

Mapa do município

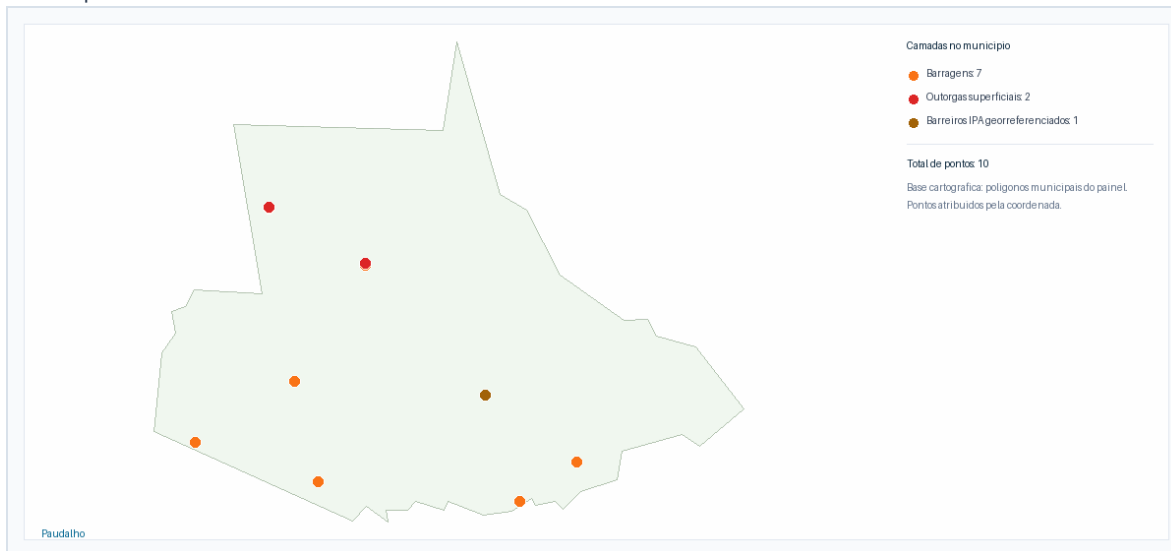

População aglomerada	3.954	13 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 13. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	7
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 23,1 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	7 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	1
Em execucao	0
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 23,1 mi
Investimento ativo	R\$ 20,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SES da Nova Escola de Sargentos do Exército. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	34.9%
Areas publicadas	31
Abastecimento continuo	3
Areas em rodizio	28
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0071	SES da Nova Escola de Sargentos do Exército	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-31	R\$ 15,9 mi
GPI0285	Recuperação da barragem Goitá	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 4,5 mi
GPI0564	Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho	Concluído	100%	- 2024-07-23	R\$ 2,8 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.