


Extrato Municipal - Poção

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Poção

Mapa do município

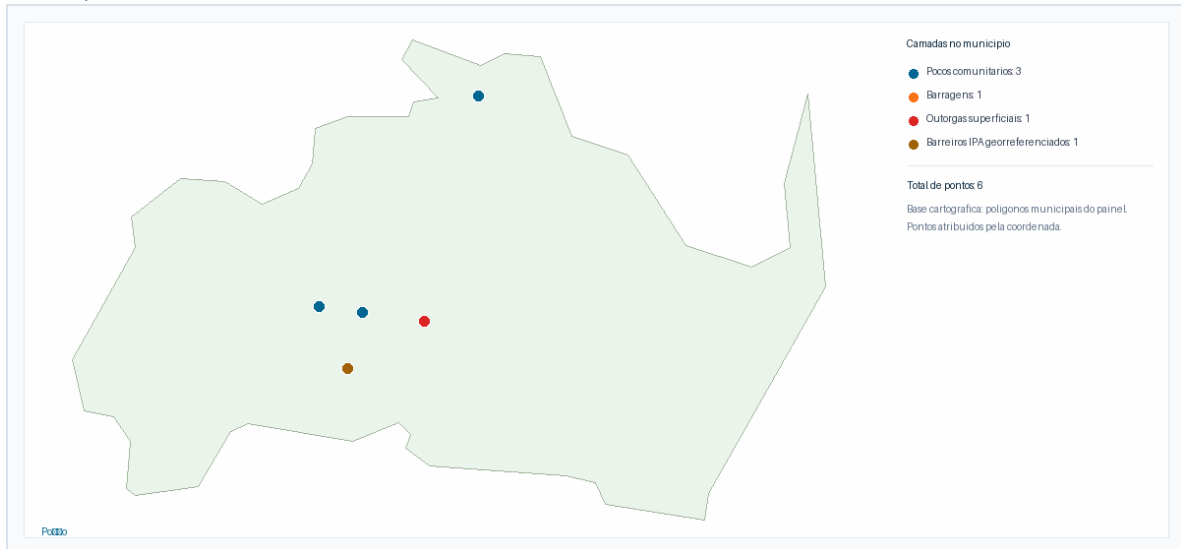

População aglomerada	611	2 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	3	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	3
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	2 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 28,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Pocos comunitários; 1 Barragem; 1 Outorga superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	2
Concluídas	1
Em execucao	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 28,0 mi
Investimento ativo	R\$ 28,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir Obra - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção. Data: 2027-08-25; execucao: 9%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	51.6%
Areas publicadas	2
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	2
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 8 dias com agua / 15 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0068	Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção	Em andamento	9%	Concluir Obra 2027-08-25	R\$ 28,0 mi
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 44.266

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.