


Extrato Municipal - Sairé

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Sairé

Mapa do município

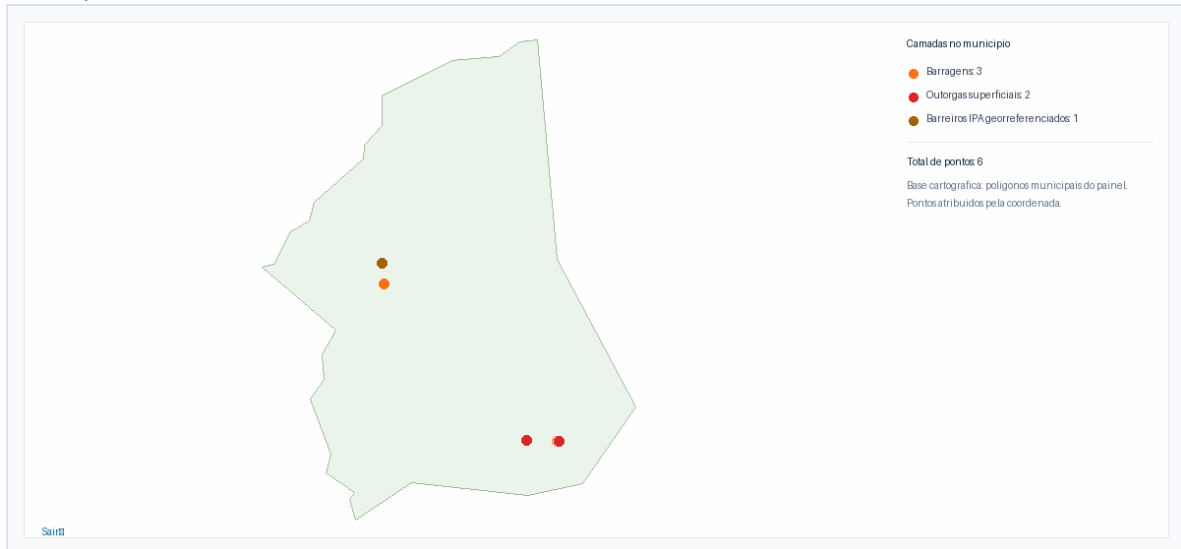

População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 31,1 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 191 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	1
Em execução	1
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 31,1 mi
Investimento ativo	R\$ 22,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execução: 0%.

Calendário de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referência	2026-08
Situação mais crítica	Rodízio
Situação predominante	Abastecimento contínuo
Cobertura programada ponderada	84.3%
Áreas publicadas	9
Abastecimento contínuo	5
Áreas em rodízio	4
Áreas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendário publicado	0

Padrões observados: Rodízio: 5 dias com água / 2 dias sem água | Rodízio: 4 dias com água / 3 dias sem água | Rodízio: 11 h com água / 1.8 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0029	Conclusão Adutora de Serro Azul	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 8,7 mi
GPI0719	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-07-01	R\$ 7,5 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 5,7 mi
GPI0044	Implantação de SAA para as localidades de Cruzeiro do Oeste e Jabuticaba	Em andamento	40%	Concluir obra 2027-01-10	R\$ 5,0 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 4,2 mi

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.