


Extrato Municipal - Sanharó

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Sanharó

Mapa do município

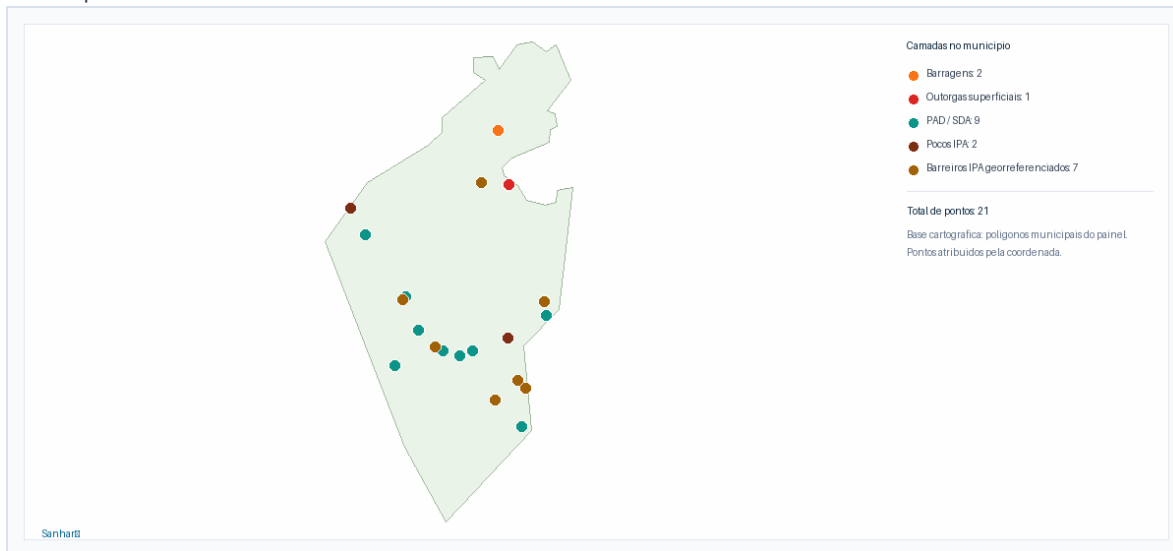

População aglomerada	1.060	7 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	2
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	9
PISF / SDA	0
Pocos IPA	3
Barreiros IPA georreferenciados	7

Instituição	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 4,6 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	9 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	3 pocos; 2 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	5
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 4,6 mi
Investimento ativo	R\$ 808.131
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury. Data: 2027-03-19; execucao: 30%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	85.0%
Areas publicadas	45
Abastecimento continuo	23
Areas em rodizio	22
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 11 dias com agua / 8 dias sem agua | Abastecimento parcial: 8 dias no mes | Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 2,8 mi
GPI0624	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Sítio Boi Manso	Concluído	100%	- 2023-05-31	R\$ 705.401
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 485.690
GPI0202	Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-03-19	R\$ 322.442
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 113.623
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 108.298

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0627	Execução de Canal de Água Floculada ETA Bitury	Concluído	100%	- 2023-05-16	R\$ 3.500

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.