


Extrato Municipal - São Joaquim Do Monte

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

São Joaquim Do Monte

Mapa do município

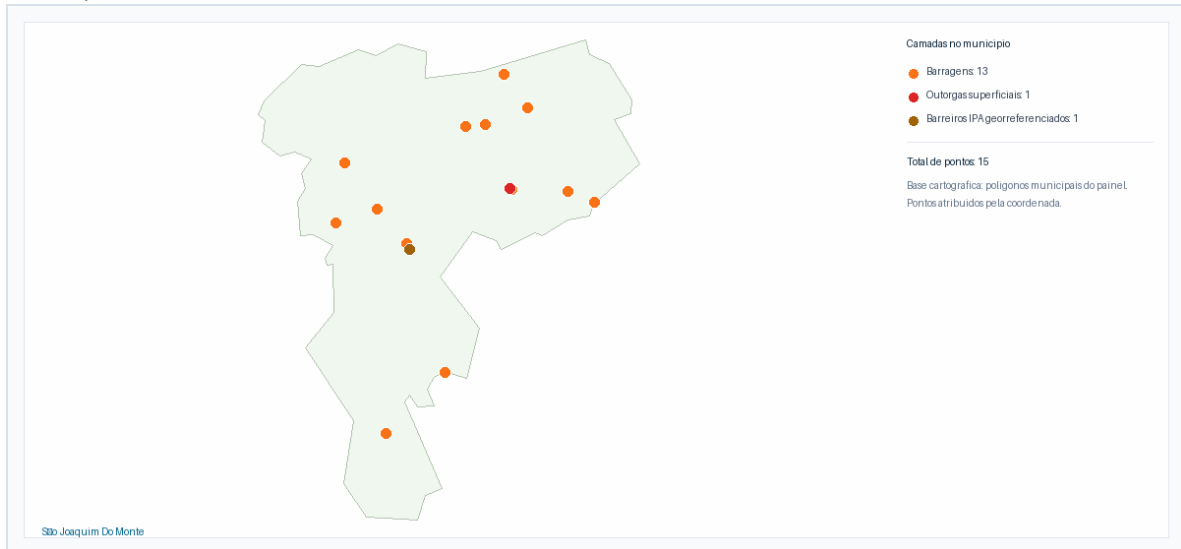

População aglomerada	784	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	13
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 51,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	13 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	1
Em execucao	0
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 51,7 mi
Investimento ativo	R\$ 50,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	72.7%
Areas publicadas	10
Abastecimento continuo	2
Areas em rodizio	8
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Intermitente diario: 24 h com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0719	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-07-01	R\$ 16,8 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 12,6 mi
GPI0696	Implantação da ETA UF de 50 L/s. Implantação de adutora a partir da Adutora do A	A licitar	0%	- -	R\$ 11,5 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 9,4 mi
GPI0516	Implantação de Rede de Distribuição no Loteamento Nova São Joaquim	Concluído	100%	- 2024-11-07	R\$ 1,4 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.