


Extrato Municipal - São José Da Coroa Grande

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

São José Da Coroa Grande

Mapa do município

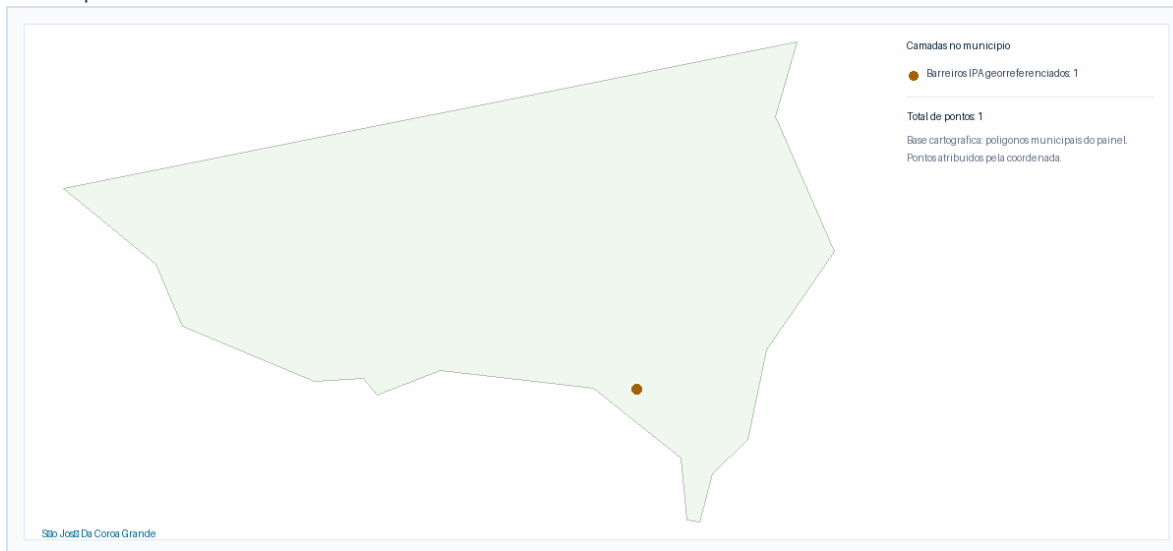

População aglomerada	3.753	8 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 1,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	2
Concluídas	1
Em execução	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 1,7 mi
Investimento ativo	R\$ 1,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Concluir obra - Retrofit das Elevatórias e da ETA São José da Coroa Grande. Data: 2027-02-10; execução: 0%.

Calendário de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referência	2026-08
Situação mais crítica	Rodízio
Situação predominante	Rodízio
Cobertura programada ponderada	71.5%
Áreas publicadas	7
Abastecimento contínuo	0
Áreas em rodízio	7
Áreas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendário publicado	0

Padrões observados: Rodízio: 1 dia com água / 1 dia sem água | Intermitente diário: 20 h com água / 4 h sem água | Intermitente diário: 18 h com água / 6 h sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0219	Retrofit das Elevatórias e da ETA São José da Coroa Grande	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-02-10	R\$ 1,5 mi
GPI0497	Substituição de trecho da adutora de água bruta de São José	Concluído	100%	- 2024-12-15	R\$ 156.208

População beneficiada é informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.