


Extrato Municipal - São José Do Egito

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

São José Do Egito

Mapa do município

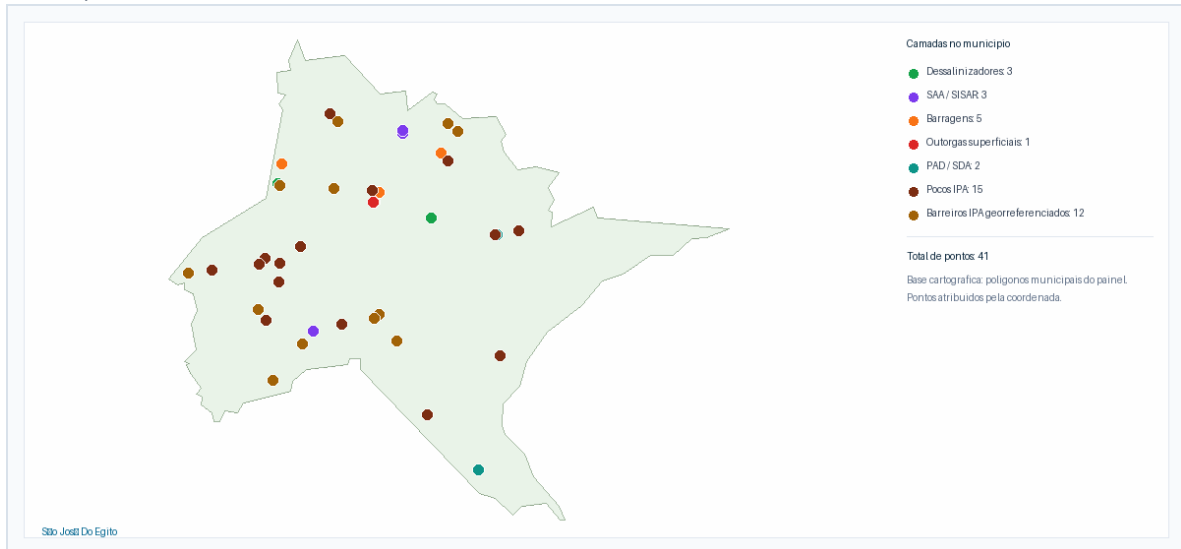

População aglomerada	1.486	10 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	10	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	3
SAA / SISAR	3
Barragens	5
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	3
PISF / SDA	0
Pocos IPA	15
Barreiros IPA georreferenciados	12

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 12,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	3 PAD; 0 PISF; 17 aguadas; 0 cisternas
IPA	15 pocos; 4 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Dessalinizadores; 3 SAA / SISAR; 5 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	4
Em execucao	0
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 12,7 mi
Investimento ativo	R\$ 11,9 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	81.3%
Areas publicadas	48
Abastecimento continuo	36
Areas em rodizio	12
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Intermitente diario: 4.5 h com agua / 15 h sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 11,9 mi
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 237.007
GPI0410	Ampliação da Capacidade da Estação de Tratamento de Água de São José do Egito	Concluído	100%	- 2025-07-01	R\$ 200.000
GPI0366	Ampliação de Rede de Abastecimento de Água para o Sítio Papagaio, São José do Eg	Concluído	100%	- 2025-11-17	R\$ 180.000
GPI0409	Implantação de Rede de Abastecimento de Água para o Sítio Muquém, São José do Eg	Concluído	100%	- 2025-07-17	R\$ 170.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.