


Extrato Municipal - Serrita

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Serrita

Mapa do município

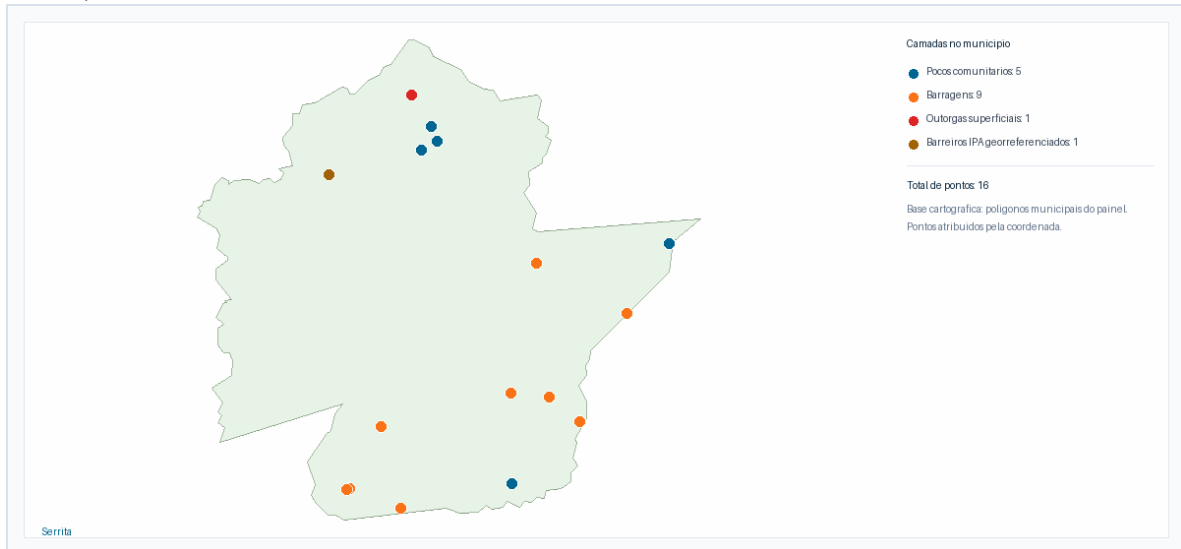

Populacao aglomerada	1.399	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	5
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	9
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 12,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 120 cisternas
IPA	3 pocos; 0 instalados; 1 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Pocos comunitarios; 9 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	2
Em execucao	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 12,3 mi
Investimento ativo	R\$ 1,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento. Data: 2028-01-18; execucao: 5%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	76.5%
Areas publicadas	8
Abastecimento continuo	2
Areas em rodizio	6
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 5 dias sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 3.8 dias com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0645	Captação e adução para o SAA Serrita através do Reservatório Negreiros	Concluído	100%	- 2023-03-15	R\$ 10,9 mi
GPI0243	Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento	Em andamento	5%	Concluir obra 2028-01-18	R\$ 1,3 mi
GPI0628	Ampliação e Readequação da ETA e da Elevatória de Água tratada de Serrita	Concluído	100%	- 2023-05-12	R\$ 98.042

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.