


Extrato Municipal - Tabira

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Tabira

Mapa do município

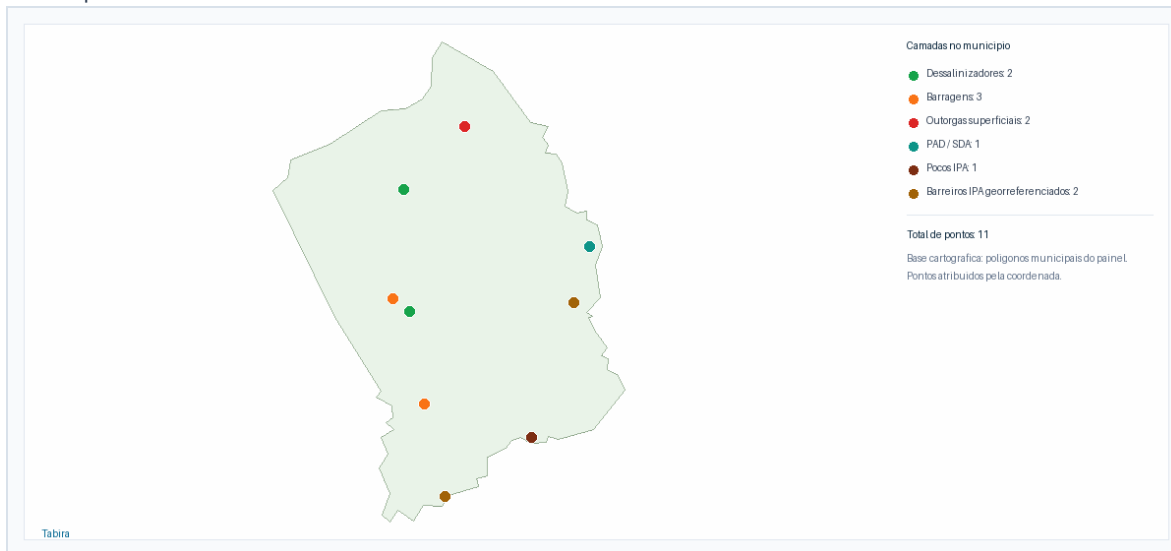

População aglomerada	1.430	7 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessoralizadores	2
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 17,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Dessoralizadores; 3 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 17,7 mi
Investimento ativo	R\$ 16,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	20.2%
Areas publicadas	38
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	38
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 13 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 12,1 mi
GPI0131	Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Tabira	Em andamento	6%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 4,6 mi
GPI0514	Recuperação da Barragem de Brotas	Concluído	100%	- 2024-11-14	R\$ 699.234
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 240.980
GPI0534	Adequação de rede distribuição na zona urbana de Tabira	Concluído	100%	- 2024-10-01	R\$ 80.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.