


## Extrato Municipal - Terezinha

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

### Terezinha

Mapa do município

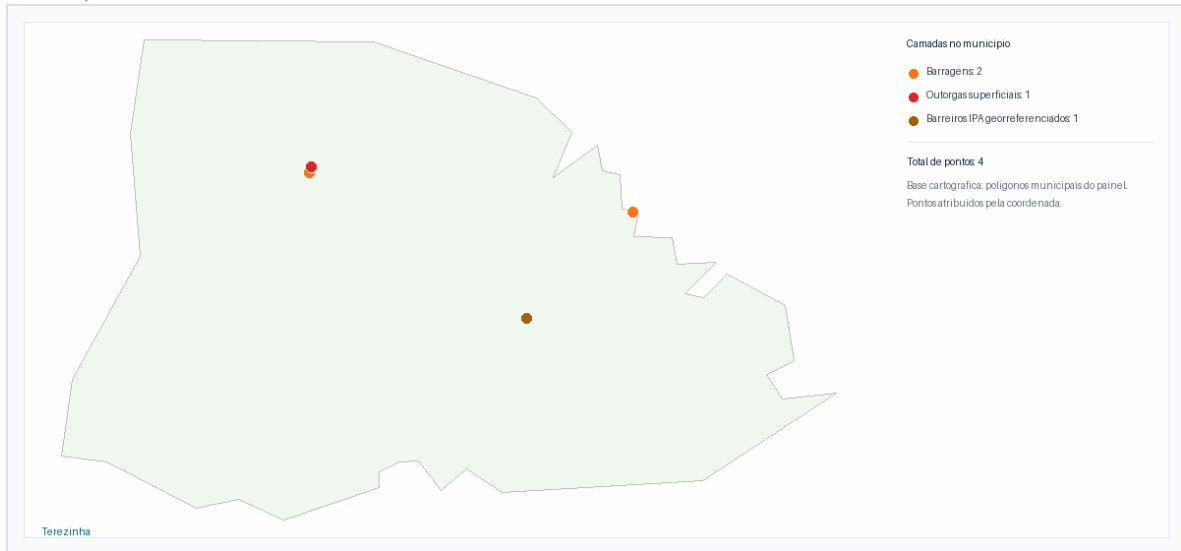

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Não | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitários              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterrâneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituição | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 21,5 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

#### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluídas             | 0                                       |
| Em execução            | 0                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 21,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restrição explícita |

Próxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execução: 0%.

#### Calendário de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Mes de referência              | 2026-08                |
| Situação mais crítica          | Rodízio                |
| Situação predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 79.0%                  |
| Áreas publicadas               | 6                      |
| Abastecimento contínuo         | 4                      |
| Áreas em rodízio               | 2                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Intermitente diário: 19 h com água / 1.2 dias sem água | Rodízio: 2 dias com água / 5 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Todas as iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0712 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Bom Conselho        | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 10,6 mi     |
| GPI0693 | Adutora de água tratada de brejo para Terezinha                                 | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   -          | R\$ 3,0 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,9 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,9 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,2 mi      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.