


Extrato Municipal - Tracunhaém

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Tracunhaém

Mapa do município

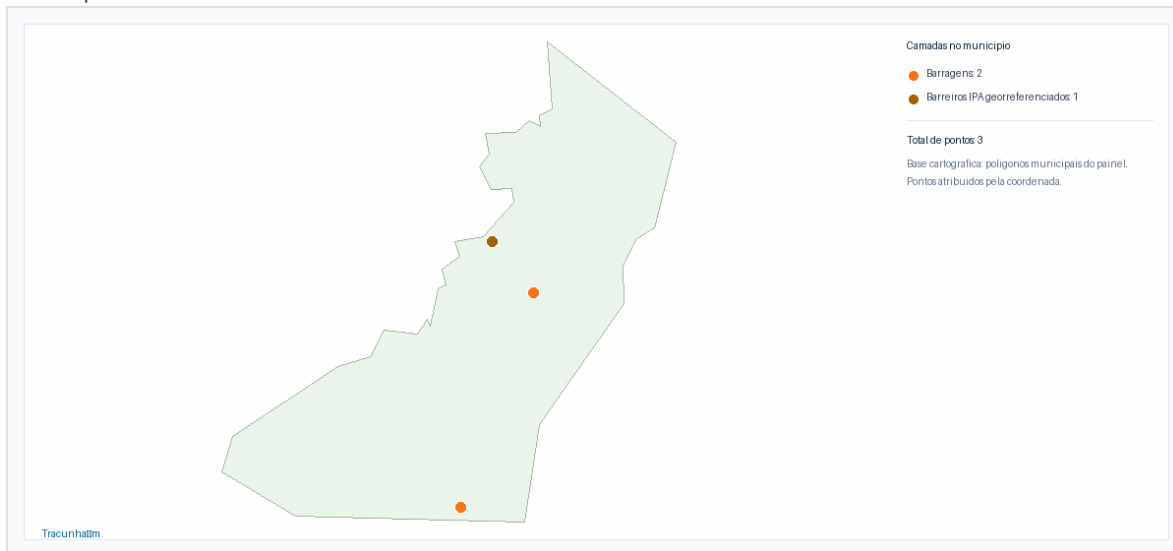

População aglomerada	1.165	4 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	2
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 15,1 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 100 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	2
Em execucao	0
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 15,1 mi
Investimento ativo	R\$ 14,2 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	18.5%
Areas publicadas	15
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	15
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0279	Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-07-02	R\$ 14,2 mi
GPI0564	Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho	Concluído	100%	- 2024-07-23	R\$ 751.294
GPI0569	Interligação de adutoras para transportar água da barragem do rio Cursai, em Pau	Concluído	100%	- 2025-02-12	R\$ 119.533

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.