


Extrato Municipal - Triunfo

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Triunfo

Mapa do município

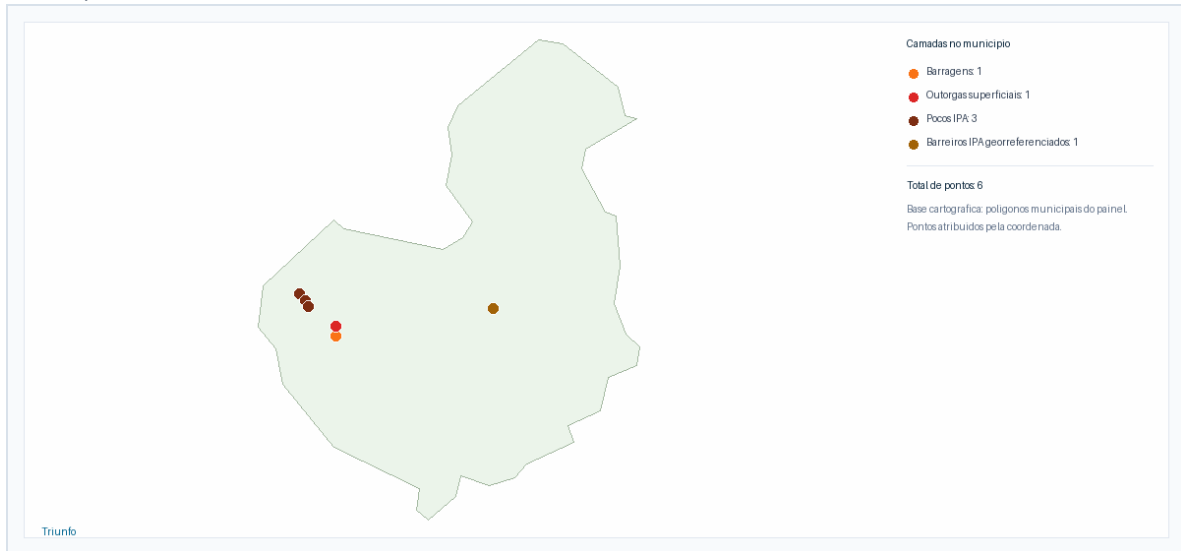

População aglomerada	145	4 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	3
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 6,6 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	3 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	1
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 6,6 mi
Investimento ativo	R\$ 6,2 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	13.3%
Areas publicadas	23
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	23
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 24 h com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 6 dias sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 4,1 mi
GPI0032	Ampliação - SAA Serra Talhada	Em andamento	94%	Concluir obra 2026-08-31	R\$ 2,1 mi
GPI0555	Ampliação da capacidade de transporte da Adutora de Água Tratada, da ETA até o R	Concluído	100%	- 2024-08-16	R\$ 400.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.