


Extrato Municipal - Cabo De Santo Agostinho

Gerado em 29/07/2026 05:49. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Cabo De Santo Agostinho

Mapa do município

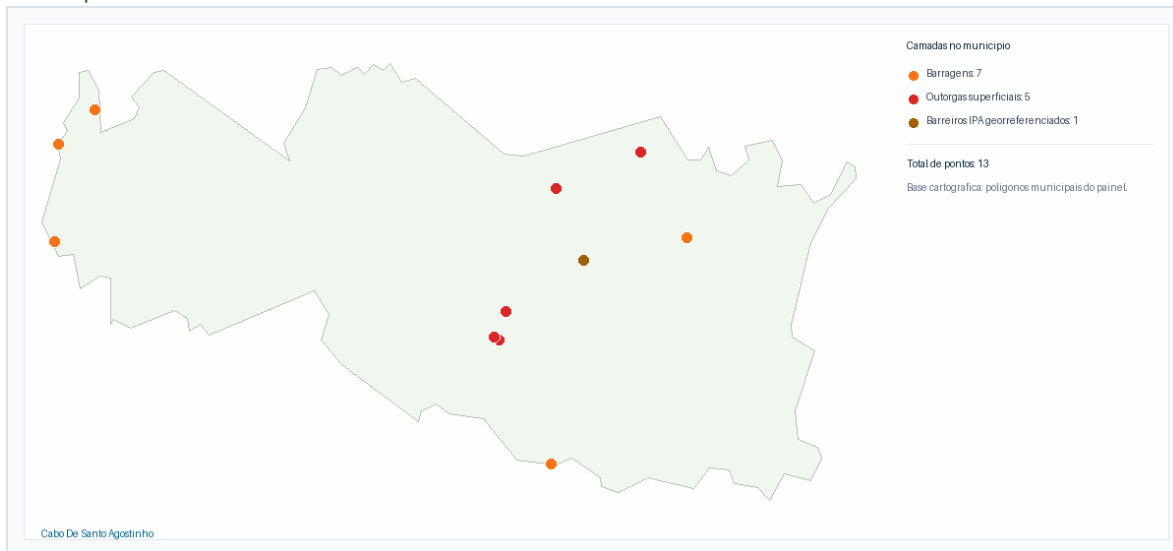

Populacao aglomerada	3.704	12 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 12.
Decreto de estiagem	Nao	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	7
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	5
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	16 obras; R\$ 319,9 mi; fase predominante: Concluídas
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	7 Barragens; 5 Outorgas superficiais

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do Cabo de Santo Ag	A licitar	R\$ 340,0 mi	0%
SES Cabo de Santo Agostinho (Vila Claudete, Nova Vila Claudete, Nova Tatuoca e Vila Cepovo)	A iniciar	R\$ 46,1 mi	0%
SES Cabo de Santo Agostinho - 1ª Etapa Útil (Charnequinha/ Cohab/ São Judas/ Centro)	Concluído	R\$ 45,0 mi	100%
Requalificação da Estação de Tratamento de Efluentes Pirapama	A licitar	R\$ 43,2 mi	0%
Complementação SAA Cabo - Setores 1, 2, 3 e 9	Em andamento	R\$ 19,0 mi	18%
SAA Pirapama - Retrofit da ETA Pirapama	Em andamento	R\$ 11,7 mi	84%
Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação de ETA UF - Charneca (Cabo)	Em andamento	R\$ 10,0 mi	70%
Remanejamento da adutora de água tratada para o Reservatório da Bela Vista	Em licitação	R\$ 3,8 mi	0%
SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama	A licitar	R\$ 3,6 mi	0%
SAA Pirapama - Retrofit da Estação Elevatória - EEAB Pirapama	Em andamento	R\$ 3,6 mi	0%
SAA Gurjaú - Ampliação da capacidade dos filtros da Estação de Tratamento de Água - ETA Gurjaú	Concluído	R\$ 2,8 mi	100%
Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	R\$ 1,1 mi	100%
Implantação de rede para abastecimento da Indústria Ingredion e adjacências	Concluído	R\$ 900.000	100%
SAA Pirapama - Duplicação de Adutora de Água Tratada DN500 sobre Rio Pirapama	Concluído	R\$ 391.592	100%
Ampliação de redes de abastecimento na Praia do Paiva	Concluído	R\$ 170.296	100%
Melhoria do Abastecimento em Nova Morada	Concluído	R\$ 52.432	100%