


Thông Tin Phiên Sản Xuất			
Sản phẩm	Abiraterone STELLA 250 mg	Người thực hiện	Huỳnh Anh Tấn
Phòng sản xuất	S02 — Material dispensing/ API Sampling	Phân đoạn	Cân Nguyên Liệu
Bắt đầu sản xuất	12/07/2026 11:12:48	Kết thúc sản xuất	12/07/2026 20:35:07

Bảng Tổng Kết			
Thông số	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Ngưỡng cho phép
Nhiệt độ (°C)	22.10	22.80	20 - 25
Độ ẩm (%)	46.00	49.00	35 - 60
Chênh áp (Pa)	9.00	11.00	15 - 15
Số lần vượt ngưỡng	7 / 7 lần ghi nhận		

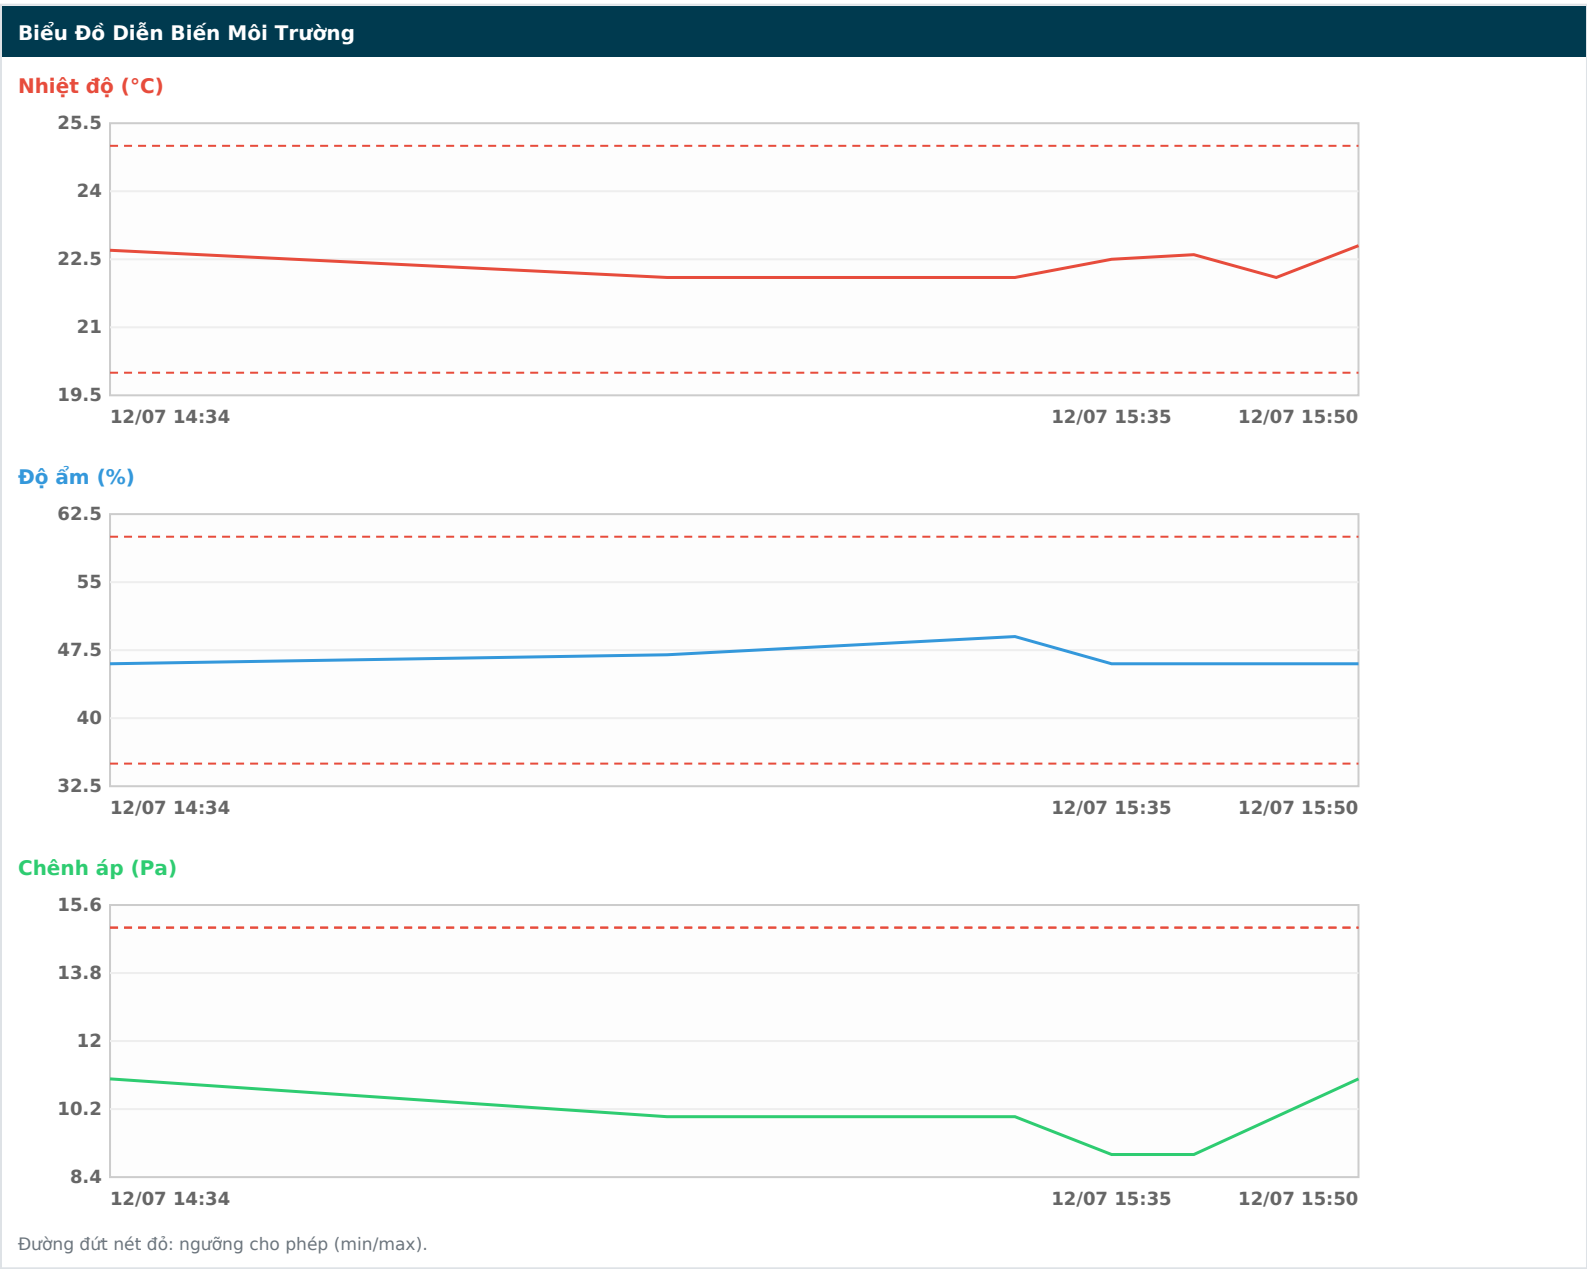

Chi Tiết Từng Lần Ghi Nhận						
STT	Thời điểm	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Chênh áp (Pa)	Trạng thái	Nguồn
1	12/07/2026 14:34:11	22.70	46.00	11.00	Vượt ngưỡng	Tự động
2	12/07/2026 15:08:01	22.10	47.00	10.00	Vượt ngưỡng	Tự động
3	12/07/2026 15:29:09	22.10	49.00	10.00	Vượt ngưỡng	Tự động
4	12/07/2026 15:35:01	22.50	46.00	9.00	Vượt ngưỡng	Tự động

STT	Thời điểm	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Chênh áp (Pa)	Trạng thái	Nguồn
5	12/07/2026 15:40:01	22.60	46.00	9.00	Vượt ngưỡng	Tự động
6	12/07/2026 15:45:01	22.10	46.00	10.00	Vượt ngưỡng	Tự động
7	12/07/2026 15:50:01	22.80	46.00	11.00	Vượt ngưỡng	Tự động