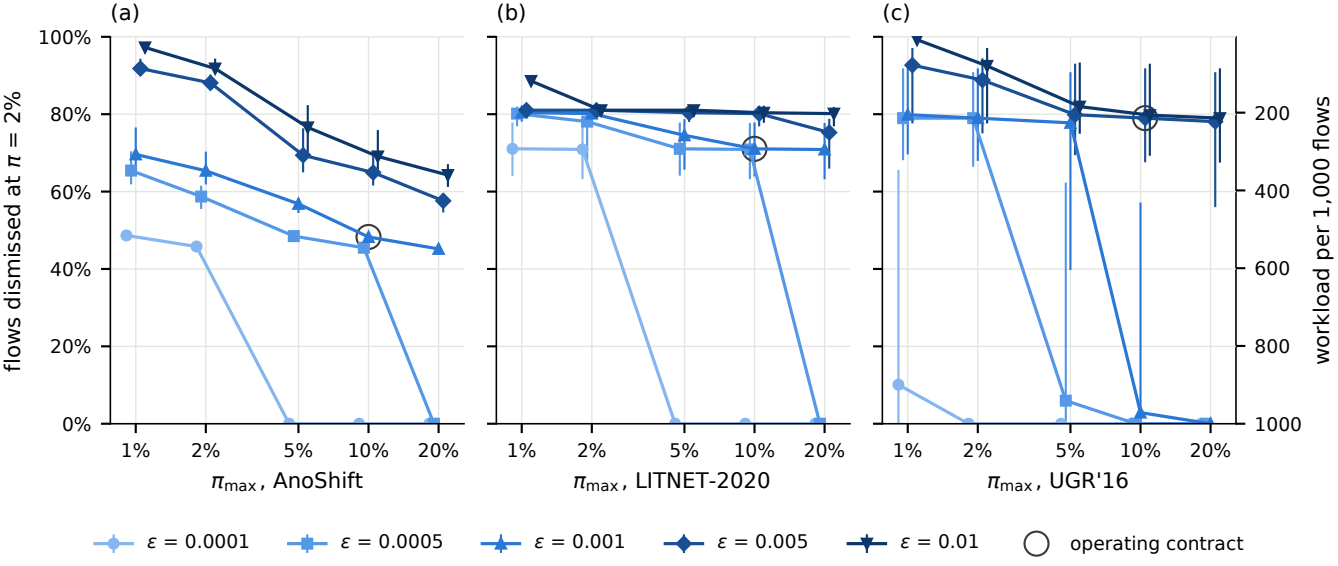
(a)
(b)
(c)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
flows dismissed at π = 2%
200
400
600
800
1000
workload per 1,000 flows
1%
2%
5%
10%
20%
πmax, AnoShift
πmax, LITNET-2020
πmax, UGR'16
ε = 0.0001
ε = 0.0005
ε = 0.001
ε = 0.005
ε = 0.01
operating contract