



Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)





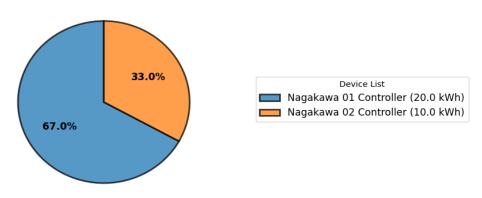

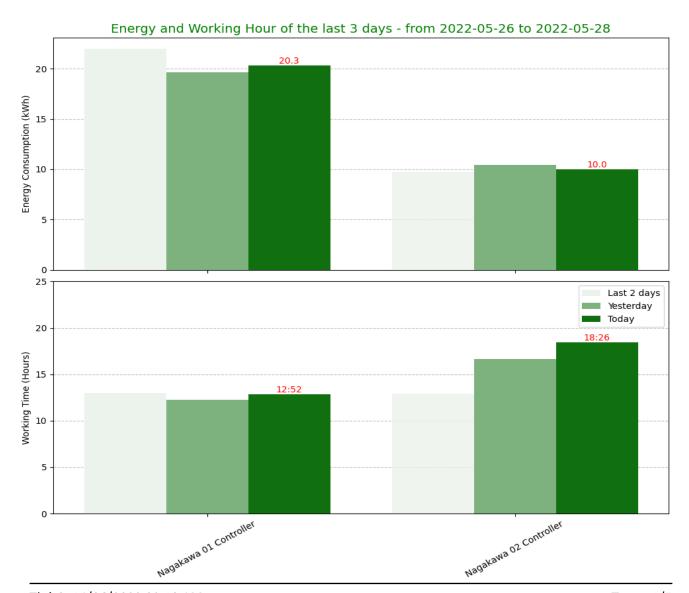

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 7, 28/05/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 01 Controller

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:



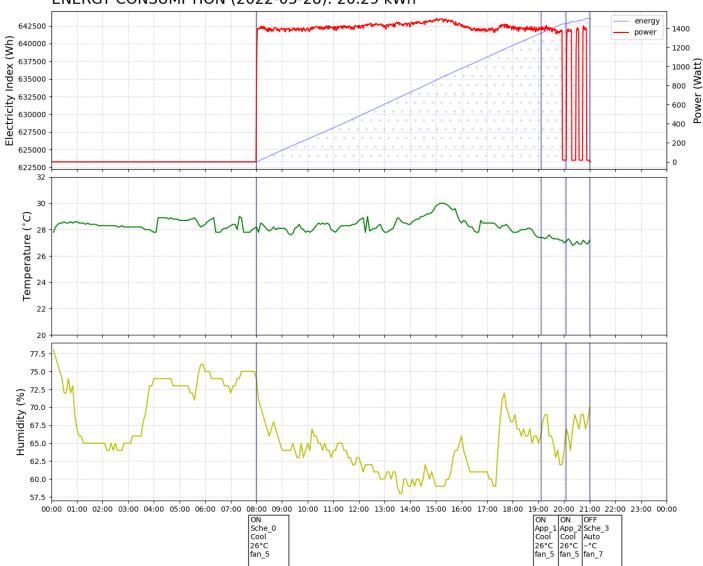



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	08:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	5
2	19:06:37	set_swing	ON	Cool	26°C	5
3	20:04:34	set_swing	ON	Cool	26°C	5
4	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	°C	Auto



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 7, 28/05/2022

🗘 Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 02 Controller

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

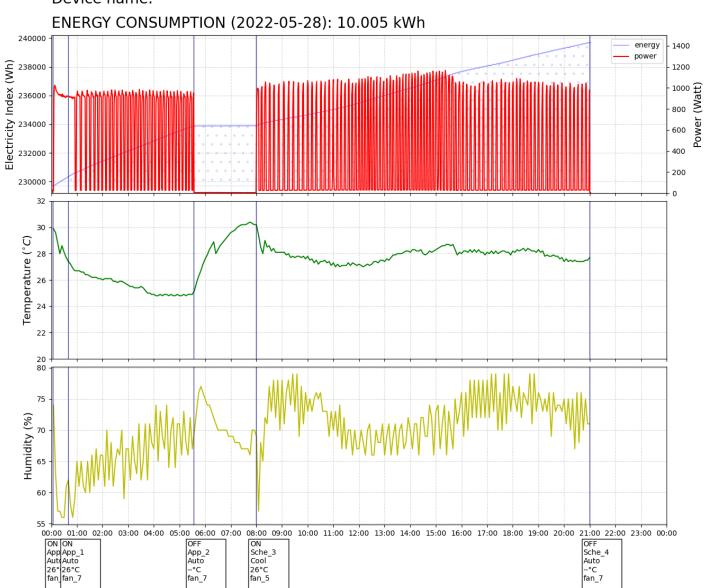



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	00:04:42	set_temperature	ON	Auto	26°C	Auto
2	00:39:40	set_swing	ON	Auto	26°C	Auto
3	05:33:23	set_power	OFF	Auto	°C	Auto
4	08:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	5
5	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	°C	Auto