



## Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)

Total Energy Consumption (2022-05-30): **192.3kWh**

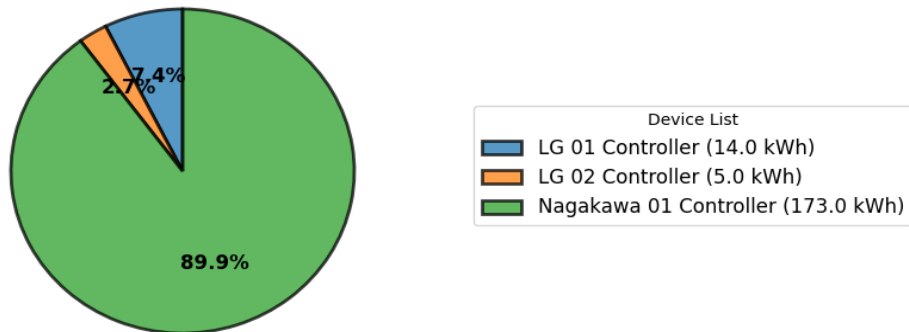

Energy and Working Hour of the last 3 days - from 2022-05-28 to 2022-05-30

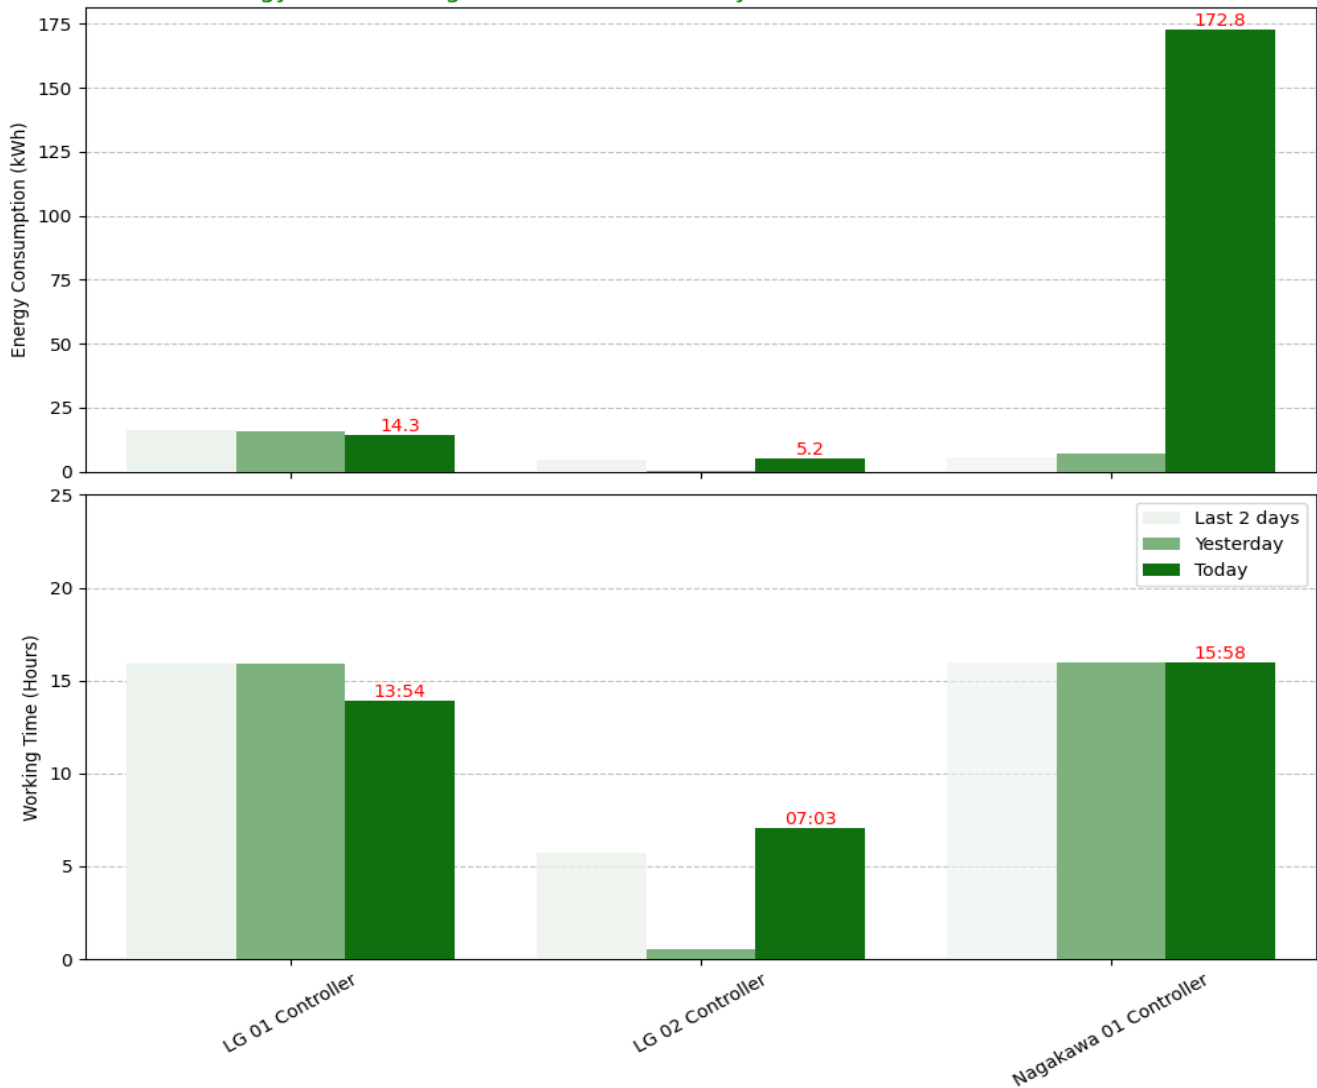

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 30/05/2022

Khách hàng: **VTM Florita - Q7**

Tên thiết bị: **LG 01 Controller**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-05-30): 14.251 kWh



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	07:06:49	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
2	09:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	3
3	13:19:32	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
4	14:55:35	remote_control	ON	Auto	17°C	Auto
5	16:30:33	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
6	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	-- °C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 30/05/2022

Khách hàng: **VTM Florita - Q7**

Tên thiết bị: **LG 02 Controller**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-05-30): 5.236 kWh



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	07:09:57	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
2	07:23:54	remote_control	OFF	Cool	-- °C	Auto
3	08:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	3
4	08:59:59	remote_control	ON	Cool	26°C	3
5	13:19:30	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
6	14:55:34	remote_control	ON	Auto	17°C	Auto
7	15:18:55	remote_control	ON	Auto	17°C	Auto
8	16:30:34	remote_control	ON	Cool	47°C	Auto
9	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	-- °C	Auto
10	21:00:01	remote_control	OFF	Cool	-- °C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 30/05/2022



Khách hàng: **VTM Florita - Q7**




Tên thiết bị: **Nagakawa 01 Controller**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-05-30): 172.77 kWh

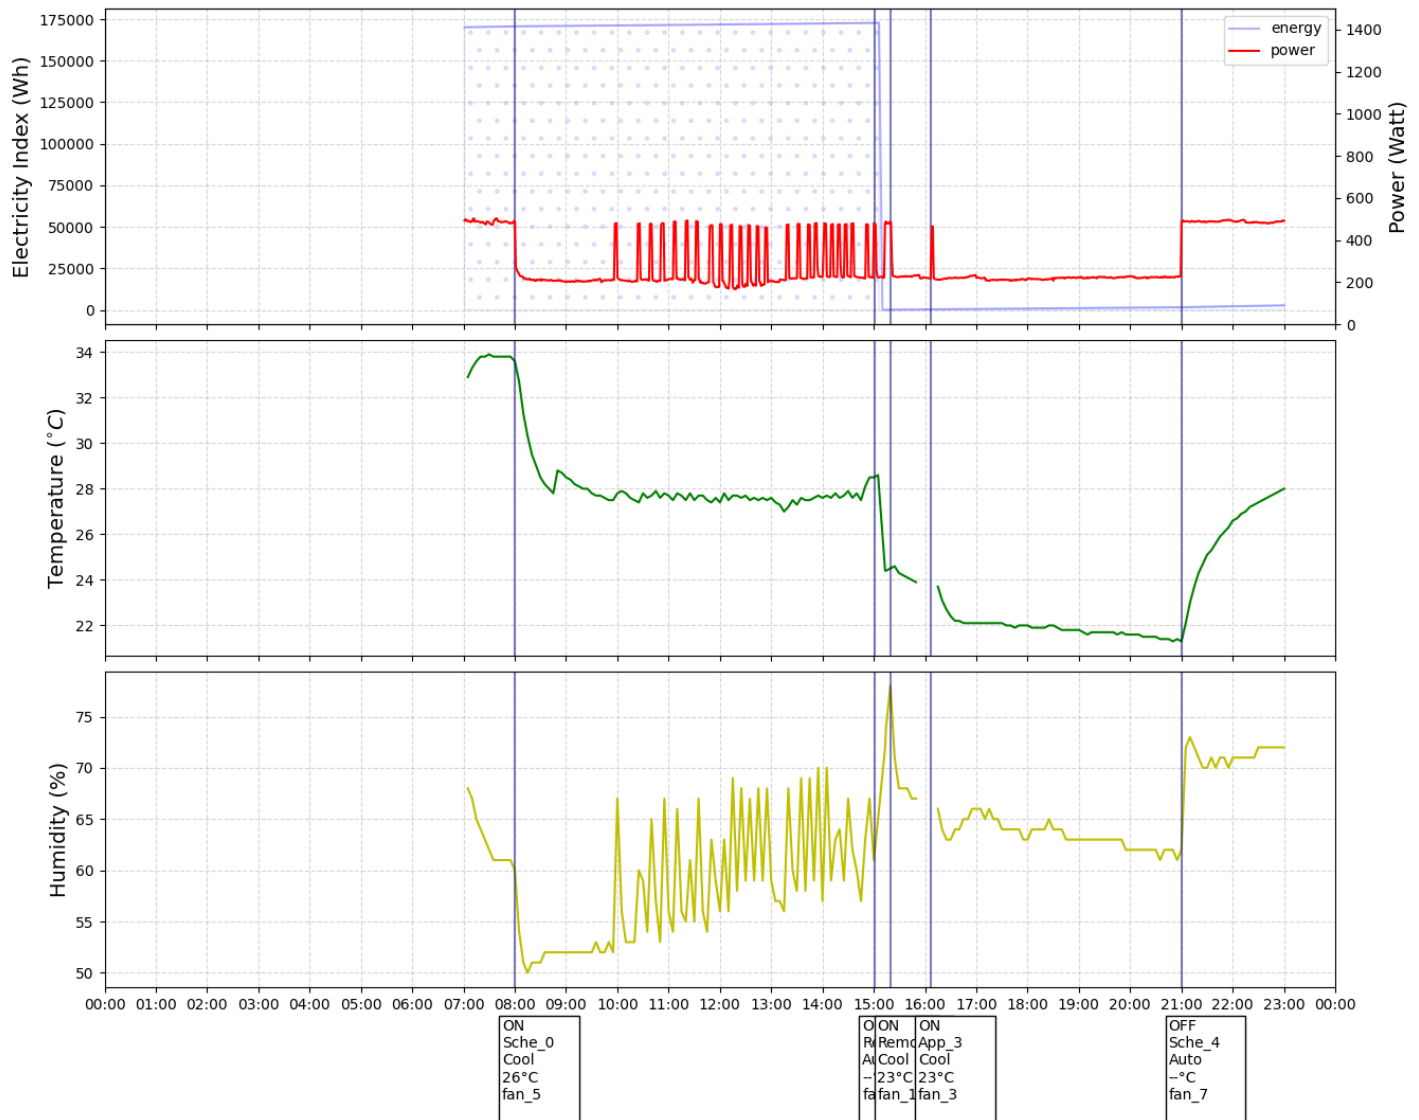

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	08:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	5
2	15:01:30	remote_control	OFF	Auto	-- °C	Auto
3	15:19:13	remote_control	ON	Cool	23°C	1
4	16:07:02	set_fan_speed	ON	Cool	23°C	3
5	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	-- °C	Auto