



#### Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)





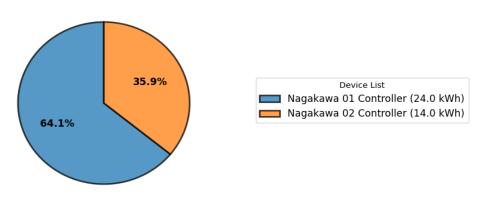

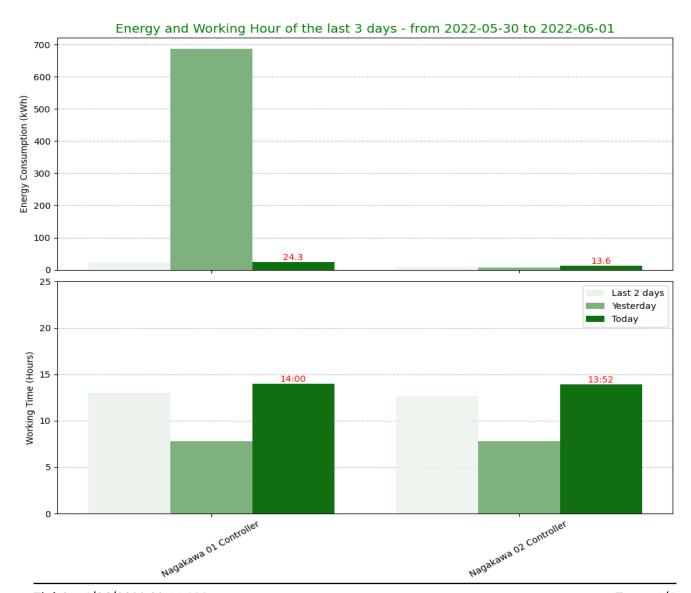

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 01/06/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 01 Controller

### Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-06-01): 24.282 kWh

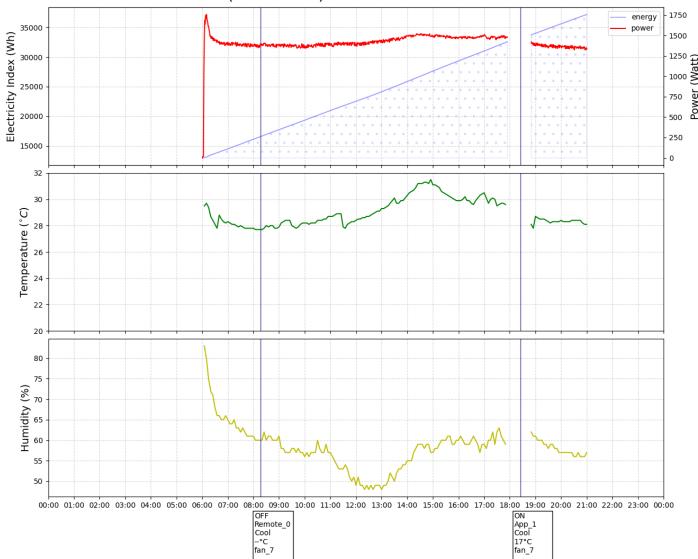



## Tổng điện năng tiêu thụ



### Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	08:17:11	remote_control	OFF	Cool	°C	Auto
2	18:25:13	set_power	ON	Cool	17°C	Auto



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 4, 01/06/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 02 Controller

#### Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:



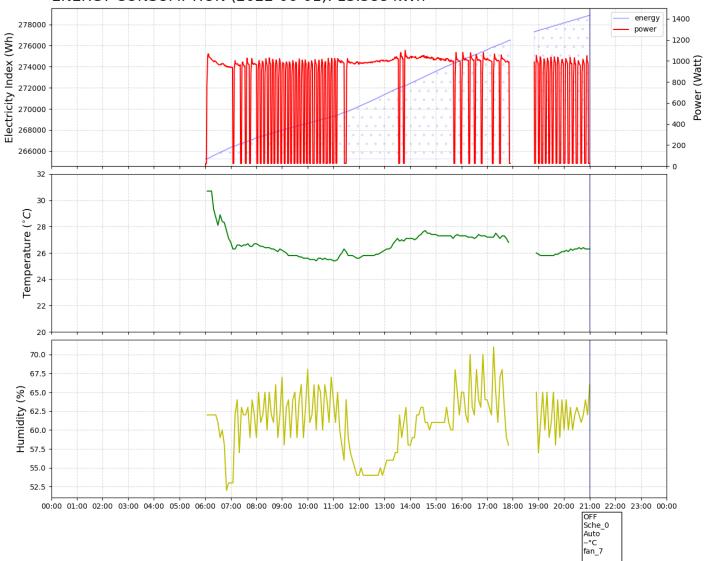



## Tổng điện năng tiêu thụ



### Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	°C	Auto