



### Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)





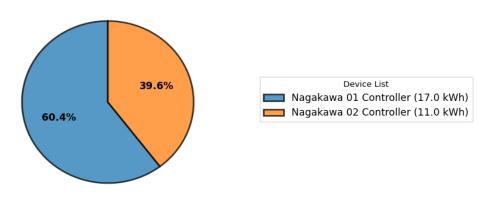

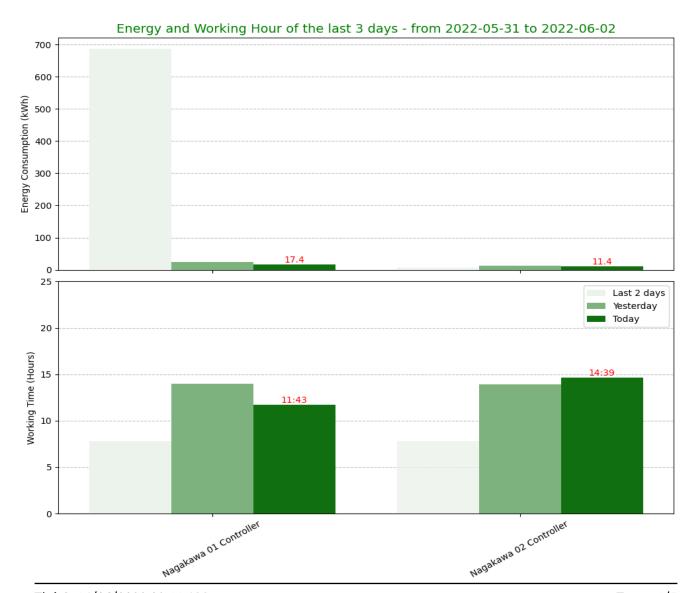

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 5, 02/06/2022

🔔 Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 01 Controller

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

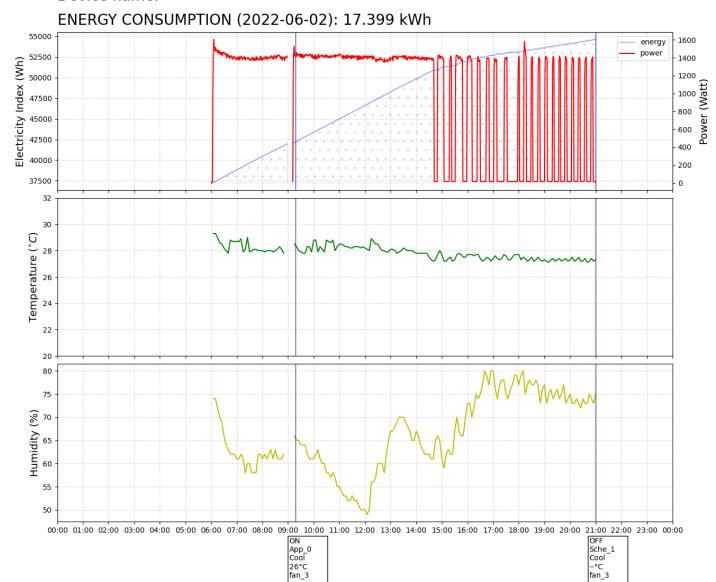



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	09:17:45	set_temperature	ON	Cool	26°C	3
2	21:00:00	scheduler_control	OFF	Cool	°C	3



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 5, 02/06/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 02 Controller

### Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

#### Device name:



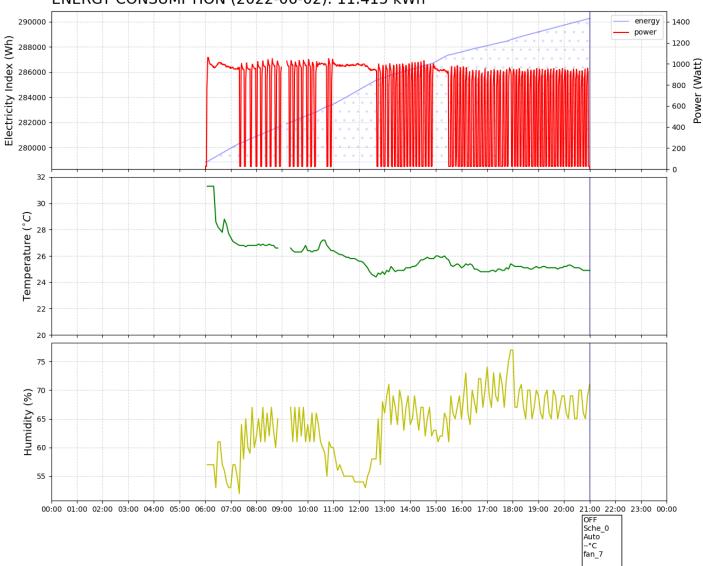



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	°C	Auto