



#### Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)





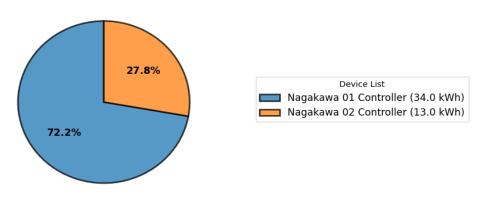

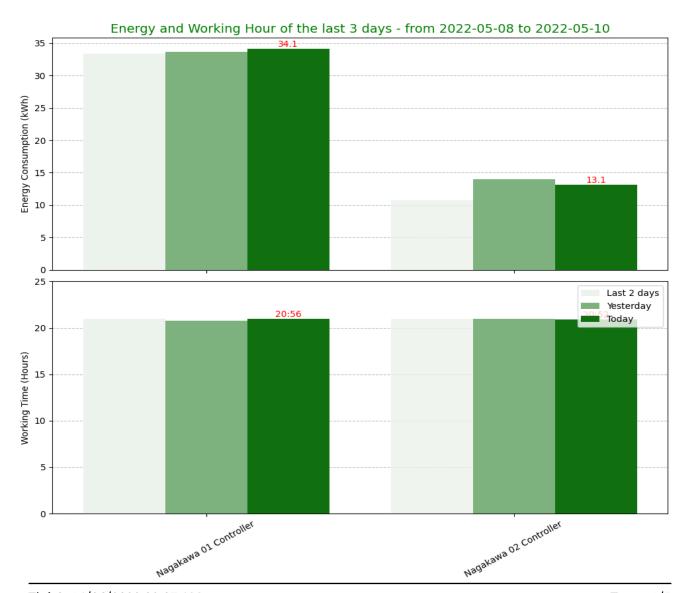

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 3, 10/05/2022

Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 01 Controller

### Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

#### Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-05-10): 34.142 kWh





## Tổng điện năng tiêu thụ



### Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt	
-----	-----------	-----------	------------	--------	-----------------------	-------------	--



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 3, 10/05/2022

Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 02 Controller

### Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

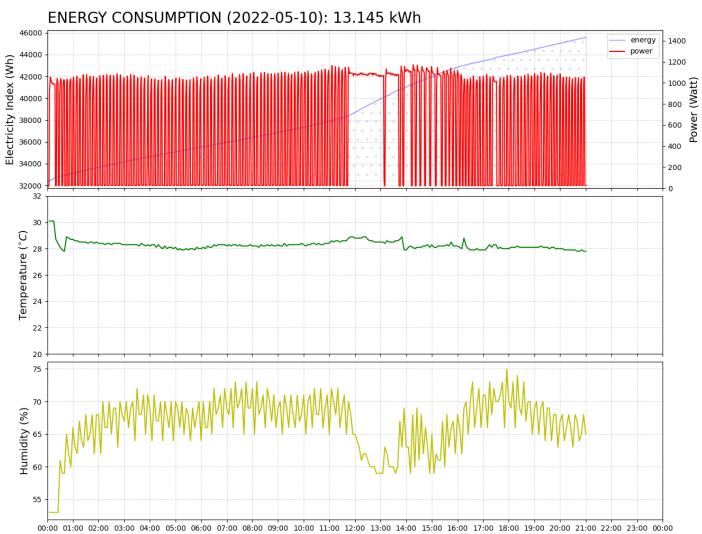



## Tổng điện năng tiêu thụ



### Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt	
-----	-----------	-----------	------------	--------	-----------------------	-------------	--