



Tổng điện năng tiêu thụ và thời gian hoạt động (3 ngày gần nhất)





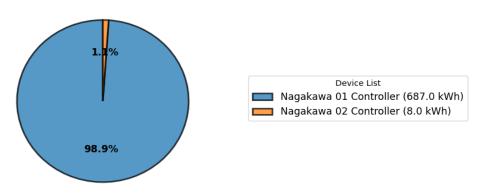

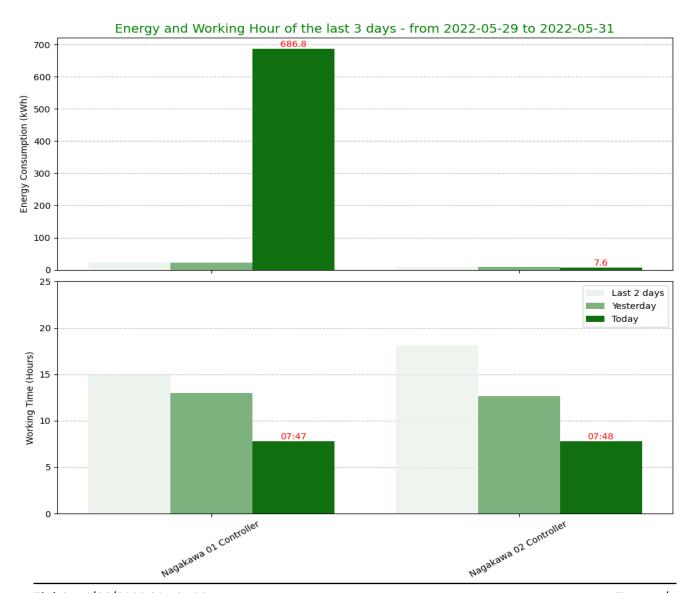

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH


Thứ 3, 31/05/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

Tên thiết bị: Nagakawa 01 Controller

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:



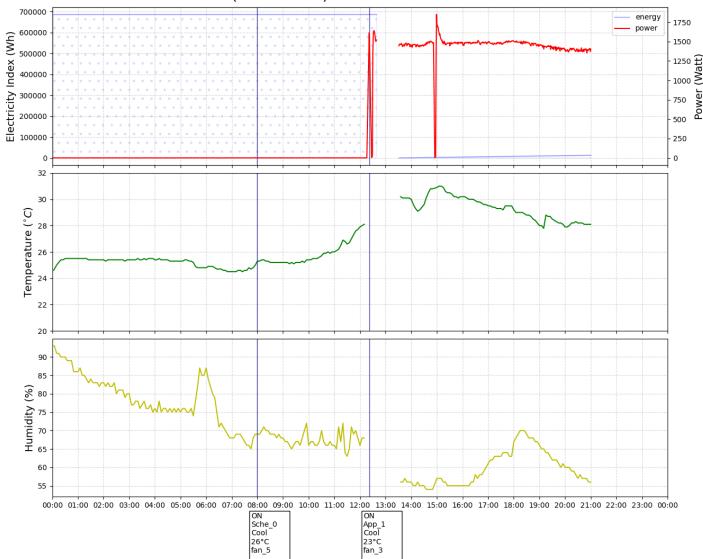



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	08:00:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	5
2	12:22:35	set_power	ON	Cool	23°C	3



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 3, 31/05/2022


Khách hàng: VTM Dong Van Cong - Q2

🚃 Tên thiết bị: Nagakawa 02 Controller

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name:

ENERGY CONSUMPTION (2022-05-31): 7.572 kWh

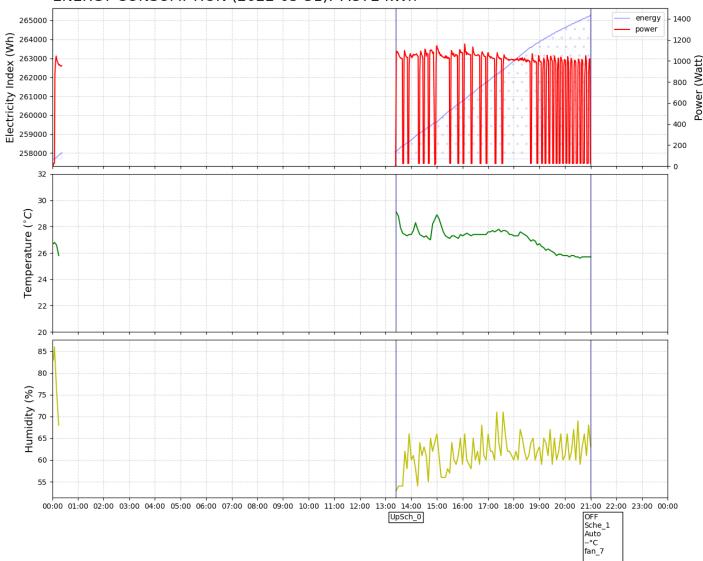



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	13:25:09	update_scheduler	ON	Cool	26°C	5
2	21:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	°C	Auto