

Bardage et habillage du passage — vue depuis la cabane

Projection isométrique • Cotes en cm • OSB de 1,5 cm proposé


Vue assemblée : bardage A / B / C

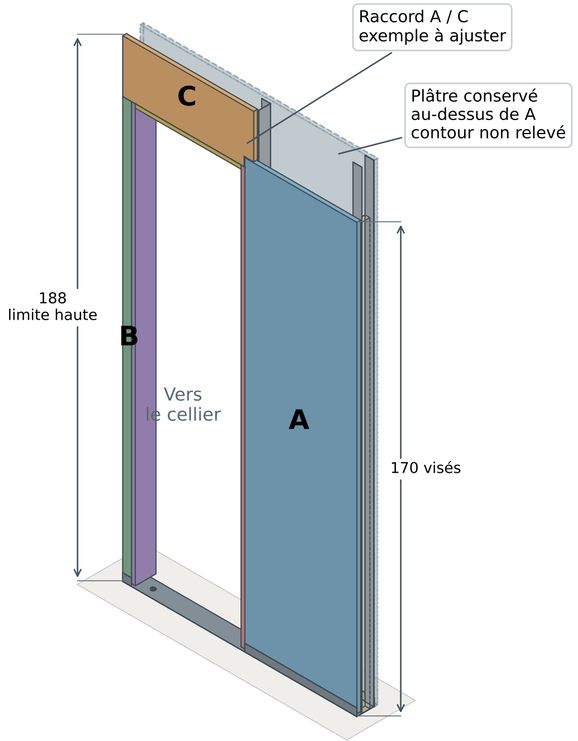

Façade masquée : retours et plâtre conservé

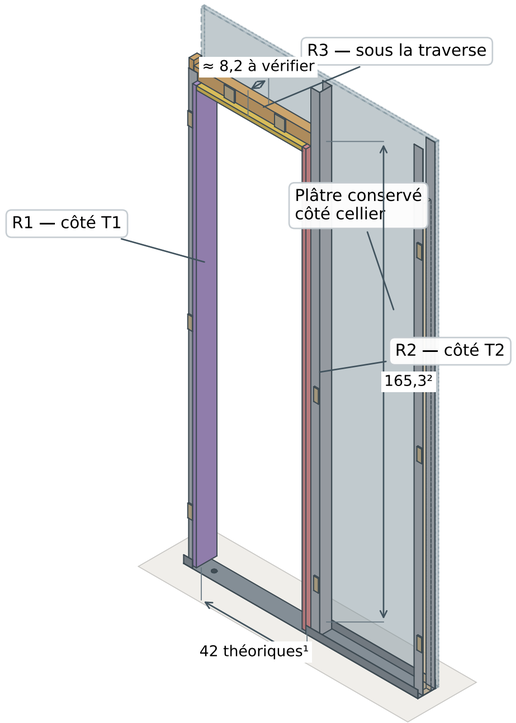

OSB masqué : M48 transparents et tasseaux

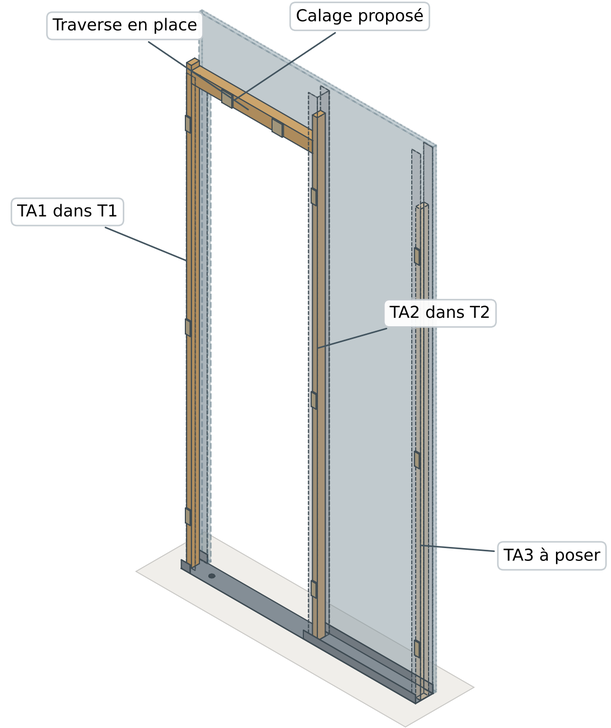

A : entre T2 et T3
B : côté T1
C : au-dessus du passage
R1 : côté intérieur T1
R2 : côté intérieur T2
R3 : dessus intérieur
Plâtre conservé (transparent)
M48
TA1 / TA2 et traverse
TA3 proposé
Cales proposées

MESURES : cloison 6 cm ± 2 mm ; rail large de 7 cm, rebord côté cabane à 2 cm ± 2 mm devant les M48.

POSE PROPOSÉE : façade contre le rebord intérieur ; calage ≈ 5 mm aux appuis ; retours ≈ 8,2 cm à relever avant coupe.

¹ Largeur théorique : 45 − 1,5 − 1,5 = 42 cm, avant calage. ² Sous-face proposée : 166,8 − 1,5 = 165,3 cm du carrelage.

À MESURER : largeur haute, profil sous les marches sur A, jeux et raccords. T2 est corrigé par l'habillage, sans déplacer le métal.

RAIL : fond et vis conservés ; ailes retirées dans le passage (proposition). Ailes hautes de 3 cm et tôle 0,6 mm : non mesurées.

BA13 CONFIRMÉ : 12,5 mm après le rail. Face finie déduite 6,25 cm contre 6 cm mesurés : écart 2,5 mm à contrôler.

OSSATURE : sections bois 32 × 19 mm ; hauteurs et positions fines des tasseaux schématiques. TA3 à poser. Contour sous les marches non relevé.