Bardage et habillage du passage — vue depuis la cabane

Projection isométrique • Cotes en cm • OSB de 1,5 cm proposé

Vue assemblée : bardage A / B / C

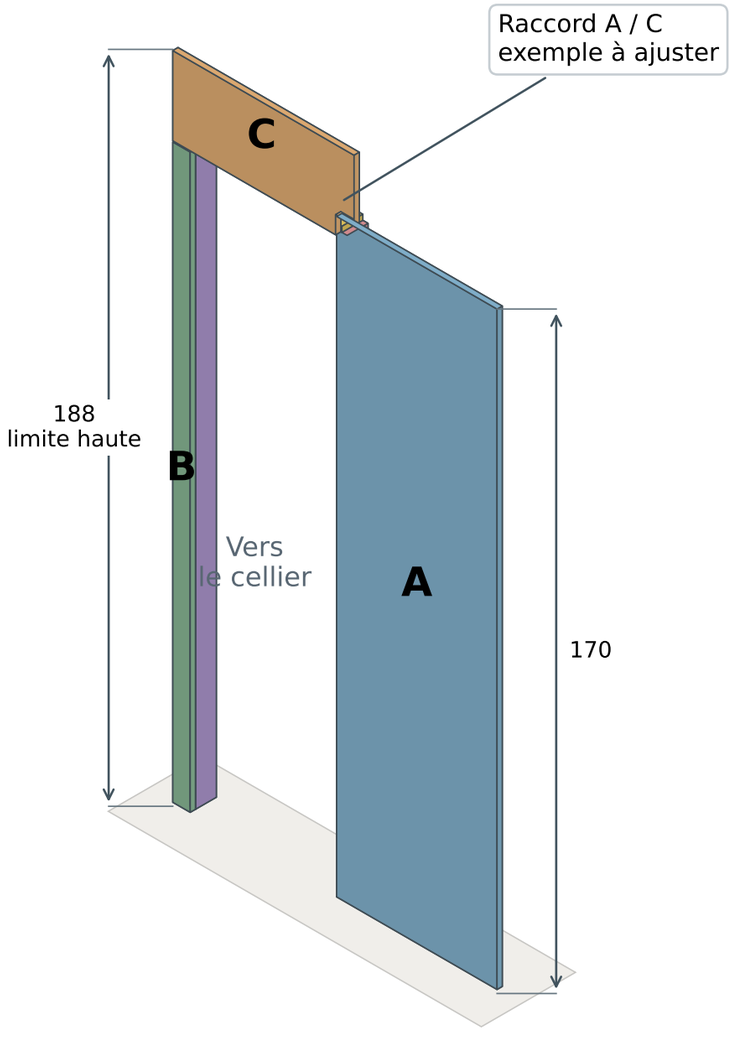

Intérieur du passage : façade masquée

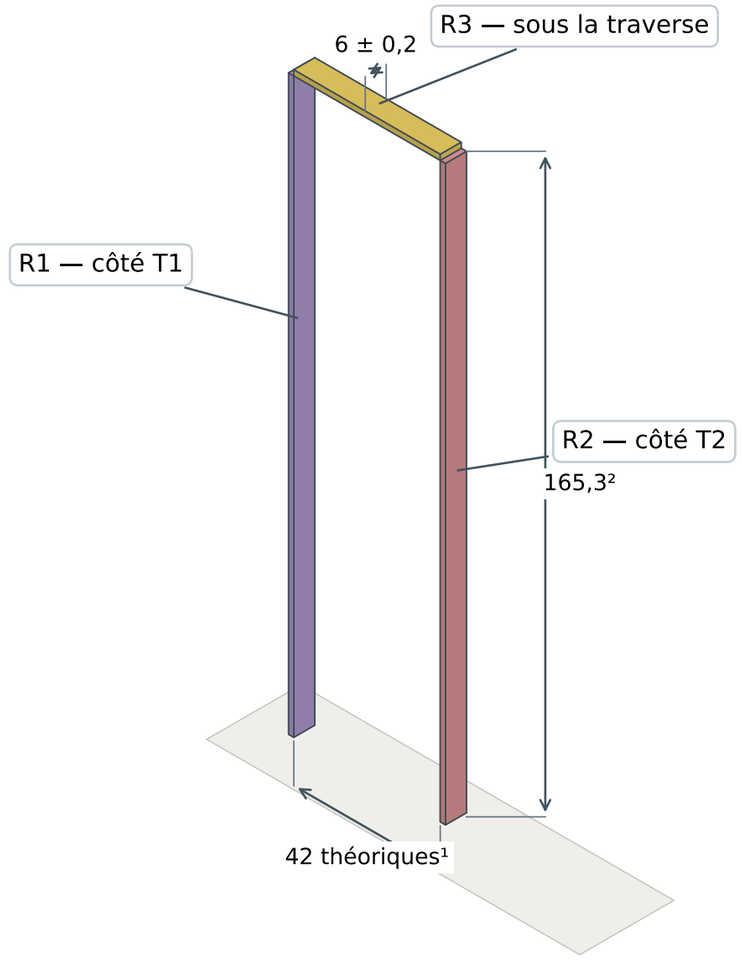

A : entre T2 et T3
B : côté T1
C : au-dessus du passage
R1 : côté intérieur T1
R2 : côté intérieur T2
R3 : dessus intérieur

MESURES : profondeur 6 cm ± 2 mm, avant ajout de la façade ; limite haute 188 cm sur T1–T2 et 170 cm sur T2–T3.

PROPOSITIONS : panneaux de 1,5 cm ; jeu au sol de 1 cm ; 3 mm sous l’escalier ; raccord à décrochement dans C.

¹ Largeur théorique : 45 − 1,5 − 1,5 = 42 cm, avant calage. ² Sous-face proposée : 166,8 − 1,5 = 165,3 cm du carrelage.

À MESURER : largeur haute à 188 cm, jeux et contours de raccord. T2 est représenté corrigé par l’habillage, sans déplacer le métal.

Schéma de compréhension, pas un gabarit de coupe. Escalier, fixations et seuil non représentés ; aucun élément structurel à modifier.