Rail au sol et raccord B / R1 — hypothèse à 7,5 cm

Vue depuis la cabane • Mesures en cm • Schéma de compréhension

Pied de T1 : B, R1 et plâtre translucide

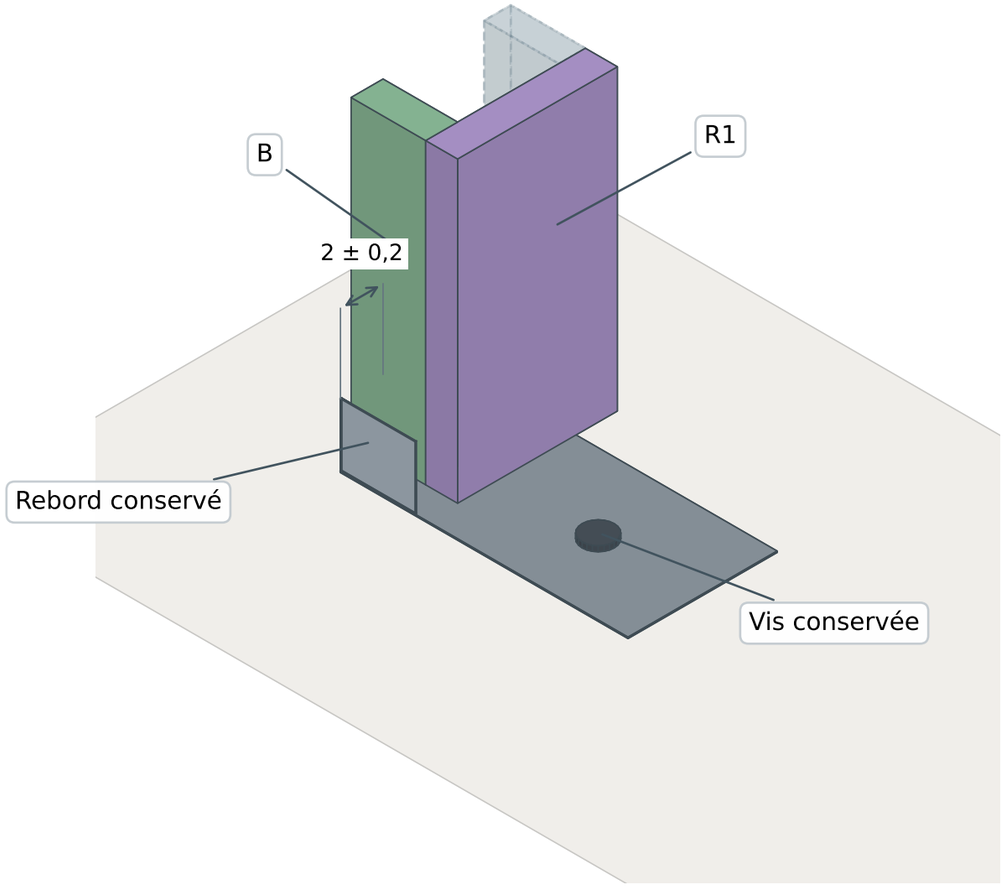

Plan du raccord : les retours couvrent le bord de la façade

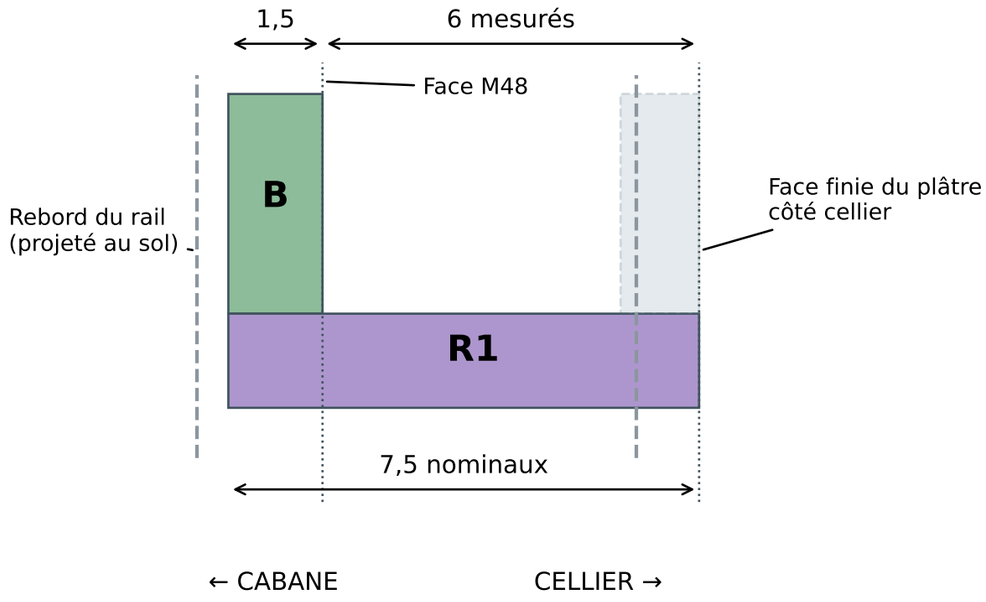

FAITS : profondeur M48 → plâtre 6 ± 0,2 cm ; rebord rail → M48 2 ± 0,2 cm ; rail large de 7 cm.

HYPOTHÈSE : OSB 1,5 cm ; retours jusqu’à la face visible du bardage : 6 + 1,5 = 7,5 cm nominaux.

DANS LE RAIL : l’OSB laisse 0,5 cm de marge nominale, soit 3 à 7 mm avec la variation annoncée.

NON MESURÉS : ailes hautes de 3 cm, tôle de 0,6 mm et plâtre de 1,25 cm représentés par hypothèse. Seuil non dessiné.

Le rebord reste visible devant le pied de B/A : finition basse à définir. Ailes retirées uniquement dans le passage : proposition.

Ce dessin ne valide ni les coupes finales ni les fixations. Aucun retrait de métal sous les montants n’est prescrit.