Bardage et habillage du passage — vue depuis la cabane

Projection isométrique • Cotes en cm • OSB de 1,5 cm proposé

Vue assemblée : bardage A / B / C

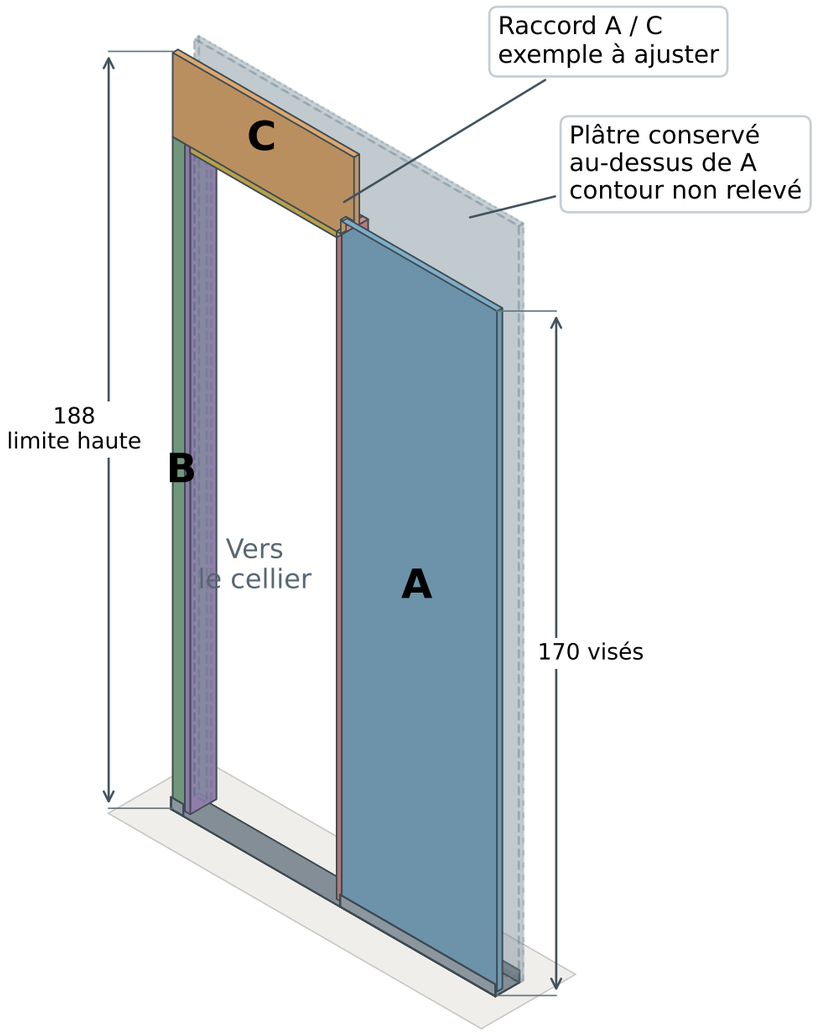

Façade masquée : retours et plâtre conservé

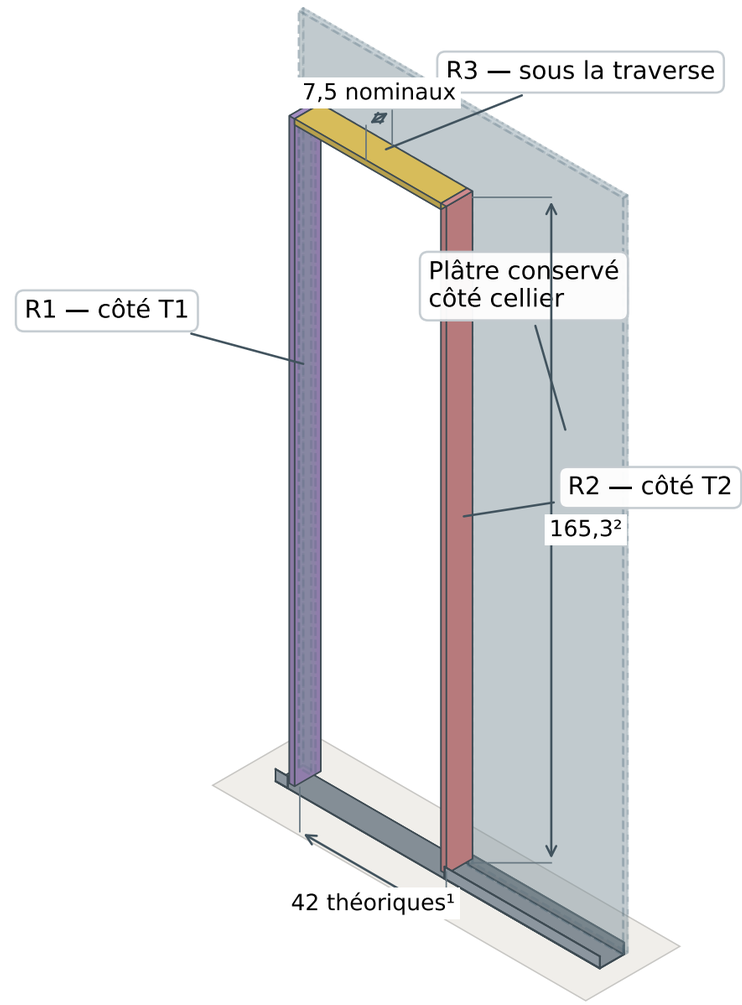

A : entre T2 et T3 — C : au-dessus du passage — R2 : côté intérieur T2 — Plâtre conservé (transparent)
B : côté T1 — R1 : côté intérieur T1 — R3 : dessus intérieur

MESURES : cloison 6 cm ± 2 mm ; rail large de 7 cm, rebord côté cabane à 2 cm ± 2 mm devant les M48.

HYPOTHÈSE : retours jusqu'à la face visible du bardage, soit 6 + 1,5 = 7,5 cm ; R3 entre les retours verticaux.

¹ Largeur théorique : 45 − 1,5 − 1,5 = 42 cm, avant calage. ² Sous-face proposée : 166,8 − 1,5 = 165,3 cm du carrelage.

À MESURER : largeur haute, profil sous les marches sur A, jeux et raccords. T2 est corrigé par l'habillage, sans déplacer le métal.

RAIL : fond et vis conservés ; ailes retirées dans le passage (proposition). Ailes hautes de 3 cm et tôle 0,6 mm : non mesurées.

PLÂTRE : translucide, épaisseur supposée 1,25 cm ; dessin tronqué à 188 cm. Contour réel sous les marches à relever, sans nouvelle coupe.