

TD : évaluation du bilan thermique intégral d'un bain de corium à deux couches

Description

Dans ce TD, on se propose d'évaluer, à partir des hypothèses et fermetures classiquement utilisées dans les codes de calculs, la répartition de la puissance et du flux de chaleur aux interfaces d'un bain de corium dans une configuration stationnaire à deux couches : une phase oxyde qui porte toute la puissance résiduelle en-dessous d'une phase métallique. La phase oxyde est entourée d'une croûte réfractaire tandis que la phase métallique est en contact direct avec la paroi de la cuve en fusion. Il s'agit d'une adaptation de la configuration évaluée pour le réacteur AP1000 dans [1]. Pour faciliter la réalisation de ce TD (en particulier, les questions des § 3.2 et 3.3 qui ne peuvent pas être traitées analytiquement), il est accompagné de notebooks Jupyter (voir <https://mybinder.org/v2/gh/niamorelreillet/ENSE3—TD/master?urlpath=lab>).

Préambule sur Jupyterlab

Les notebooks Jupyter sont des cahiers électroniques qui, dans le même document, peuvent rassembler du texte, des images, des formules mathématiques et du code informatique exécutable (en l'occurrence du python 3). Ils sont manipulables interactivement dans un navigateur web (voir, par exemple, https://python.sdv.univ-paris-diderot.fr/18_jupyter).

Trois notebooks accompagnent ce TD :

- `Very_short_python_tutorial.ipynb`, un très court tutoriel qui montre les quelques fonctionnalités python nécessaires à la réalisation de ce TD ;
- `TD_template.ipynb`, le “canevas” du TD à remplir en suivant les questions de l'énoncé ci-dessous ;
- `TD.ipynb`, le TD complété ... à n'ouvrir qu'à la fin bien sûr !

1. Configuration, hypothèses, notations

La Figure 1 présente la configuration considérée avec les notations associées vis-à-vis des flux de chaleur et des températures d'interface. Le fond de la cuve est hémisphérique de rayon $R = 2\text{m}$.

Les hypothèses simplificatrices suivantes seront faites vis-à-vis des couches liquides :

- leur composition est uniforme ;
- les fluides sont traités de manière incompressible sous l'hypothèse de Boussinesq ;
- leur propriétés thermophysiques (hormis la masse volumique dans la flottabilité) ne dépendent pas de la température et sont données au Tableau 1.

Les hypothèses simplificatrices suivantes seront faites vis-à-vis de la croûte réfractaire entourant le bain oxyde :

- sa composition est uniforme (et correspond à celle du solide formé à l'équilibre thermodynamique à la température de liquidus du liquide) ;
- sa masse sera négligée vis-à-vis de celle du liquide ;
- la puissance volumique associée est considérée nulle ;
- la conduction est considérée comme unidimensionnelle “plan”.

■ **Q1** A partir des hypothèses précédentes, que pouvez-vous dire de ϕ_{up}^{ox} et ϕ_{met}^{down} ? Que cela implique-t-il pour la résolution du bilan thermique de ce bain à deux couches ? ■

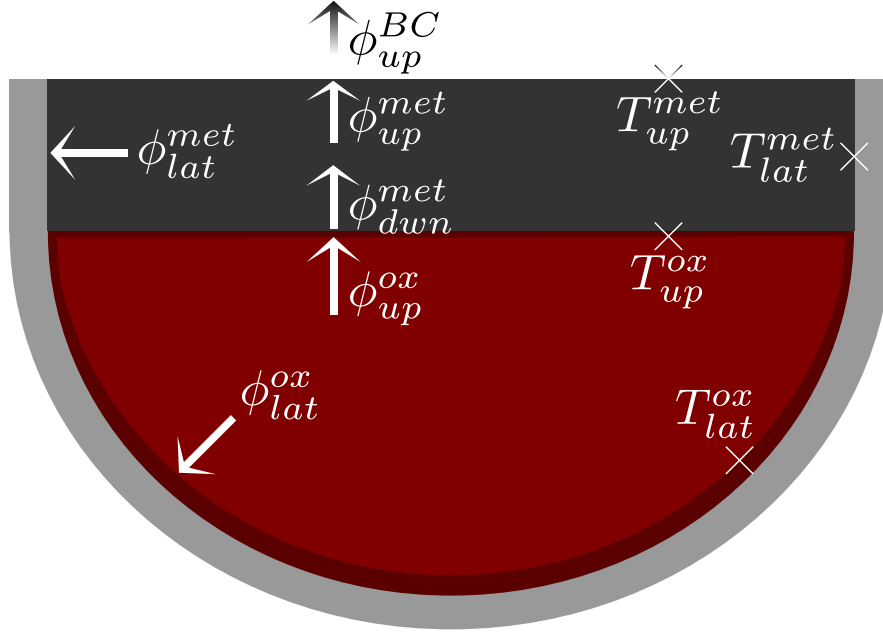


FIGURE 1: Configuration à deux couches et notations des flux et températures

TABLE 1: Propriétés des deux phases liquides

Propriété	Unité	Valeur	
		Oxyde	Métal
masse volumique	kg.m^{-3}	8191	6899
conductivité thermique	$\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	5.3	25
viscosité cinématique	$\text{m}^2.\text{s}^{-1}$	5.7×10^{-7}	5.9×10^{-7}
capacité calorifique massique	$\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	533	789.5
coefficient de dilatation thermique isobare	K^{-1}	1.05×10^{-4}	1.11×10^{-4}
température de liquidus	K	2950	1600
puissance dissipée dans le volume	MW	14	0

2. Bain oxyde

Le bain oxyde occupe une hauteur $H^{ox} = 1.5\text{m}$ dans le fond de la cuve.

On cherche à calculer la température moyenne et la distribution de puissance entre surfaces latérale et supérieure à partir de l'équation d'énergie intégrale en stationnaire.

■ **Q2** Calculer le volume V^{ox} , la surface latérale S_{lat}^{ox} et la surface supérieure S_{up}^{ox} ■

■ **Q3** Calculer le nombre de Rayleigh interne Ra_i^{ox} ■

■ **Q4** Calculer le nombre de Nusselt associé à l'échange latéral Nu_{lat}^{ox} à partir de la corrélation "BALI bas" (cf. [2]) $Nu_{lat}^{ox} = 0.131 (Ra_i^{ox})^{0.25} \left(\frac{H^{ox}}{R}\right)^{0.19}$ ■

■ **Q5** Calculer le nombre de Nusselt associé à l'échange supérieur Nu_{up}^{ox} à partir de la corrélation "BALI haut" (cf. [2]) $Nu_{up}^{ox} = 0.381 (Ra_i^{ox})^{0.234}$ ■

■ Q6 Calculer T^{ox} ■

■ Q7 Calculer ϕ_{lat}^{ox} et ϕ_{up}^{ox} ainsi que la répartition de la puissance ■

3. Couche métallique supérieure

La couche métallique occupe une hauteur $H^{met} = 0.9\text{m}$ dans le fond de la cuve.

■ Q8 Calculer le nombre de Prandtl Pr^{met} ■

■ Q9 Donner l'expression du nombre de Rayleigh externe $Ra^{met} [\Delta T]$ et l'évaluer pour $\Delta T = 100\text{K}$. Doit-on s'attendre à un écoulement laminaire ou turbulent ? ■

■ Q10 Calculer le volume V^{met} , la surface latérale S_{lat}^{met} et la surface supérieure S_{up}^{met} ■

On considèrera la corrélation de Globe&Dropkin [3] établie pour l'échange axial d'un liquide chauffé par le dessous et confinés entre deux plaques (resp. Chawla&Chan [4] établie pour l'échange d'une paroi verticale immergée dans un fluide) pour le transfert en surface supérieure (resp. latérale) :

$$Nu_{up}^{met} [\Delta T] = 0.069 (Pr^{met})^{0.074} (Ra^{met} [\Delta T])^{1/3}$$

$$Nu_{lat}^{met} [\Delta T] = \frac{0.16}{\left(1 + \left(\frac{0.492}{Pr^{met}}\right)^{9/16}\right)^{16/27}} (Ra^{met} [\Delta T])^{1/3}$$

3.1. Condition adiabatique en surface supérieure

Considérons d'abord une condition adiabatique en surface haute *i.e.* $\phi_{up}^{BC} = 0$.

■ Q11 Calculer ϕ_{lat}^{met} ■

■ Q12 Calculer T^{met} ■

3.2. Condition de transfert radiatif en surface supérieure

Considérons maintenant un transfert radiatif en surface haute sous la forme simple suivante $\phi_{up}^{BC} [T_{up}^{met}] = \varepsilon_{up} \sigma \left((T_{up}^{met})^4 - (T^{BC})^4 \right)$ où ε_{up} est une émissivité "effective".¹

La résolution ne peut plus se faire de manière analytique.

■ Q13 Formaliser le problème à résoudre (deux équations, deux inconnues (T^{met}, T_{up}^{met})) et décrire l'algorithme que vous implémenteriez pour en trouver la solution ■

■ **Nota Bene** Pour la suite, l'accès aux notebooks Jupyter associé à ce TD est indispensable. Si ça n'est pas possible, une démonstration d'une telle résolution numérique sera faite et les résultats discutés. ■

■ Q14 En considérant $\varepsilon_{up} = 0.38$ et $T^{BC} = 950\text{K}$, évaluer T^{met} , T_{up}^{met} , ϕ_{lat}^{met} et ϕ_{up}^{met} ■

3.3. Etudes paramétriques

En considérant le cas avec transfert radiatif, on peut faire varier ε_{up} , T^{BC} dans un premier temps, H^{met} dans un second temps pour voir comment ça se comporte.

Références

- [1] H. Esmaili, M. Khatib-Rahbar, Analysis of in-vessel retention and ex-vessel fuel coolant interaction for AP1000, Technical Report NUREG/CR-6849 ERI/NRC 04-201, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research (2004).
- [2] J. M. Bonnet, J. M. Seiler, Thermohydraulic phenomena in corium pool : the bali experiment, in : Proc. of ICONE 7, Tokyo, Japan, 1999.
- [3] S. Globe, D. Dropkin, Natural convection heat transfer in liquids confined by two horizontal plates and heated from below, Journal of Heat Transfer 81 (1959) 24–28.
- [4] T. C. Chawla, S. H. Chan, Heat transfer from vertical/inclined boundaries of heat-generating boiling pools, Journal of Heat Transfer 104 (1982) 465–473.

1. e.g. pour un transfert entre deux plaques parallèles, $\varepsilon_{up} = \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)^{-1}$