



Facultad de Ingeniería Mecatrónica

Diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP

Informe técnico de formulación y diseño conceptual

Proyecto Integrador – Primer corte

Equipo: Los de Siempre

Camilo Díaz Gamboa
Karen García Martínez
German Yesid Gómez Rodríguez
Yulieth Gutierrez Quintero
Julian Jiménez Lara
Ferney Patiño Ojeda
Fabián Ruiz Mateus
Joseph Suárez Buitrago
Karen Villaronga Fuenmayor

Docentes

Dra. Edna Carolina Moriones Polanía
Mg. William Razvan Castro Jaluba

Ingeniería Mecatrónica
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2026-2

28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Orientación para diligenciar

Redacte entre 150 y 250 palabras. Presente la necesidad, el objetivo, la solución conceptual, las decisiones principales de control y comunicaciones, y el resultado alcanzado durante el primer corte. No anuncie resultados experimentales que todavía no se hayan obtenido.

[Escriba aquí el resumen ejecutivo. Aquí escribo el resumen.]

Palabras clave: *[entre tres y cinco términos separados por punto y coma.]*

Control de versión del documento

Tabla 1: Historial de versiones y control de cambios

Hash	Fecha	Descripción / Mensaje	Autor
6cdfb66	2026-08-27	Revisión general	fabianruizma2404-cmyk
5694bea	2026-08-27	Lazo abierto	fabianruizma2404-cmyk
24d2a4e	2026-08-27	Respuesta en lazo abierto	fabianruizma2404-cmyk
d95868a	2026-08-27	Texto descriptivo sobre la topología y el funcionamiento del flujo de información	FerneyPatino
3a51c78	2026-08-27	Actualiza comunicaciones y agrega topología	FerneyPatino
fd3241d	2026-08-27	primer commit	YULIETH
2e6d196	2026-08-27	Referencias añadidas	fabianruizma2404-cmyk
4c45cf2	2026-08-27	Tabla de versión 2	fabianruizma2404-cmyk
038d2f2	2026-08-27	Limpieza de temporales e inclusión de gitignore	fabianruizma2404-cmyk
7152ebe	2026-08-27	Tabla de control de version	fabianruizma2404-cmyk

Índice

Resumen ejecutivo	i
Control de versión	i
1 Contextualización y definición del problema	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo general	1
1.4 Objetivos específicos	1

1.5	Alcance y limitaciones	1
2	Caracterización del proceso CIP	1
2.1	Fases del ciclo	2
2.2	Clasificación de la información utilizada	2
2.3	Secuencia preliminar	3
3	Ingeniería de requisitos	3
3.1	Matriz de requisitos	3
3.2	Despliegue de la función de calidad – QFD	5
3.3	Matrices de decisión Pugh	7
4	Diseño conceptual mecatrónico	7
4.1	Descripción de la solución propuesta	7
4.2	Arquitectura funcional	8
4.3	P&ID conceptual y recorrido del fluido	9
4.4	Distribución preliminar y diseño CAD	11
4.5	Equipo o circuito de prueba	12
5	Diseño preliminar de Sistemas de Control I	12
5.1	Variable controlada (PV)	12
5.2	Variable manipulada (MV)	12
5.3	Definición del lazo de control	13
5.4	Diagrama de bloques	14
5.5	Modelo dinámico preliminar	14
5.6	Simulación en lazo abierto	15
5.7	Especificaciones preliminares de desempeño	16
6	Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales	16
6.1	Topología y flujo de información	16
6.2	Equipos y direccionamiento IP	17
6.3	Selección del protocolo	17
6.4	Mapa iniciales de etiquetas	17
6.5	Evidencia mínima de comunicación	19
7	Plan de validación	19
7.1	Métricas previstas	22
8	Gestión del proyecto y entregables complementarios	23

8.1	Cronograma	23
8.2	Presupuesto preliminar	23
8.3	Matriz de riesgos	25
8.4	Repositorio digital	25
8.5	Lista de verificación del primer corte	26
9	Conclusiones del primer corte	26
10	Trabajo previsto para el segundo corte	26
A	Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial	27
B	Reporte de similitud	27
C	Evidencia del artículo en inglés	27
D	Anexos técnicos	27

Índice de figuras

1	Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.	3
2	Matriz QFD del sistema CIP.	6
3	Arquitectura funcional del sistema.	8
4	P&ID conceptual del sistema CIP.	9
5	Recorrido preliminar de fluidos.	11
6	Vista del diseño CAD preliminar.	11
7	Diagrama de bloques del sistema térmico.	14
8	Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.	15
9	Arquitectura de comunicaciones propuesta.	16

Índice de cuadros

1	Historial de versiones y control de cambios	i
2	Caracterización preliminar de las fases CIP.	2
4	Clasificación de la información de diseño.	2
6	Matriz de requisitos del sistema.	4
7	Plantilla de matriz de decisión Pugh.	7
9	Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).	10
11	Definición preliminar del lazo de control.	13

12	Especificaciones preliminares de desempeño.	16
14	Nodos y direccionamiento IP preliminar.	17
16	Comparación preliminar de protocolos.	17
18	Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.	18
19	Evidencia mínima de comunicación.	19
21	Matriz requisito–prueba–evidencia.	20
22	Métricas previstas para validación.	22
23	Cronograma general del proyecto.	23
25	Presupuesto preliminar.	23
26	Matriz preliminar de riesgos.	25
28	Lista de verificación del primer corte.	26
30	Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.	27

1 Contextualización y definición del problema

Orientación para diligenciar

Explique la necesidad de automatizar la limpieza de tanques, tuberías o equipos de los sectores de alimentos y bebidas. Sustente con fuentes verificables la importancia de contar con ciclos repetibles, controlados, seguros y trazables. Delimite el equipo o circuito de prueba y justifique la portabilidad de la unidad. Use citas numéricas IEEE, por ejemplo: “los sistemas CIP reducen la intervención manual” [1].

[Desarrolle aquí la contextualización con citas IEEE.]

1.1 Planteamiento del problema

[Describa la situación actual, la necesidad, sus causas, consecuencias y población o proceso afectado. Cierre con una pregunta de diseño o investigación.]

1.2 Justificación

[Explique la pertinencia técnica, académica, industrial, económica, ambiental y de seguridad de la propuesta.]

1.3 Objetivo general

[Redacte un objetivo medible, coherente con el alcance del primer corte y con el propósito general del PI.]

1.4 Objetivos específicos

1. *[Objetivo específico 1.]*
2. *[Objetivo específico 2.]*
3. *[Objetivo específico 3.]*

1.5 Alcance y limitaciones

[Indique qué quedará diseñado o demostrado en el primer corte, qué se aplaza para los siguientes cortes y qué restricciones técnicas, económicas o de tiempo aplican.]

2 Caracterización del proceso CIP

Orientación para diligenciar

Describa el principio de limpieza CIP con fuentes técnicas. Diferencie preenjuague, lavado y enjuague final. Para cada fase indique fluido, ruta, temperatura, duración, bombas, válvulas,

condición de transición y destino del fluido. No adopte temperaturas universales sin sustento.

[Describe el proceso y cite las fuentes consultadas.]

2.1 Fases del ciclo

Tabla 2: Caracterización preliminar de las fases CIP.

Fase	Fluido	Temp.	Tiempo	Bomba/válvulas	Transición	Destino
Preenjuague	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
Lavado	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
Enjuague final	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

2.2 Clasificación de la información utilizada

Tabla 4: Clasificación de la información de diseño.

Elemento	Descripción o valor	Fuente o justificación	Clasificación
<i>[Temperatura]</i>	<i>[Valor]</i>	<i>[Referencia o requisito]</i>	<i>[Confirmado, requisito, supuesto o por validar]</i>
<i>[Elemento]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

2.3 Secuencia preliminar

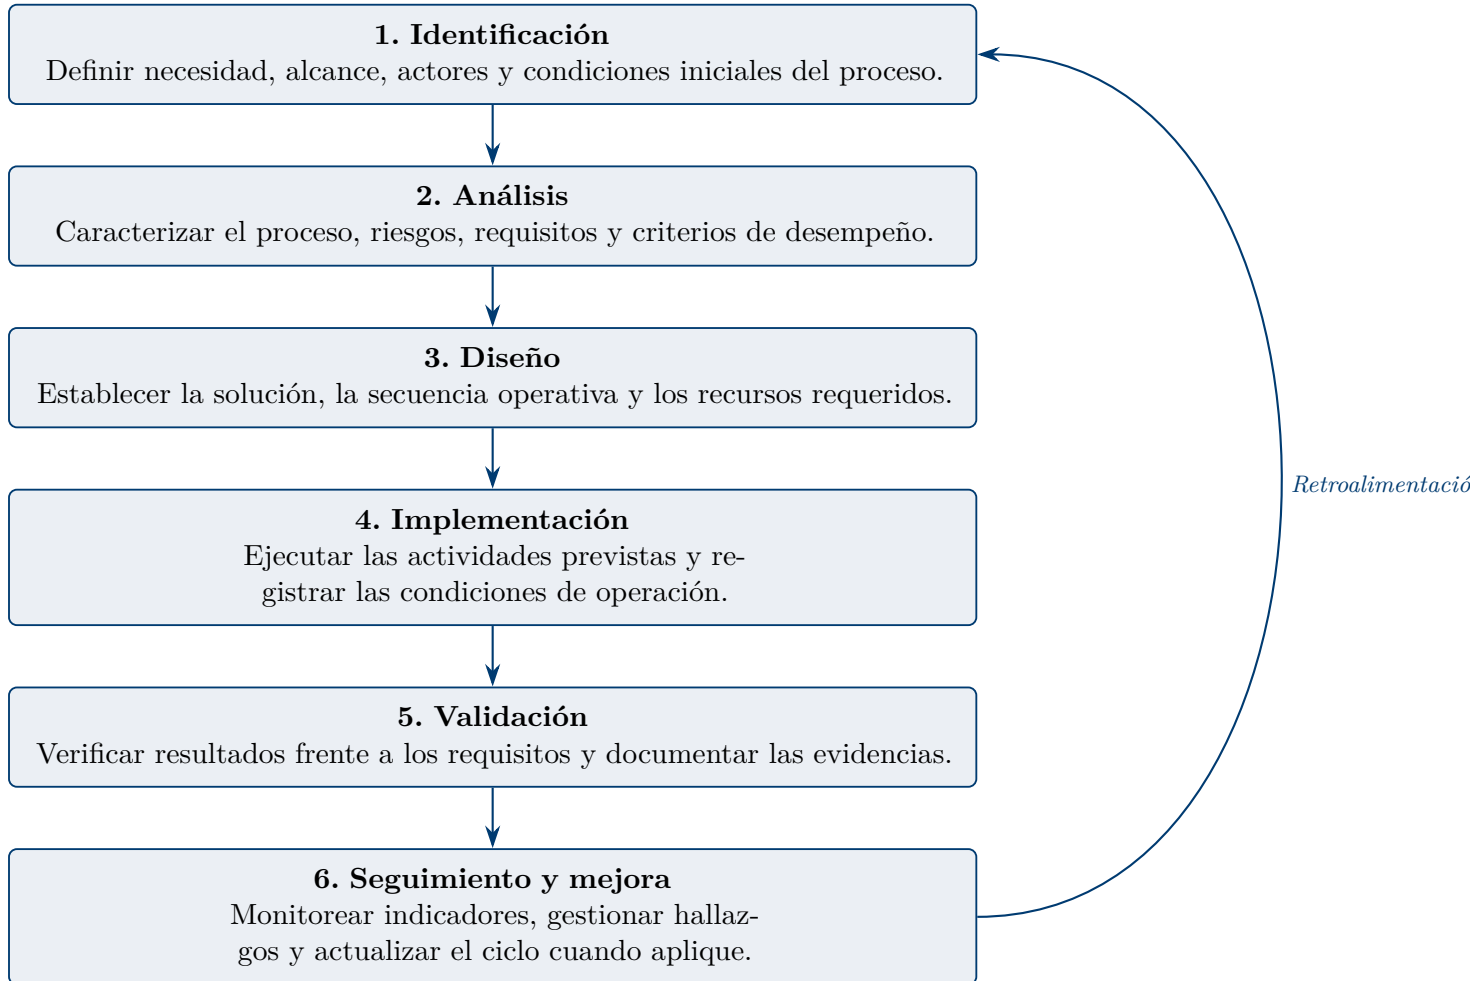


Figura 1: Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.

[Explique las condiciones de transición, pausa, parada segura y finalización del ciclo.]

3 Ingeniería de requisitos

Orientación para diligenciar

Formule requisitos verificables. Evite expresiones ambiguas como “rápido”, “eficiente” o “adecuado”. Cada requisito debe tener identificador, descripción, criterio de aceptación, prioridad, fuente y método de verificación.

3.1 Matriz de requisitos

Tabla 6: Matriz de requisitos del sistema.

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-01	Proceso	El sistema deberá ejecutar de forma automática un ciclo completo de lavado CIP (enjuague inicial, lavado con solución de jabón, enjuague final) sin intervención manual una vez iniciado desde el panel de control.	Ciclo completo ejecutado en la secuencia correcta en 3 pruebas consecutivas, sin intervención del operador.	Alta	Prueba funcional
REQ-02	Funcional	El sistema deberá secuenciar automáticamente la apertura y cierre de las tres electroválvulas según la etapa del ciclo (llenado, lavado, enjuague), evitando que dos etapas incompatibles se ejecuten simultáneamente.	Secuencia de electroválvulas ejecutada en el orden correcto sin traslapes, verificada en 3 pruebas consecutivas.	Alta	Prueba funcional
REQ-03	Portabilidad	La estructura del sistema, en condición de vacío (sin líquido en los tanques), deberá tener un peso que no exceda el límite de carga manual recomendado para levantamiento ocasional por una persona (referencia NIOSH, aprox. 23 kg), y su chasis deberá soportar sin deformación ni pérdida de estabilidad el peso adicional de los tres tanques llenos.	Peso en vacío medido ≤ 23 kg, y chasis sin deformación visible ni volcamiento con los tres tanques llenos, verificado en prueba de carga estática.	Alta	Prueba
REQ-04	Portabilidad	El sistema deberá contar con ruedas y puntos de anclaje/asas que permitan su traslado, nivelación y fijación en un tiempo menor a 10 minutos.	Traslado, nivelación y fijación completados en ≤ 10 min, verificado por cronómetro.	Media	Prueba
REQ-05	Hidráulico	El sistema deberá impulsar el fluido de proceso a través de la tubería de acero inoxidable 304 de 1 pulgada (longitud total aproximada de 6 m), garantizando un flujo continuo y suficiente para el arrastre de residuos en todo el recorrido de la tubería, sin zonas muertas ni estancamiento del fluido.	Flujo continuo observado en todo el recorrido de la tubería durante el ciclo completo, sin puntos de estancamiento visibles.	Alta	Prueba
REQ-06	Hidráulico	El sistema deberá contar con tres tanques independientes (agua/mezcla ≥ 20 L, jabón ≥ 5 L, agua residual ≥ 20 L) con conexiones herméticas que eviten fugas durante todo el ciclo.	Cero fugas visibles durante prueba de llenado y ciclo completo de 30 min.	Alta	Prueba/ Inspección
REQ-07	Eléctrico	La bomba principal AC deberá protegerse mediante un contactor y un relé térmico de sobrecarga dimensionados según la corriente nominal del motor ($\pm 10\%$).	Contactor y relé térmico seleccionados verificados contra placa de datos del motor.	Alta	Inspección
REQ-08	Eléctrico	El sistema deberá alimentarse con energía monofásica 110/220 VAC y contar con protección contra sobrecorriente y falla a tierra (breaker/diferencial) en el tablero de control.	Disparo del breaker/diferencial verificado ante falla simulada de sobrecorriente o fuga a tierra.	Alta	Prueba
REQ-09	Electrónico	La bomba dosificadora peristáltica de 12 VDC deberá controlarse mediante salida a relé del PLC (encendido/apagado temporizado, sin PWM), permitiendo dosis configurables por tiempo de activación.	Volumen dosificado repetible con variación $\leq 10\%$ entre 3 pruebas para un mismo tiempo de activación.	Alta	Prueba
REQ-10	Electrónico	El sistema deberá contar con una fuente de alimentación regulada de 24 VDC para sensores y electrónica de campo, con capacidad de corriente suficiente para todos los consumos ($+30\%$ de margen) y regulación $\leq 5\%$.	Voltaje de salida medido dentro de $\pm 5\%$ bajo carga máxima estimada.	Media	Prueba
REQ-11	Instrumentación	El sistema deberá medir el nivel de líquido en el tanque de agua/mezcla mediante un sensor de nivel (flotador o ultrasónico) con una precisión de $\pm 5\%$ del rango medido.	Lectura de nivel validada contra medición manual (regla/marca) con error $\leq 5\%$.	Alta	Prueba
REQ-12	Instrumentación	El sistema deberá medir la temperatura del fluido de proceso mediante un sensor (tipo PT100, termopar o DS18B20) en un rango de 0-80 °C con precisión de ± 1 °C.	Lectura del sensor comparada contra termómetro patrón con error ≤ 1 °C en todo el rango de operación.	Alta	Prueba

Continúa en la siguiente página

Tabla 6 – continuación

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-13	Control	El PLC (S7-1200 CPU 1214C) deberá ejecutar un lazo de control que mantenga la temperatura del fluido dentro del rango de 40-50 °C con un error en estado estable ≤ 2 °C.	Temperatura estabilizada dentro de 40-50 °C ± 2 °C durante al menos 5 min continuos.	Alta	Prueba
REQ-14	Control	El sistema deberá detener automáticamente el elemento de calentamiento y activar una alarma si la temperatura del fluido supera el umbral de seguridad de 60 °C.	Corte del calentador verificado al superar 60 °C en prueba controlada.	Alta	Prueba
REQ-15	Comunicaciones Industriales	El PLC deberá comunicarse mediante Ethernet/PROFINET con la interfaz HMI local, permitiendo el monitoreo y control en tiempo real de nivel, temperatura y estado del ciclo.	Datos de proceso visibles y actualizados en HMI .	Media	Prueba
REQ-16	Supervisión IoT	El sistema deberá enviar periódicamente (≤ 30 s) los datos de temperatura, nivel y estado del ciclo a una plataforma de supervisión remota mediante un gateway IoT (p. ej. ESP32/Node-RED).	Datos recibidos en la plataforma remota con periodo ≤ 30 s durante prueba de 15 min.	Media	Prueba
REQ-17	Supervisión IoT	El sistema deberá permitir la visualización remota del estado del ciclo (en curso, finalizado, alarma) desde un dispositivo móvil o PC conectado por WiFi/Ethernet.	Estado del ciclo correctamente reflejado en el dispositivo remoto en las 3 condiciones evaluadas.	Media	Prueba
REQ-18	Seguridad	El sistema deberá contar con un paro de emergencia (tipo hongo) que interrumpa la alimentación de los actuadores principales (bomba, calentador, dosificador) en menos de 1 segundo al activarse.	Corte de energía a actuadores principales verificado en ≤ 1 s tras accionar el paro de emergencia.	Alta	Prueba
REQ-19	Seguridad	El sistema deberá activar una alarma visual y sonora ante condiciones anómalas (nivel bajo, sobrettemperatura, falla de bomba) detectadas por los sensores del sistema.	Alarma visual y sonora activada correctamente ante cada una de las 3 condiciones simuladas.	Alta	Prueba
REQ-20	Documentación/Validación	El proyecto deberá entregar manual de usuario, planos eléctricos e hidráulicos, y un protocolo de pruebas de validación, en formato digital editable y PDF.	Documentos entregados completos, revisados y aprobados por el equipo antes de la entrega final.	Media	Inspección

La matriz de requisitos permite establecer de manera organizada las condiciones que debe cumplir el sistema CIP. Los requisitos se clasifican de acuerdo con las diferentes áreas involucradas en el diseño, construcción, operación y validación del sistema.

Se consideran requisitos funcionales y de proceso, mecánicos y de portabilidad, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación, control, comunicaciones, supervisión mediante IoT, seguridad, documentación y validación.

3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD

Orientación para diligenciar

Relacione necesidades del usuario con características técnicas. Use la sigla QFD, correspondiente a *Quality Function Deployment*. Incorpore la matriz completa como figura legible o anexo y resuma aquí sus resultados.

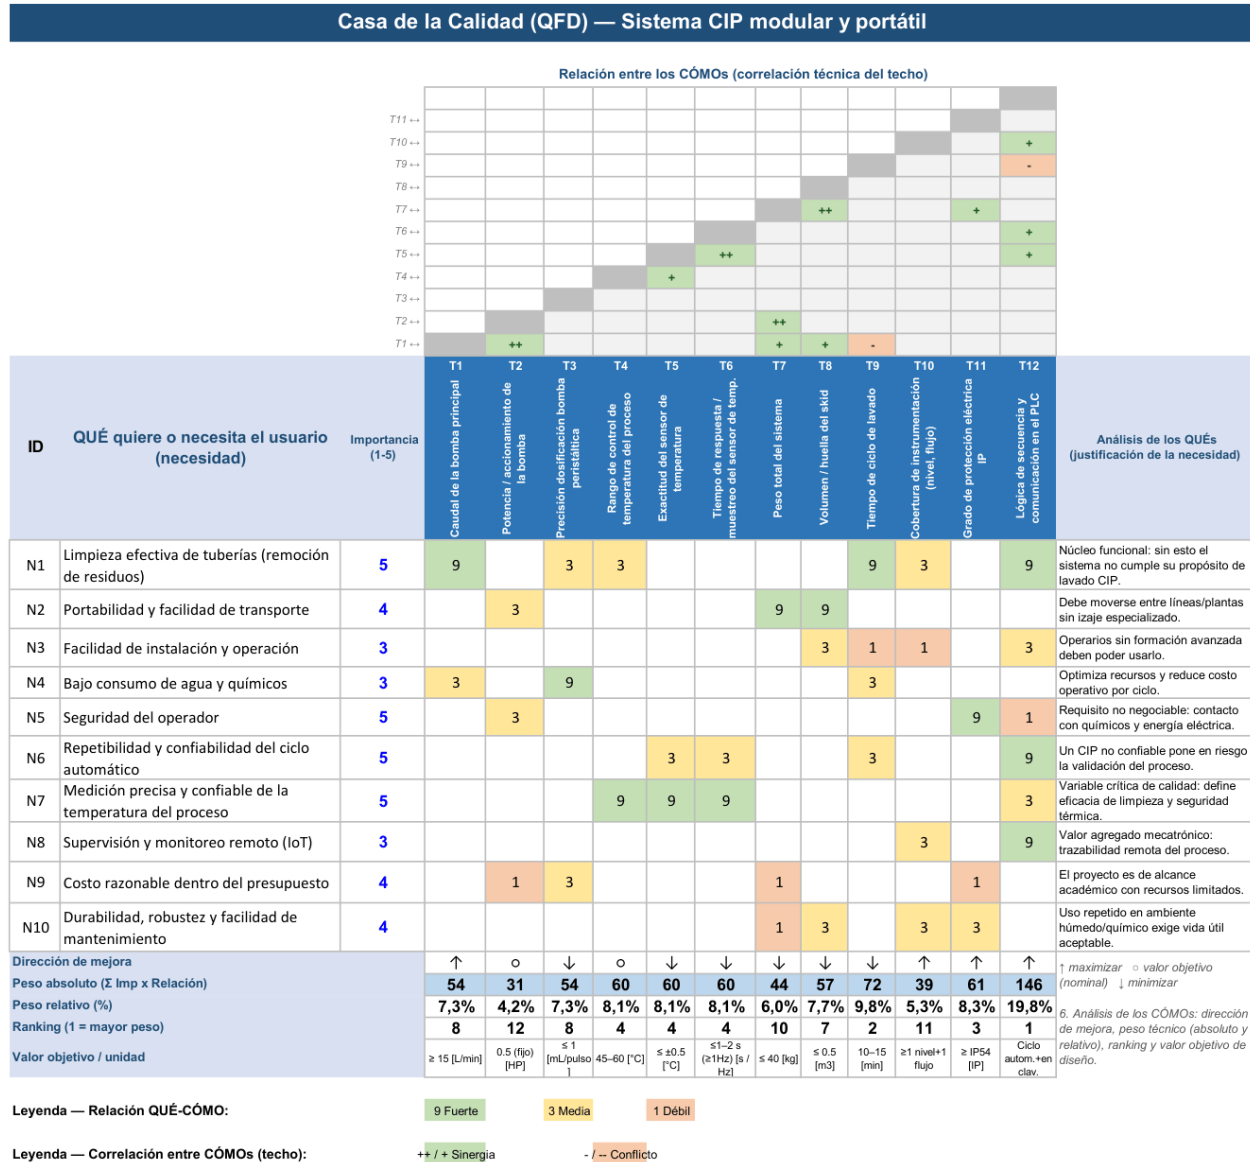


Figura 2: Matriz QFD del sistema CIP.

[Analice las características técnicas con mayor ponderación y su influencia sobre el diseño.]

La matriz QFD permite relacionar las necesidades identificadas por los usuarios con las características técnicas del sistema CIP. A partir de esta relación se pueden establecer las características de diseño que tienen mayor influencia sobre el desempeño del sistema.

Las características técnicas con mayor ponderación deben recibir una atención prioritaria durante las etapas de diseño e implementación, debido a que tienen una mayor influencia sobre el cumplimiento de las necesidades del usuario. Esta priorización permite orientar la selección de componentes, la arquitectura del sistema, los elementos de instrumentación, los actuadores y las estrategias de control.

Además, el QFD facilita la toma de decisiones técnicas al establecer una relación entre los requerimientos del usuario y las variables que pueden ser controladas directamente durante el desarrollo del sistema.

3.3 Matrices de decisión Pugh

Tabla 7: Plantilla de matriz de decisión Pugh.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Compatibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Seguridad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Costo y disponibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Mantenibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Total ponderado	1.00	[-]	[-]	[-]

[Repita la matriz para arquitectura, sensores, actuadores, calentamiento, bomba, válvulas, protocolo y plataforma de supervisión. Explique la ponderación y la alternativa seleccionada.]

Las matrices de decisión Pugh permiten comparar diferentes alternativas de diseño utilizando criterios previamente establecidos. Para cada alternativa se asigna una valoración con respecto a una referencia, permitiendo identificar aquella que presenta el mejor comportamiento global frente a los requisitos definidos.

La ponderación de los criterios debe considerar su importancia dentro del funcionamiento del sistema CIP. Entre los aspectos que pueden evaluarse se encuentran el cumplimiento funcional, costo, facilidad de implementación, disponibilidad de los componentes, mantenimiento, seguridad, compatibilidad con el sistema y posibilidad de integración con los demás elementos.

Este procedimiento se aplica a la selección de la arquitectura del sistema, sensores, actuadores, sistema de calentamiento, bomba, válvulas, protocolo de comunicación y plataforma de supervisión. La alternativa seleccionada será aquella que obtenga la mejor valoración global y que, además, cumpla con los requisitos establecidos para el sistema.

4 Diseño conceptual mecatrónico

Orientación para diligenciar

Presente un Producto Mínimo Viable capaz de almacenar o suministrar agua, calentarla, circularla y recircularla, dosificar una sustancia segura, ejecutar las fases CIP, recuperar o drenar el agua, permitir supervisión local y remota, y conectarse a un circuito externo.

4.1 Descripción de la solución propuesta

El sistema automatizado CIP (*Clean-in-Place*) está concebido como una unidad modular de preparación, acondicionamiento térmico y distribución de solución limpiadora para líneas de proceso agroindustrial. Su arquitectura opera bajo un esquema hidráulico de paso directo (lazo abierto), donde el fluido procesado cumple su ciclo de limpieza y se evacúa directamente hacia la etapa de descarga, garantizando la eliminación eficiente de residuos sin contaminación cruzada por recirculación.

El funcionamiento del sistema se articula a través de tres etapas secuenciales definidas por sus subsistemas principales:

- **Acondicionamiento y Homogeneización:** En el tanque de mezcla TK-102, una estructura cilíndrica de acero inoxidable con fondo cónico, se deposita la solución de limpieza. La homogeneidad de la mezcla y la distribución uniforme de la energía térmica se logran mediante la acción mecánica continua del agitador AG-101, accionado por un motorreductor.
- **Control Térmico:** La elevación de la temperatura se realiza a través de un sistema de intercambio de calor regulado por la válvula solenoide SV-101. La variable es monitoreada en tiempo real por el sensor PT-100 (TT-101), permitiendo ajustar el flujo térmico para mantener la mezcla en el punto de trabajo requerido.
- **Impulsión y Evacuación:** Alcanzadas las condiciones térmicas y de concentración, se activa la bomba centrífuga P-102. Esta suministra el caudal y la presión necesarios para transportar el fluido por la tubería de limpieza hacia el equipo objetivo. Tras el recorrido, la solución agotada se descarga hacia el tanque de efluentes TK-103 o al desagüe general.

Esta configuración responde directamente a las especificaciones técnicas del proyecto. La integración del agitador AG-101 resuelve la exigencia de homogeneidad y valida la hipótesis de temperatura uniforme en el tanque. El lazo de control entre el sensor TT-101 y la válvula SV-101 asegura la precisión térmica. Por su parte, la bomba P-102 garantiza el dinamismo hidráulico para la limpieza de la tubería, mientras que la disposición final en TK-103 o desagüe cumple con el manejo seguro de efluentes en paso directo.

4.2 Arquitectura funcional

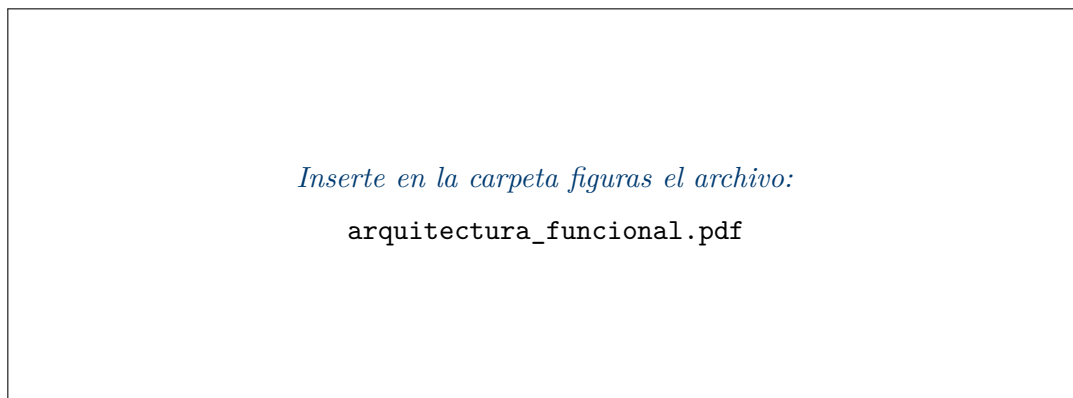


Figura 3: Arquitectura funcional del sistema.

4.3 P&ID conceptual y recorrido del fluido

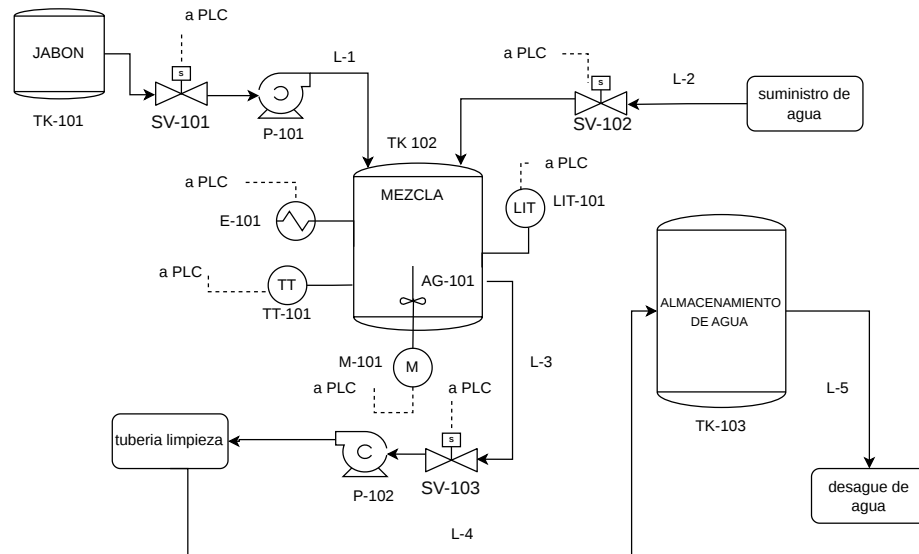


Figura 4: P&ID conceptual del sistema CIP.

Tabla 9: Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).

Tag / Identificador	Nombre	Categoría / Tipo	Función
TK-101	Tanque de jabón	Equipo (Tanque)	Almacena la materia prima (jabón) antes de la dosificación.
P-101	Bomba de jabón	Equipo (Bomba)	Impulsa el jabón hacia el tanque de mezcla.
TK-102	Tanque de mezcla	Equipo (Tanque)	Recipiente principal donde se realiza la mezcla y calentamiento.
AG-101	Agitador	Equipo (Interno)	Agita e homogeniza la mezcla dentro de TK-102.
M-101	Motorreductor	Equipo (Motor)	Acciona mecánicamente el eje del agitador AG-101.
E-101	Resistencia eléctrica calefactora	Equipo (Calefactor)	Proporciona energía térmica para calentar el agua/mezcla.
P-102	Bomba de limpieza	Equipo (Bomba)	Impulsa la mezcla de limpieza hacia el circuito.
TK-103	Tanque de almacenamiento de agua	Equipo (Tanque)	Almacena el efluente/agua de retorno tras el proceso de limpieza.
SV-101	Válvula solenoide de jabón	Válvula de control	Permite o interrumpe el paso de jabón desde TK-101 a P-101.
SV-102	Válvula solenoide de agua	Válvula de control	Regula el ingreso de agua de red hacia el tanque de mezcla.
SV-103	Válvula solenoide de descarga	Válvula de control	Controla la salida de mezcla de TK-102 hacia la bomba P-102.
LIT-101	Transmisor indicador de nivel	Instrumento	Mide e indica localmente el nivel de líquido en TK-102.
TT-101	Transmisor de temperatura	Instrumento	Mide la temperatura del fluido dentro de TK-102.
L-1	Línea de jabón	Tubería de proceso	Transporta jabón impulsado hacia la mezcla.
L-2	Línea de agua	Tubería de proceso	Alimenta agua de proceso a TK-102.
L-3	Línea de descarga de mezcla	Tubería de proceso	Salida de fluido desde la base de TK-102.
L-4	Línea de efluente de limpieza	Tubería de proceso	Conduce el fluido que retorna de la tubería de limpieza.
L-5	Línea de desagüe de agua	Tubería de proceso	Drena o evacúa el agua almacenada en TK-103.
—	Señales de control (PLC)	Línea de instrumentación	Transmite señales eléctricas/datos de entrada y salida entre el PLC y los equipos/instrumentos (SV-101, SV-102, SV-103, LIT-101, TT-101, E-101, M-101, P-102).

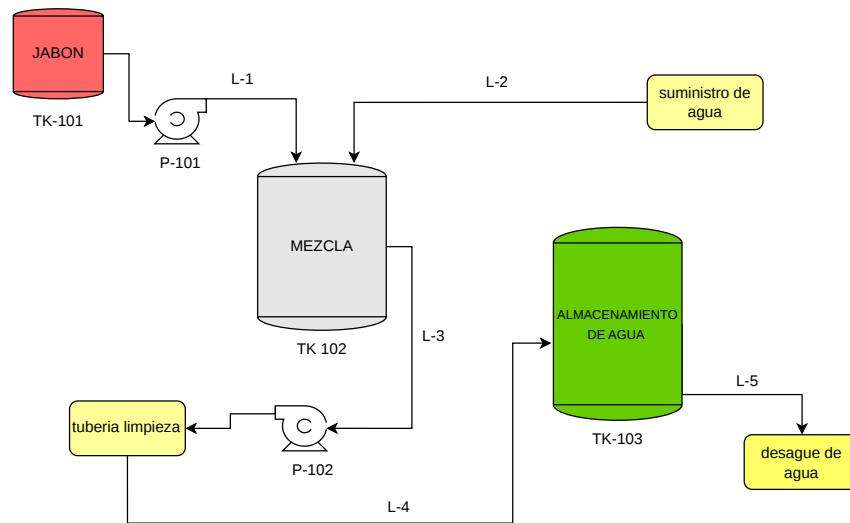


Figura 5: Recorrido preliminar de fluidos.

4.4 Distribución preliminar y diseño CAD

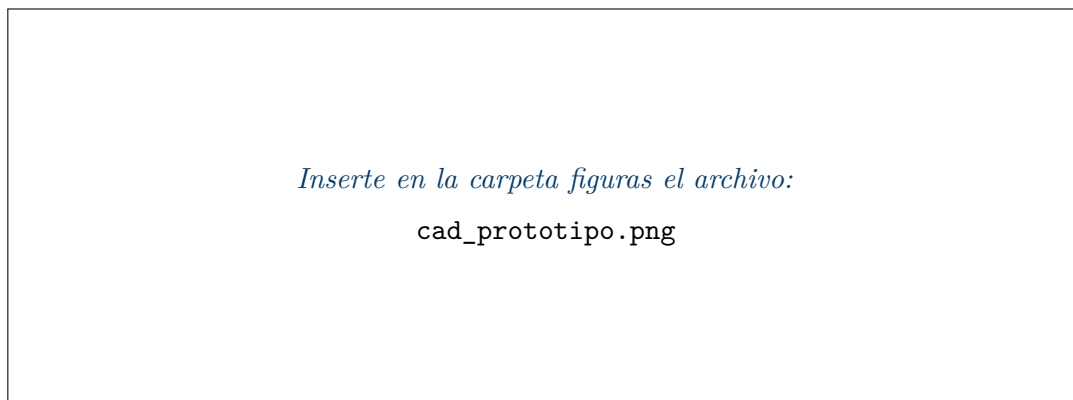


Figura 6: Vista del diseño CAD preliminar.

El diseño CAD representa una estación CIP compacta, organizada alrededor de una cabina de operaciones en la que se preparan y acondicionan las soluciones de limpieza. En esta cabina, un motoreductor acciona el sistema de agitación para favorecer la homogeneidad de la mezcla antes de su circulación. El calentamiento del agua se realiza mediante una resistencia de inmersión de 2000 W, seleccionada para elevar la temperatura de la solución de acuerdo con los parámetros definidos para cada etapa del ciclo. La arquitectura hidráulica incorpora dos bombas con funciones diferenciadas. La primera se encarga de evacuar o recircular los insumos procesados desde la cabina de operaciones hacia la ruta hidráulica

correspondiente. La segunda bomba dosifica el jabón de manera controlada, permitiendo incorporarlo a la solución de trabajo durante la preparación o el lavado. El sistema contempla además un tanque para el almacenamiento del jabón y un tanque destinado a recolectar el agua residual, lo que permite separar el suministro de insumos de la gestión de los efluentes generados en el proceso.

La distribución propuesta facilita el acceso a los componentes de operación, mantenimiento y limpieza, y deja definidas las zonas de preparación, dosificación, agitación, calentamiento y recolección de residuos. Las imágenes CAD presentadas a continuación permiten verificar la disposición espacial preliminar de estos elementos y servirán como base para el dimensionamiento definitivo, la selección de conexiones y la integración de sensores, válvulas y elementos de control.

4.5 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento NORM_X/SCALE_X en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

5.2 Variable manipulada (MV)

La variable manipulada corresponde a la potencia eléctrica suministrada al elemento calefactor del sistema, constituido por una resistencia eléctrica sumergible de potencia nominal de 1500 W. Esta variable es modificada por el PLC mediante una estrategia de control por proporción de tiempo (*Time Proportioning Control*), implementada mediante el bloque PID_Compact de TIA Portal [2]. La señal de control es aplicada a la resistencia a través de un relé de estado sólido (SSR) con conmutación en cruce por cero [3].

Para la modulación de la potencia de la resistencia se evaluaron dos estrategias de control para una carga resistiva de corriente alterna (CA): el control por ángulo de fase mediante TRIAC y el control proporcional en el tiempo mediante SSR con conmutación en cruce por cero [4]. La selección de la estrategia se realizó considerando principalmente la dinámica térmica del proceso y los requerimientos de implementación del sistema CIP portátil.

La constante de tiempo térmica estimada del proceso es del orden de varias horas, con un valor aproximado de $\tau \approx 261,6$ min, correspondiente al modelo obtenido en la sección 3. Este valor es considerablemente superior al período de conmutación empleado para la modulación proporcional en el tiempo mediante el SSR, cuyo orden de magnitud es de segundos. En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica térmica, el proceso no responde a las conmutaciones individuales del SSR, sino al valor promedio de la potencia suministrada durante cada período de modulación [5, 6].

Por lo anterior, ambas estrategias pueden producir un efecto térmico equivalente siempre que entreguen el mismo valor promedio de potencia a la resistencia. Sin embargo, el control por ángulo de fase mediante TRIAC presenta como desventaja la generación de componentes armónicas y mayores niveles de interferencia electromagnética (EMI) conducida, además de requerir una etapa de disparo más compleja [3, 4].

En contraste, la solución basada en SSR con conmutación en cruce por cero y control proporcional en el tiempo permite obtener una regulación adecuada de la potencia promedio sin introducir una modulación de fase de la tensión de alimentación [3]. Por esta razón, se seleccionó la estrategia de *Time Proportioning Control* mediante SSR para el sistema, debido a su menor complejidad de implementación, robustez frente a las condiciones de operación y adecuación a la dinámica lenta del proceso térmico.

En términos de control, la variable manipulada puede expresarse como la potencia promedio suministrada a la resistencia, P_{prom} , cuyo valor se encuentra limitado por la potencia nominal del elemento calefactor:

$$0 \leq P_{\text{prom}} \leq 1500 \text{ W} \quad (1)$$

Cuando se utiliza control proporcional en el tiempo, la potencia promedio puede aproximarse mediante:

$$P_{\text{prom}} = D P_{\text{nom}} \quad (2)$$

donde D corresponde al ciclo de trabajo, definido como la fracción del período de modulación durante la cual el SSR permanece conduciendo, y $P_{\text{nom}} = 1500 \text{ W}$ corresponde a la potencia nominal de la resistencia. Por tanto, para un ciclo de trabajo comprendido entre 0 y 1, la potencia promedio puede regularse entre 0 y 1500 W.

5.3 Definición del lazo de control

Tabla 11: Definición preliminar del lazo de control.

Elemento	Definición	Unidad/rango	Observaciones
Variable controlada	Temperatura del agua o solución (PT100+SM1231)	°C — dos consignas: 40 °C (lavado), 50 °C (prelavado)	Desarrollo completo en la Sección 5.1.
Variable manipulada	Potencia entregada al calentador (resistencia 1500 W vía SSR+PWM)	0–1500 W / 0–100 % ciclo de trabajo	Desarrollo completo en la Sección 5.2.
Perturbaciones	Pérdidas térmicas hacia el ambiente (agrupadas en UA), T_{amb} , adición de fluido frío entre fases, pérdidas en mangueras externas	$UA \approx 4 \text{ W/K}$ (supuesto, a validar); $T_{\text{amb}} = 18\text{--}25 \text{ °C}$	UA es la hipótesis más débil del modelo; pendiente de ensayo de enfriamiento libre en el Corte 2. La adición de fluido frío es la perturbación más crítica y descarta el control puramente P.
Punto de operación	Nominal: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 50 \text{ °C}$. Secundario: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 40 \text{ °C}$	$\Delta T = 30 \text{ K}$ (prelavado); $\Delta T = 20 \text{ K}$ (lavado)	El prelavado es el caso más exigente (mayor ΔT , mayor potencia de régimen: 120 W vs. 80 W); se usa para dimensionar el controlador.

Continúa en la página siguiente

Tabla 11 – continuación

Elemento	Definición	Unidad/rango	Observaciones
Limitaciones	Saturación por sobre-dimensionamiento; actuador unidireccional; corte físico por termostato NC, independiente del PLC	Sobredim. $\approx 12,5\times$ (prelavado) / $\approx 18,75\times$ (lavado); límite $70\text{ }^{\circ}\text{C}$	Obliga a usar anti-windup en PID_Compact; el enfriamiento solo ocurre por pérdidas naturales, mucho más lento que el calentamiento.

5.4 Diagrama de bloques

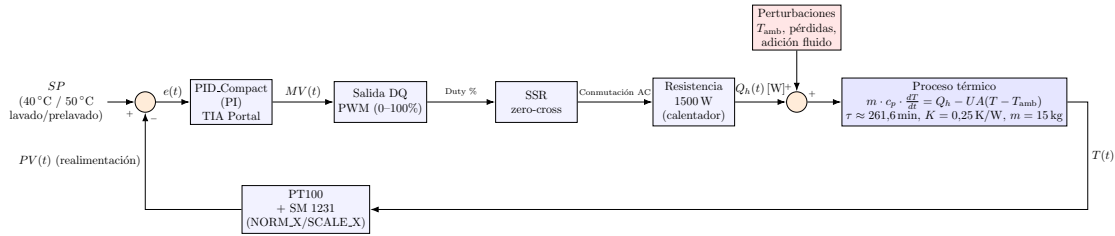


Figura 7: Diagrama de bloques del sistema térmico.

5.5 Modelo dinámico preliminar

[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]

Se modela el tanque de mezcla como un sistema térmico de parámetros concentrados (*lumped capacitance*), es decir, se asume una temperatura uniforme en todo el volumen activo en cada instante. Este supuesto es razonable debido al efecto de mezclado producido por la recirculación del propio sistema CIP y es válido cuando el número de Biot del sistema es suficientemente pequeño ($Bi \ll 1$) [9].

El balance de energía instantáneo, análogo al de un tanque agitado con calentamiento eléctrico [10], se expresa mediante:

$$Q_h(t) - UA(T(t) - T_{\text{amb}}) \quad (3)$$

donde m es la masa activa de fluido, expresada en kg; c_p es el calor específico del agua, con un valor aproximado de 4186, J/(kg, K) [9]; $Q_h(t)$ es la potencia térmica entregada por la resistencia, expresada en W; UA es el coeficiente global de transferencia de calor asociado a las pérdidas hacia el ambiente, expresado en W/K; y T_{amb} es la temperatura ambiente, considerada como una perturbación del sistema.

Linealizando el modelo alrededor de un punto de operación y aplicando la transformada de Laplace, bajo la condición inicial $T(0) = T_{\text{amb}}$, se obtiene el modelo de primer orden estándar [2], [3]:

$$\frac{\Delta T(s)}{Q_h(s)} \quad (4)$$

$$\frac{K}{\tau s + 1} \quad (5)$$

donde la ganancia estática del proceso y la constante de tiempo están dadas, respectivamente, por:

$$K = \frac{1}{UA} \quad (6)$$

$$\tau = \frac{mc_p}{UA} \quad (7)$$

En este modelo, K representa la ganancia estática del proceso, expresada en K/W, mientras que τ representa la constante de tiempo térmica del sistema, expresada en segundos. El modelo permite caracterizar la relación dinámica entre la potencia térmica suministrada por la resistencia y el incremento de temperatura del fluido respecto al punto de operación.

$$G(s) = \frac{0,25}{15697,5s + 1} \quad (8)$$

5.6 Simulación en lazo abierto

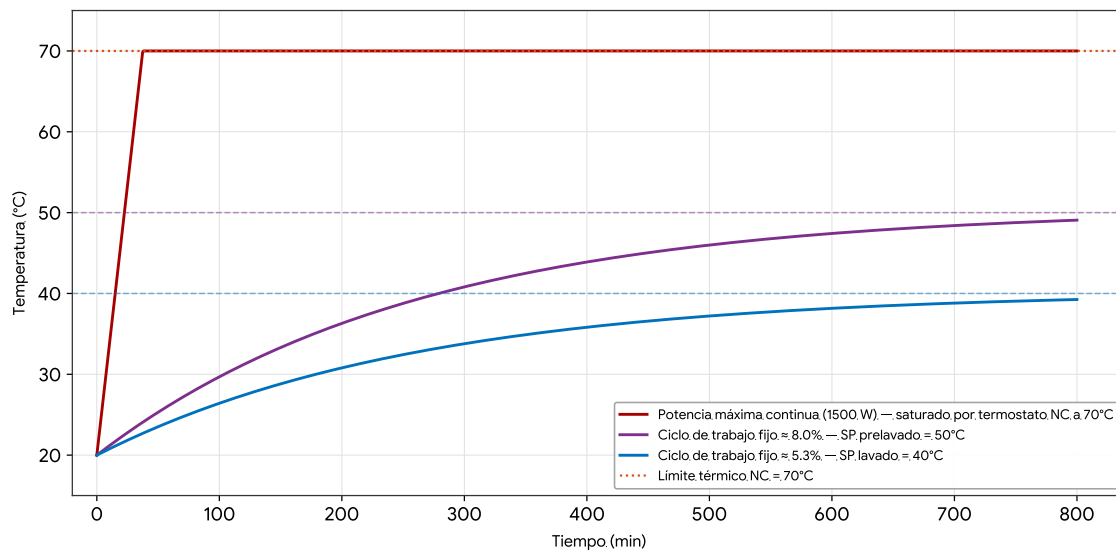


Figura 8: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

[Analice ganancia, constante de tiempo, retardo, estabilidad y limitaciones observadas.]

5.7 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 12: Especificaciones preliminares de desempeño.

Indicador	Meta	Justificación o fuente
Error estacionario	[%]	[-]
Sobreimpulso	[%]	[-]
Tiempo de establecimiento	[s o min]	[-]
Esfuerzo de control	[Límite]	[-]

6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

6.1 Topología y flujo de información

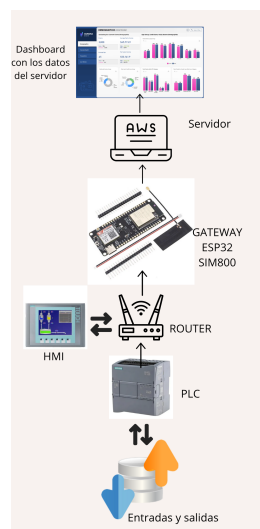


Figura 9: Arquitectura de comunicaciones propuesta.

La Figura 9 muestra la topología de comunicaciones implementada, en este caso, se considera la implementación de una topología mixta entre estrella y árbol, donde la topología estrella es aplicada en la sección control con el PLC y la topología tipo árbol es requerida al momento de supervisar y redirigir los datos con el Gateway y el servidor. Los medios físicos utilizados para el intercambio de datos será por medio de Ethernet industrial, comunicados a través de PROFINET por compatibilidad con los dispositivos de control y visualización. La disposición propuesta se fundamenta en la centralización del manejo y control de los datos recibidos y transmitidos por el PLC, dejándolo como eje central en la disposición estrella, entrando a un árbol para la visualización en el HMI, la obtención de los datos de un GATEWAY que serán enviados a un servidor para mostrarlos gráficamente como segmento de IoT, cumpliendo con la condición propuesta de no realizar una conexión directa del PLC a internet, esto con el fin de mejorar la ciberseguridad del proceso, siendo un problema comúnmente ignorado pero sumamente relevante para el correcto funcionamiento, así como es mencionado por Hajda, Jakuszcwski, y Ogonowski [7].

6.2 Equipos y direccionamiento IP

Tabla 14: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

Nodo	IP	Máscara	Función	Interfaz
PLC	[172.16.140.116]	[255.255.252.0]	Control y adquisición	Ethernet
HMI	[172.16.140.117]	[255.255.252.0]	Supervisión local	Ethernet
Computador	[172.16.140.1]	[255.255.252.0]	Registro e integración	Ethernet
ESP32	[172.16.140.120]	[255.255.252.0]	Gateway e integración con servidor	Wi-Fi y Ethernet

6.3 Selección del protocolo

Tabla 16: Comparación preliminar de protocolos.

Protocolo	PLC	HMI	Software	Licencia	Observaciones
S7	Sí	Sí	TIA Portal	Propietaria	Protocolo nativo Siemens. Eficiente para comunicación local PLC-HMI, pero limitado para la integración con sistemas de terceros.
PROFINET	Sí	Sí	TIA Portal	Estándar libre	Red determinista en tiempo real. Excelente para periferia distribuida, pero de alta complejidad de implementación en hardware embebido.
Modbus TCP	Sí	Sí	TIA Portal / IDE	Libre	Estándar abierto, muy ligero y multiplataforma. Facilita la integración directa entre el PLC y el microcontrolador (ESP32).
OPC UA	Sí	Sí	TIA Portal	Con licencia	Estándar seguro e interoperable orientado a Industria 4.0. Requiere licencia runtime en el PLC y mayor carga de procesamiento.

Teniendo en cuenta la comparación realizada con las características y requerimientos de diseño actuales, lo ideal es el unir e implementar una combinación entre PROFINET, para la integración entre el HMI y el PLC, y Modbus TCP, con el fin de conectar correctamente el ESP32 junto con el PLC, distribuir la información y usar un protocolo ya conocido para mostrar así mismo el HMI. Al tenerlos ya conectados, se facilita el establecimiento de una red local para el acceso y uso de los datos dentro de las pruebas, contando a su vez con las licencias y uso legal de los mismos.

Dentro de este mismo campo se resalta la implementación de MQTT para el envío de los datos por parte del ESP32 que con su modulo de SIM se conectará a un servidor, que en este caso será AWS, para gestionar los datos, realizar la construcción de dashboards y crear una interfaz grafica simplificada para la comprensión de los usuarios.

6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 18: Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
SP_Temp_Fase_C	Consigna de temperatura activa según receta y fase CIP	REAL	°C	PLC/HMI	PID/HMI	R/W
IW_PT100_Tanque_Mezcla	Valor crudo proveniente del módulo RTD asociado al PT100	INT	–	Sensor RTD	PID	Lectura
PV_Temp_Tanque_C	Temperatura escalada entregada por PID_Compact	REAL	°C	PID	HMI/IoT	Lectura
MV_Duty_Cycle_Pct	Esfuerzo de control calculado por el controlador PI	REAL	%	PID	HMI/IoT	Lectura
Q_SSR_Calentador	Salida PWM que gobierna el SSR del calentador	BOOL	–	PID	SSR/Actuador	Lectura
HMI_Modo_Manual_Calent	Habilitación de modo manual desde HMI	BOOL	–	HMI	PID	R/W
HMI_Valor_Manual_PWM	Duty Cycle aplicado en modo manual	REAL	%	HMI	PID	R/W
HMI_Ack_Error_PID	Reconocimiento de alarmas del controlador	BOOL	–	HMI	PID	R/W
Reset_PID_Sistema	Reinicio controlado del bloque PID	BOOL	–	PLC/HMI	PID	R/W
Activar_Modo_PID	Solicitud de cambio de modo operativo	BOOL	–	Secuenciador	PID	R/W
Modo_PID_Solicitado	Modo requerido para el controlador (Manual/Auto)	INT	–	PLC/HMI	PID	R/W
Estado_PID	Estado actual del bloque PID_Compact	INT	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Advertencia_Temp_Alta	Temperatura próxima al límite superior establecido	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Advertencia_Temp_Baja	Temperatura inferior al rango esperado	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_SP_Limite_Sup	Consigna saturada en límite superior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_SP_Limite_Inf	Consigna saturada en límite inferior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Error_PID_General	Indicador global de fallo del controlador	BOOL	–	PID	PLC/HMI	Lectura
ErrorBits_PID	Código detallado de diagnóstico de fallos	DWORD	–	PID	PLC/HMI	Lectura

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
CIP_Phase	Fase actual del ciclo CIP	INT	–	Secuenciador	HMI/IoT	Lectura

6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 19: Evidencia mínima de comunicación.

Elemento	Información por diligenciar
Emisor y receptor	<i>[Dispositivos participantes]</i>
Medio y protocolo	<i>[Conexión utilizada]</i>
Señal 1	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Señal 2	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Resultado	<i>[Logrado, parcial o fallido]</i>
Evidencia	<i>[Figura, captura, traza o video]</i>

[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]

7 Plan de validación

El plan de validación del sistema portátil de limpieza CIP se estructura a partir de la matriz de requisitos definida en la Sección 3.1 (Tabla 6) y de las decisiones de diseño de control y comunicaciones presentadas en las Secciones 5 y 6. Para el segundo corte se prevé ejecutar como mínimo tres ciclos completos del proceso CIP (preenjuague, lavado y enjuague final) y una prueba continua, evaluando al menos tres valores de consigna de temperatura dentro del rango seguro (35 °C, 40 °C y 50 °C) y aplicando una perturbación controlada mediante la adición de fluido frío durante la fase de lavado. En este corte se presenta únicamente el plan; los resultados experimentales se reportarán en el segundo corte, una vez ejecutadas las pruebas sobre el prototipo integrado.

Cada prueba se identifica con un código, que se relaciona con uno o más requisitos de la Tabla 6 y define el procedimiento, el instrumento de referencia y el criterio de aceptación que permitirá declarar el requisito como cumplido.

Tabla 21: Matriz requisito–prueba–evidencia.

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-01	REQ01	Ejecutar el ciclo completo automático (preenjuague, lavado, enjuague) desde el HMI, sin intervención manual, repetido en 3 pruebas consecutivas	Cronómetro, registro del PLC	3/3 ejecuciones completas en la secuencia correcta	Trazas de ciclo exportadas del HMI
VAL-02	REQ02	Verificar la apertura y cierre de SV-101, SV-102 y SV-103 en cada fase, confirmando ausencia de traslapes entre etapas incompatibles	Registro de estados digitales del PLC	Secuencia correcta sin traslapes en 3 pruebas consecutivas	Trazas de variables digitales
VAL-03	REQ13	Consignar $SP = 50^{\circ}C$ (prelavado) y $SP = 40^{\circ}C$ (lavado) y registrar la evolución de la temperatura hasta alcanzar el estado estable	TT-101 (PT100 0 SM1231), termómetro patrón	Error en estado estable $\leq 2^{\circ}C$ respecto al SP	Gráfica $T(t)$ vs. SP y datos exportados
VAL-04	REQ14	Forzar, de forma controlada, una condición de sobre temperatura y verificar el corte del calentador E-101 (vía SSR)	Registro de eventos del PLC, cronómetro	Corte del SSR y aviso activado al superar $60^{\circ}C$	Registro de evento y captura de HMI
VAL-05	REQ09	Dosificar, mediante la bomba peristáltica P-101, 3 repeticiones de un mismo tiempo de activación y medir el volumen de jabón entregado en cada una	Probeta graduada, cronómetro	Variación $\leq 10\%$ entre las 3 mediciones	Registro fotográfico y tabla de volúmenes
VAL-06	REQ06	Ejecutar un ciclo completo e inspeccionar los tanques TK-101, TK-102 y TK-103 y sus conexiones (SV-101, SV-102, SV-103, P-101, P-102) en busca de fugas	Inspección visual directa	Cero fugas visibles durante la prueba	Registro fotográfico

Continúa en la siguiente página

Tabla 21 – continuación

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-07	REQ06	Medir el volumen de agua suministrado al ciclo (línea L-2) y el volumen recuperado en el tanque de almacenamiento TK-103 (línea L-4) al finalizar	Recipiente graduado o báscula	Porcentaje de recuperación calculado y reportado	Registro de volúmenes y cálculo de %
VAL-08	REQ18	Accionar el paro de emergencia durante la ejecución del ciclo y medir el tiempo de corte de bomba, calentador y dosificador	Cronómetro, registro de eventos del PLC	Corte de los actuadores principales en ≤ 1 s	Captura de señal o video
VAL-09	REQ19	Simular las 3 condiciones anómalas previstas (nivel bajo, sobretemperatura, falla de bomba) y verificar la activación de la alarma visual y sonora	Inspección directa	Aviso activado correctamente en las 3 condiciones simuladas	Registro fotográfico o video
VAL-10	REQ15, REQ16	Verificar, durante una prueba, la actualización de temperatura, nivel y estado del ciclo en el HMI y en la plataforma de supervisión IoT	Captura de tráfico de red, trazas de la plataforma	$\geq 99\%$ de los registros esperados recibidos, con periodo ≤ 30 s	Trazas de red y capturas de la plataforma
VAL-11	REQ11	Comparar la lectura del sensor de nivel LIT-101, instalado en el tanque de mezcla TK-102, contra una medición manual de referencia en al menos 3 niveles distintos	LIT-101, regla o marca graduada	Error $\leq 5\%$ del rango medido en las 3 mediciones	Tabla de lecturas y registro fotográfico
VAL-12	REQ01 (PMV, Sección 4.5)	Activar el motorreductor M-101 y el agitador AG-101 durante la fase de preparación de la mezcla en TK-102, y verificar la homogeneidad del fluido tras un tiempo de agitación definido, repitiendo el ensayo 3 veces	Inspección visual directa, cronómetro	Mezcla visualmente homogénea (sin zonas de concentración diferenciada) en las 3 pruebas, dentro del tiempo de agitación definido	Registro fotográfico o video

Adicionalmente, para cada consigna evaluada se comparará la respuesta experimental de temperatura con la respuesta simulada del modelo obtenido en la Sección 5.5, con el fin de analizar las diferencias, las saturaciones del actuador y las limitaciones del modelo de primer orden adoptado.

7.1 Métricas previstas

Las métricas que se calcularán a partir de los datos registrados durante las pruebas del segundo corte se resumen en la Tabla 20. El método de cálculo de cada métrica se apoya en los datos exportados desde el PLC, el HMI y la plataforma de supervisión IoT, evitando el uso de valores simulados como si fueran mediciones reales.

Tabla 22: Métricas previstas para validación.

Área	Métrica	Unidad	Método de cálculo
Control	Error estacionario, sobreimpulso y tiempo de establecimiento	%, °C	$e_{ss} = \frac{ SP - T_{estable} }{SP} \times 100$ $M_p = \frac{T_{max} - SP}{SP} \times 100$ Calculados a partir de la curva $T(t)$ exportada del PLC/HMI.
Comunicaciones	Latencia, pérdida de mensajes y tiempo de reconexión	ms, %, s	Captura de tráfico de red con marcas de tiempo; conteo de paquetes esperados frente a recibidos
Dosificación	Error absoluto y relativo del volumen dosificado	mL, %	Comparación entre el volumen programado (por tiempo de activación) y el volumen medido en probeta, en 3 repeticiones
Recuperación	Porcentaje de recuperación de agua	%	Relación entre el volumen recuperado en TK-103 y el volumen total suministrado al ciclo
Instrumentación	Error de medición de nivel (LIT-101)	%	Comparación entre la lectura del sensor y la medición manual de referencia en TK-102, en al menos 3 niveles
Agitación	Tiempo de homogeneización de la mezcla (M-101/AG-101)	min	Cronometraje desde el inicio de la agitación hasta lograr una mezcla visualmente homogénea, en 3 repeticiones
Seguridad	Tiempo de respuesta del paro de emergencia y de las alarmas	s	Cronometraje o captura de eventos del PLC desde la activación hasta el corte o la señal de alarma

Estas métricas permitirán, en el segundo corte, contrastar el desempeño experimental del sistema frente a las especificaciones preliminares definidas en la Tabla 10 y frente a los criterios mínimos de aceptación establecidos para el proyecto.

8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

8.1 Cronograma

Tabla 23: Cronograma general del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Responsable
Requisitos	X	X							[Nombre]
Diseño conceptual		X	X	X					[Nombre]
Prueba de comunicación			X	X					[Nombre]
[Actividad]					X	X			[Nombre]

8.2 Presupuesto preliminar

resupuesto cip actualizado · TEX

Tabla 25: Presupuesto preliminar.

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Hidráulico / Actuadores				
Electroválvula 1/2" 24V DC con presión	Metálica, NC, rosca 1/2" NPT, IP65 — ref. Vistronica VIS685 (2W160-15) o U.S. Solid equivalente	3	\$70.000	\$210.000
Motobomba centrífuga 0.5 HP	Autocebante, sello mecánico — ref. Pedrollo CPM 620 o Bercatti CPM130B	1	\$380.000	\$380.000
Bomba dosificadora peristáltica 12V DC	Manguera silicona/Norprene compatible con soap — ref. Diitao 12V (Yaxa) o Electronilab	1	\$150.000	\$150.000
Válvula de retención (check valve) 1/2"	Evita contraflujo hacia tanques	2	\$15.000	\$30.000
Tubería/manguera CPVC o PVC-C 1/2" (resistente $\geq 60^\circ\text{C}$)	Metros lineales estimados	6	\$8.000	\$48.000
Accesorios hidráulicos	Uniones, codos, abrazaderas, teflón (lote)	1	\$60.000	\$60.000
Mecánico / Estructura				
Tanque 20L de acero con tapa	Grado alimenticio — ref. tipo Colplast	2	\$80.000	\$160.000
Perfil estructural (ángulo de acero o aluminio) para chasis	Estructura portátil, según MEC-01/06	1	\$180.000	\$180.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Ruedas industriales con freno	4 uds, mínimo 2 con freno	4	\$25.000	\$100.000
Soldadura — electro-dos/consumibles	Para estructura y/o tanque inox (electrodos inox si aplica)	1	\$40.000	\$40.000
Tornillería, sellantes, teflón, silicona	Lote de consumibles de montaje	1	\$30.000	\$30.000
Motorreductor 24V DC, 150 RPM, 15 kg-cm (stall)	Eje D 6mm, diámetro 37mm — genérico tipo 37GB	1	\$55.000	\$55.000
Hélice/impulsor + acople para agitador	Fabricado o comprada resistente a la temperatura	1	\$50.000	\$50.000
Prensaestopa/sello para eje del motorreductor	Paso a través de tapa del tanque sin fugas	1	\$15.000	\$15.000
Eléctrico				
Contactador Chint NC1-1210	Para bomba de 0.5HP — corriente calculada $\approx 6.5A$	1	\$75.000	\$75.000
Guardamotor Chint NS2-25 (rango ajustable)	Ajustado a corriente nominal del motor de la bomba	1	\$120.000	\$120.000
Disyuntor Chint NXB-63 curva C, 20A (circuito bomba/control)	Protección línea monofásica, 2000W a 110V $\approx 18A$ — requiere circuito dedicado	2	\$60.000	\$120.000
Fuente de alimentación 24V DC	Para electroválvulas, sensores y motorreductor, con margen de 30%	1	\$90.000	\$90.000
SSR (relé de estado sólido) de paso por cero, 40A	Interfaz entre salida digital del PLC (PWM/Time Proportioning) y carga de potencia del calentador — ref. tipo SSR-40DA	1	\$45.000	\$45.000
Botón de paro de emergencia tipo hongo	Corta alimentación de todos los actuadores	1	\$0	\$0
Selector manual/auto + pulsadores marcha/paro	Lote de mando	1	\$0	\$0
LEDs piloto 24V, 22mm (marcha/alarma/proceso)	3 colores: verde/rojo/amarillo	1	\$0	\$0
Instrumentación				
Sensor de nivel flotador, acero inoxidable	3 uds — uno por tanque	3	\$45.000	\$135.000
Sensor RTD PT100, 3 hilos	Vaina acero inoxidable, clase B	1	\$250.000	\$250.000
Módulo de entrada RTD/analógica para el PLC	Siemens SM 1231 RTD o transmisor PT100→4-20mA + módulo AI	1	\$400.000	\$400.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Resistencia de inmersión 2000W, 110V, roscada	Vaina cobre o acero inoxidable — es la resistencia de calor de agua 20L, no duplicar	1	\$75.000	\$75.000
Control				
PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	Prestado por la universidad	1	\$0	\$0
Software TIA Portal	Licencia académica de la universidad	1	\$0	\$0
Comunicaciones / IoT				
ESP32 DevKit (Wi-Fi/Bluetooth)	Para supervisión IoT independiente del control crítico del PLC	1	\$35.000	\$35.000
Módulo Ethernet W5500 (RJ45, SPI)	Conectividad cableada más estable que WiFi cerca de motores/contactores — ref. Sigma Electrónica	1	\$45.000	\$45.000
Cable UTP Cat5e + conectores RJ45	Lote para conexión de red	1	\$20.000	\$20.000
			Total	\$2.918.000

8.3 Matriz de riesgos

Tabla 26: Matriz preliminar de riesgos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento
R-01	Sobretemperatura	[1–5]	[1–5]	[P×I]	[Alarma, límite e interbloqueo]
R-02	Fuga hidráulica	[1–5]	[1–5]	[P×I]	[Medida]
R-03	Pérdida de red	[1–5]	[1–5]	[P×I]	Control local independiente

8.4 Repositorio digital

Enlace: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main

[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]

8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 28: Lista de verificación del primer corte.

Entregable	Cumple	Ubicación/evidencia
Contexto, problema, objetivos y alcance	☐	[Sección]
Caracterización de las fases CIP	☐	[Sección]
Requisitos, QFD y matrices Pugh	☐	[Sección/anexo]
Diseño conceptual, P&ID y CAD	☐	[Sección/anexo]
Modelo y simulación en lazo abierto	☐	[Sección/anexo]
Arquitectura y prueba de comunicaciones	☐	[Sección/anexo]
Plan de validación	☐	[Sección]
Cronograma, presupuesto y riesgos	☐	[Sección]
Repositorio organizado	☐	[Enlace]
Artículo hasta Materials and Methods	☐	[Anexo/enlace]
Declaración de IA y Turnitin	☐	[Anexo]

9 Conclusiones del primer corte

Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. [Conclusión asociada al problema y los requisitos.]
2. [Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]
3. [Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]

10 Trabajo previsto para el segundo corte

[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]

A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 30: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Campo	Declaración del equipo
Herramienta y versión	<i>[Nombre y versión, si se conoce]</i>
Propósito	<i>[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]</i>
Secciones apoyadas	<i>[Identifique apartados concretos]</i>
Verificación realizada	<i>[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]</i>
Responsabilidad	Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud.

Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

B Reporte de similitud

[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]

C Evidencia del artículo en inglés

[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]

D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.
- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.

Referencias

- [1] Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, “Proyecto integrador de octavo semestre 2026-2: Sistema cip,” documento institucional, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2026.
- [2] Siemens AG, *SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID Control Function Manual*. Siemens AG, Nuremberg, Germany, 2021. Entry ID: 108210036.
- [3] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Boston, MA, USA: Pearson, 4 ed., 2014.
- [4] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 3 ed., 2007.
- [5] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 5 ed., 2010.
- [6] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. New York, NY, USA: Pearson, 14 ed., 2021.
- [7] J. Hajda, R. Jakuszcwski, and S. Ogonowski, “Security challenges in industry 4.0 plc systems,” *Applied Sciences*, vol. 11, p. 9785, Oct. 2021.