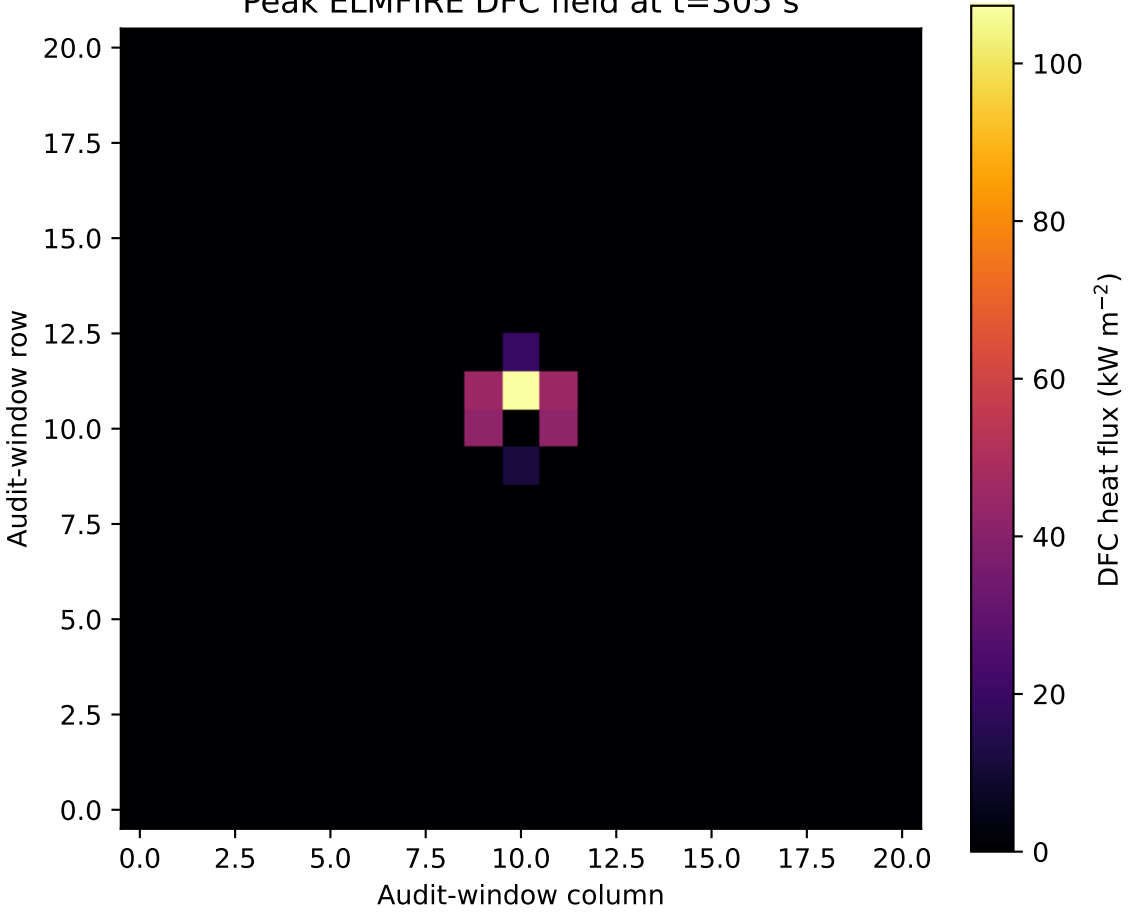
Peak ELMFIRE DFC field at t=305 s
Audit-window row
Audit-window column
DFC heat flux (kW m^{-2})
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
0
20
40
60
80
100