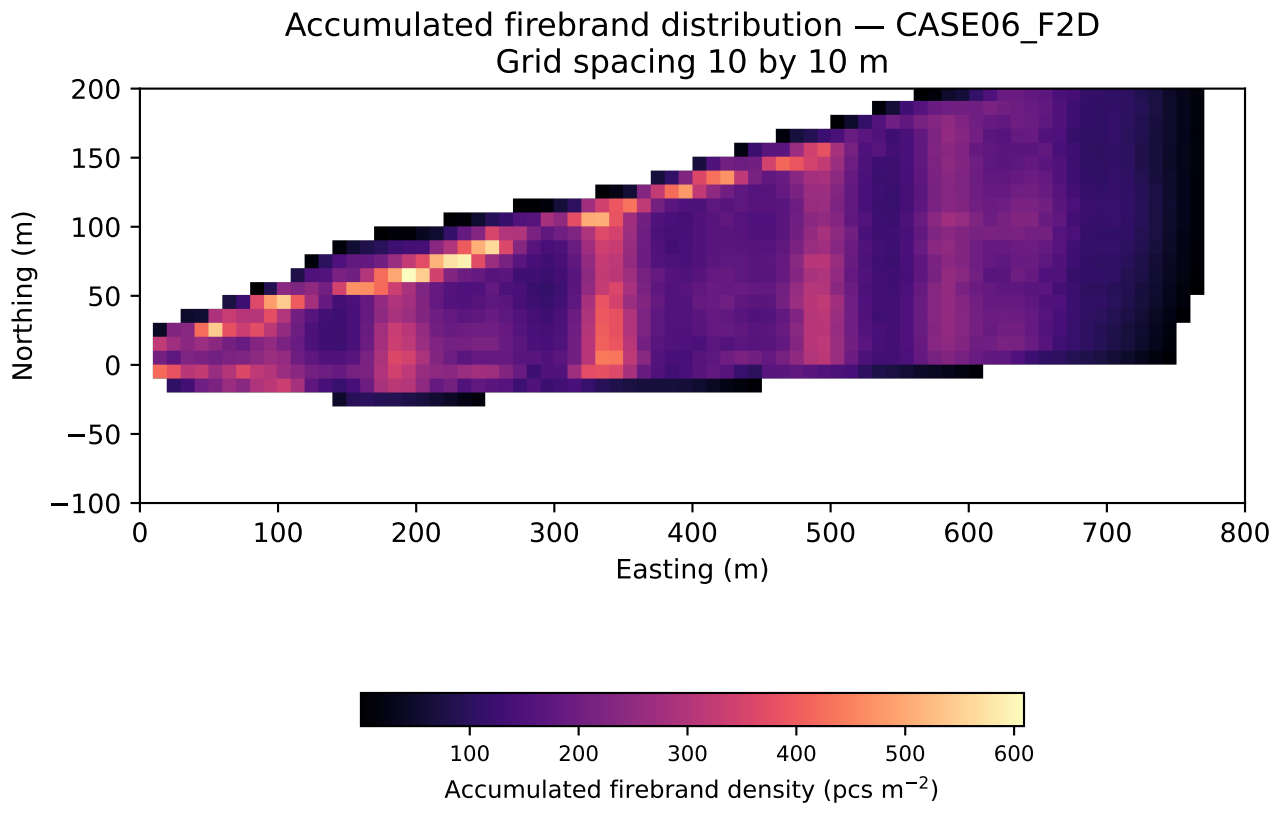
Accumulated firebrand distribution — CASE06_F2D
Grid spacing 10 by 10 m
Northing (m)
Easting (m)
200
150
100
50
0
−50
−100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
100
200
300
400
500
600
Accumulated firebrand density (pcs m^{-2})