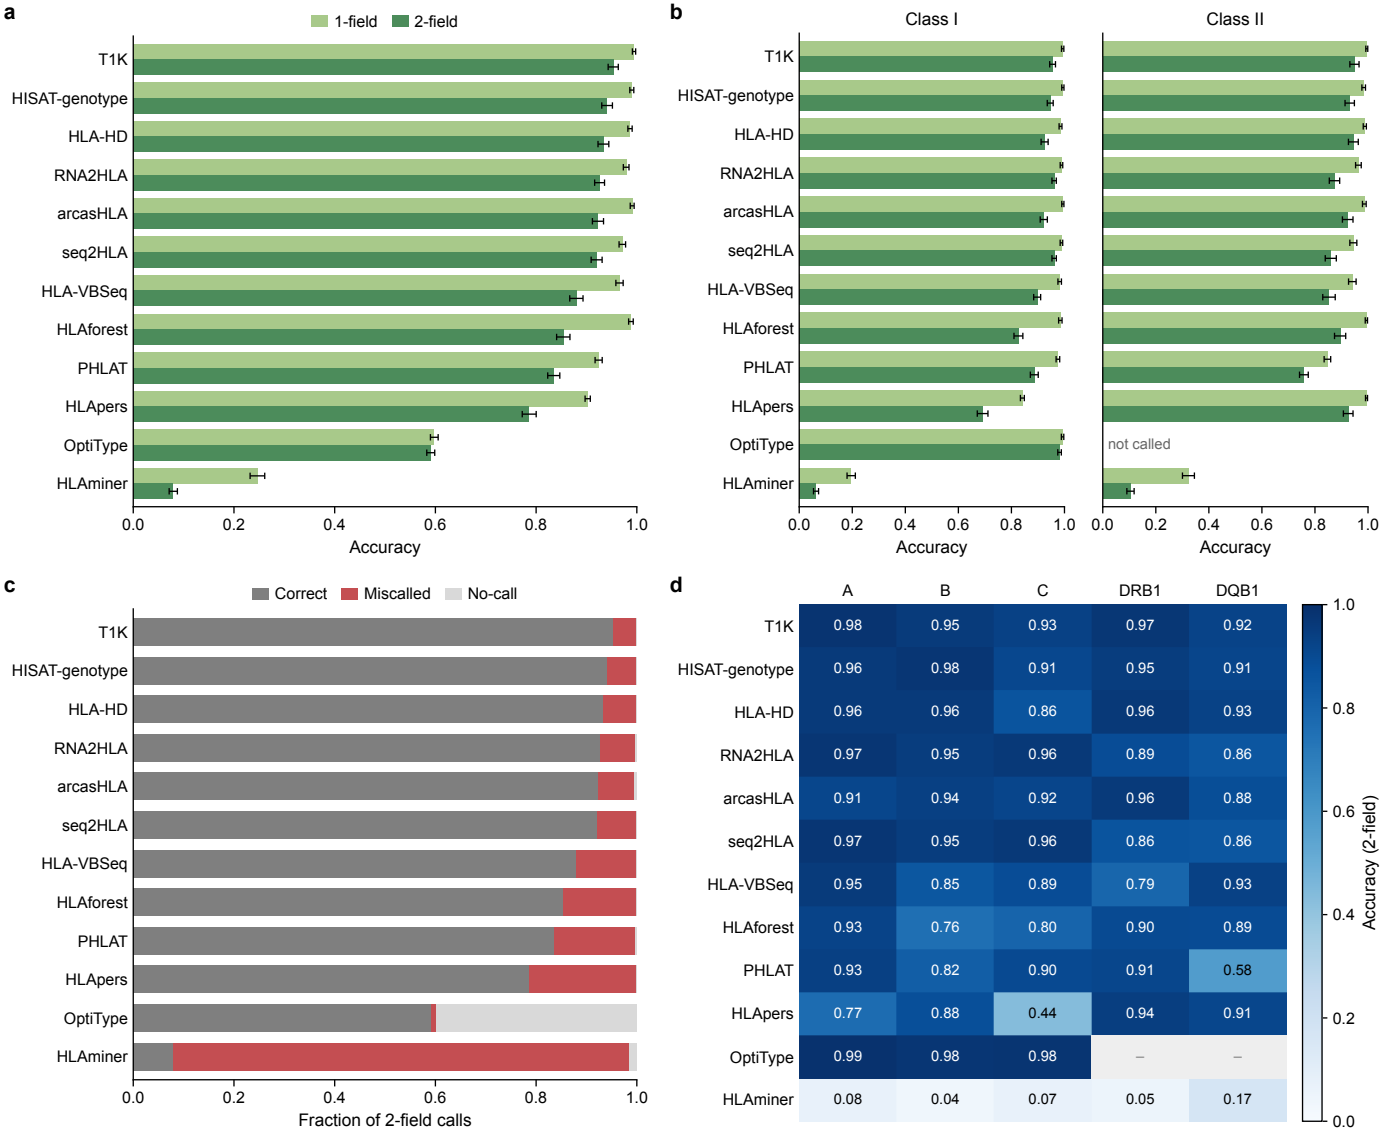
a
1-field
2-field
T1K
HISAT-genotype
HLA-HD
RNA2HLA
arcasHLA
seq2HLA
HLA-VBSeq
HLAforest
PHLAT
HLApers
OptiType
HLAminer
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Accuracy
b
Class I
Class II
not called
Accuracy
c
Correct
Miscalled
No-call
Fraction of 2-field calls
d
A
B
C
DRB1
DQB1
T1K 0.98 0.95 0.93 0.97 0.92
HISAT-genotype 0.96 0.98 0.91 0.95 0.91
HLA-HD 0.96 0.96 0.86 0.96 0.93
RNA2HLA 0.97 0.95 0.96 0.89 0.86
arcasHLA 0.91 0.94 0.92 0.96 0.88
seq2HLA 0.97 0.95 0.96 0.86 0.86
HLA-VBSeq 0.95 0.85 0.89 0.79 0.93
HLAforest 0.93 0.76 0.80 0.90 0.89
PHLAT 0.93 0.82 0.90 0.91 0.58
HLApers 0.77 0.88 0.44 0.94 0.91
OptiType 0.99 0.98 0.98 – –
HLAminer 0.08 0.04 0.07 0.05 0.17
Accuracy (2-field)