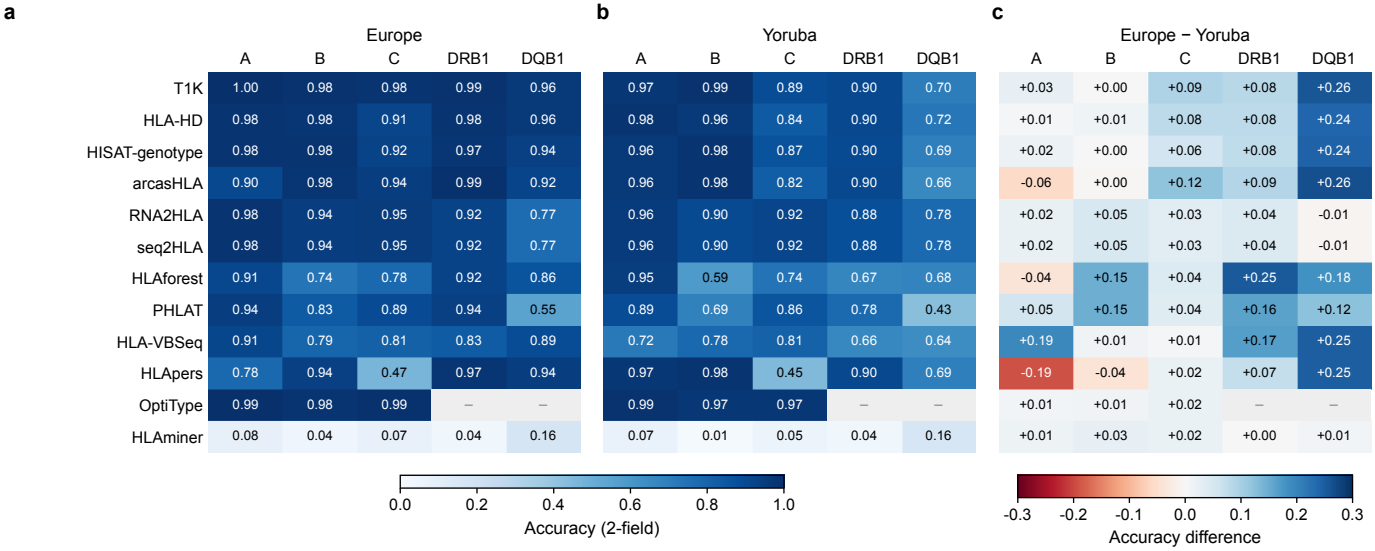
a
Europe
A B C DRB1 DQB1
T1K 1.00 0.98 0.98 0.99 0.96
HLA-HD 0.98 0.98 0.91 0.98 0.96
HISAT-genotype 0.98 0.98 0.92 0.97 0.94
arcasHLA 0.90 0.98 0.94 0.99 0.92
RNA2HLA 0.98 0.94 0.95 0.92 0.77
seq2HLA 0.98 0.94 0.95 0.92 0.77
HLAforest 0.91 0.74 0.78 0.92 0.86
PHLAT 0.94 0.83 0.89 0.94 0.55
HLA-VBSeq 0.91 0.79 0.81 0.83 0.89
HLApers 0.78 0.94 0.47 0.97 0.94
OptiType 0.99 0.98 0.99 – –
HLAminer 0.08 0.04 0.07 0.04 0.16
b
Yoruba
A B C DRB1 DQB1
0.97 0.99 0.89 0.90 0.70
0.98 0.96 0.84 0.90 0.72
0.96 0.98 0.87 0.90 0.69
0.96 0.98 0.82 0.90 0.66
0.96 0.90 0.92 0.88 0.78
0.96 0.90 0.92 0.88 0.78
0.95 0.59 0.74 0.67 0.68
0.89 0.69 0.86 0.78 0.43
0.72 0.78 0.81 0.66 0.64
0.97 0.98 0.45 0.90 0.69
0.99 0.97 0.97 – –
0.07 0.01 0.05 0.04 0.16
c
Europe − Yoruba
A B C DRB1 DQB1
+0.03 +0.00 +0.09 +0.08 +0.26
+0.01 +0.01 +0.08 +0.08 +0.24
+0.02 +0.00 +0.06 +0.08 +0.24
-0.06 +0.00 +0.12 +0.09 +0.26
+0.02 +0.05 +0.03 +0.04 -0.01
+0.02 +0.05 +0.03 +0.04 -0.01
-0.04 +0.15 +0.04 +0.25 +0.18
+0.05 +0.15 +0.04 +0.16 +0.12
+0.19 +0.01 +0.01 +0.17 +0.25
-0.19 -0.04 +0.02 +0.07 +0.25
+0.01 +0.01 +0.02 – –
+0.01 +0.03 +0.02 +0.00 +0.01
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Accuracy (2-field)
-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Accuracy difference