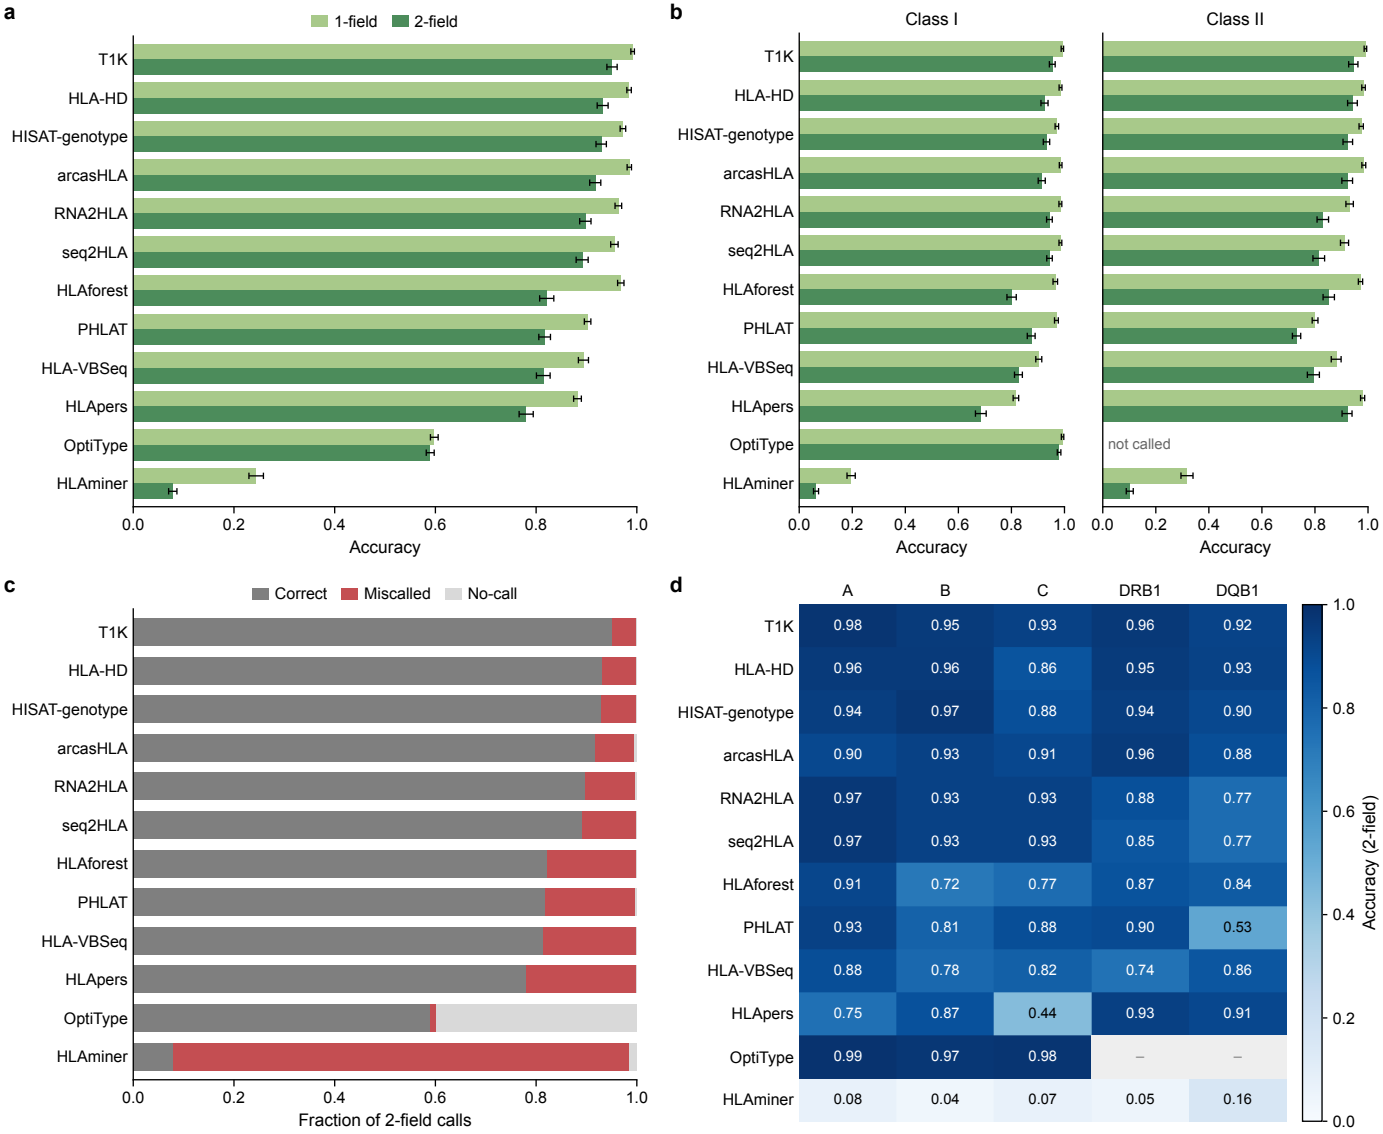
a
1-field
2-field
T1K
HLA-HD
HISAT-genotype
arcasHLA
RNA2HLA
seq2HLA
HLAforest
PHLAT
HLA-VBSeq
HLApers
OptiType
HLAminer
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Accuracy
b
Class I
Class II
not called
c
Correct
Miscalled
No-call
Fraction of 2-field calls
d
A
B
C
DRB1
DQB1
T1K 0.98 0.95 0.93 0.96 0.92
HLA-HD 0.96 0.96 0.86 0.95 0.93
HISAT-genotype 0.94 0.97 0.88 0.94 0.90
arcasHLA 0.90 0.93 0.91 0.96 0.88
RNA2HLA 0.97 0.93 0.93 0.88 0.77
seq2HLA 0.97 0.93 0.93 0.85 0.77
HLAforest 0.91 0.72 0.77 0.87 0.84
PHLAT 0.93 0.81 0.88 0.90 0.53
HLA-VBSeq 0.88 0.78 0.82 0.74 0.86
HLApers 0.75 0.87 0.44 0.93 0.91
OptiType 0.99 0.97 0.98 – –
HLAminer 0.08 0.04 0.07 0.05 0.16
Accuracy (2-field)