

Boletín Generadoras de Chile

MARZO 2026





RESUMEN CIFRAS DEL MES DE MARZO 2026



GENERACIÓN RENOVABLE: 62% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **31 días del mes** (100%) la participación renovable superó el 50%.
- El **01 de marzo a las 14:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **93%**.



GENERACIÓN SOLAR: 29% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta (**35%**) , Atacama (**22%**) y Metropolitana (**7%**) .
- El **12 de marzo a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **75%**.



GENERACIÓN EÓLICA: 13% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta (**32%**) , Atacama (**16%**) y Coquimbo (**15%**) .
- El **21 de marzo a las 20:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **34%**.



GENERACIÓN HIDRÁULICA: 17% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío (**31%**) , Maule (**26%**) y O'Higgins (**12%**) .
- El **10 de marzo a las 07:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **34%**.

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes de abril de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **febrero y marzo de 2026**.

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Dirección de Gerencia de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC**.



ÍNDICE



(Ir a página)

Destacados SEN.....	<u>4</u>
Capacidad instalada.....	<u>5</u>
Capacidad de almacenamiento.....	<u>6</u>
Capacidad en construcción.....	<u>7</u>
Capacidad en evaluación ambiental.....	<u>8</u>
Generación bruta.....	<u>9</u>
Participación renovable.....	<u>10</u>
Costos marginales.....	<u>11</u>
Congestiones sistémicas.....	<u>12</u>
Reducciones renovables.....	<u>13</u>
Glosario.....	<u>14</u>
Empresas asociadas.....	<u>15</u>

INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN



Capacidad en operación renovable (pág. 5)

69,9% corresponde a **26.553 MW**



Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)

2.529 corresponde a **8.786 MWh**
MW



Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 7)

451 corresponde a **812 MW**
MMUSD (100% del total)



Generación renovable (pág. 8)

62,0% corresponde a **4.619 GWh**



Tramo más congestionado (pág. 11)

39,7% diferencia promedio de **19,5 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt



Reducciones renovables (pág. 12)

595,8 corresponde al **20,0%** de la generación solar y eólica
GWh



Peak generación renovable (pág. 9)

92,6% corresponde a **9.124 MW**
01 mar. 14:00 hrs.



Peak generación solar (pág. 9)

75,1% corresponde a **8.783 MW**
14 mar. 12:00 hrs.



Peak generación eólica (pág. 9)

34,0% corresponde a **3.359 MW**
21 mar. 20:00 hrs.



Peak demanda

13.001 MW
12 mar. 14:00 hrs.





CAPACIDAD INSTALADA

38.005 MW

▲4,9 %

ENERO 2025



Renovable
26.553 MW

▲ 9,8%

ENERO 2025



Térmica
11.451 MW

▼ -4,9%

ENERO 2025



N° total centrales en operación
1.164

▲7,3 %

ENERO 2025



Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **enero de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

MARZO 2026



Térmica
30,1%

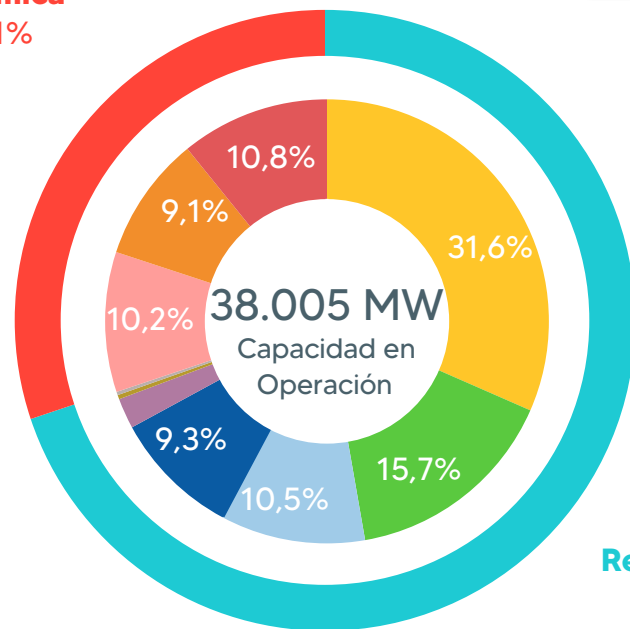


Renovable
69,9%

Tecnología	Potencia (MW)	% dic. 2024
Fotovoltaico	11.999	7,0%
Eólico	5.965	24,3%
Hidro pasada	4.005	0,1%
Hidro embalse	3.532	5,1%
Bioenergía	843	40,8%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	26.553	9,8%
Carbón	4.115	-10,6%
Gas natural	3.875	0,0%
Deriv. petróleo	3.461	-2,7%
Térmica	11.451	-4,9%
Total	38.005	4,9%

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

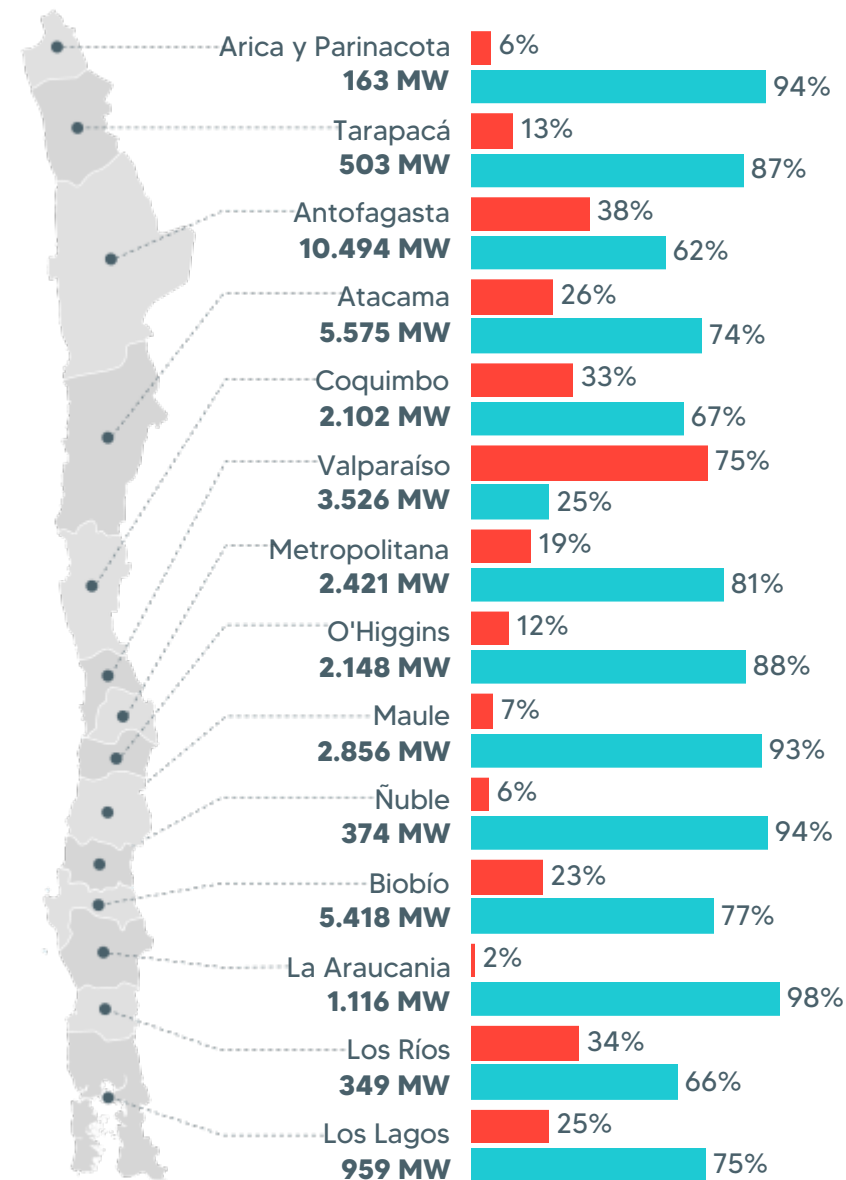

*Sección de Chile con presencia del SEN.



Operación
2.529 MW (8.786 MWh)



Pruebas
1.255 MW (3.699 MWh)



Construcción
6.361 MW (22.479 MWh)



Evaluación ambiental
10.560 MW (52.833 MWh)



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **marzo de 2026**.




¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

Operación
2.529 MW
35 proyectos

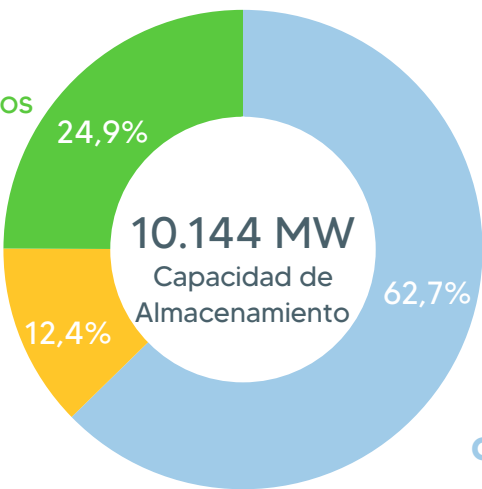

CAPACIDAD
SEN


Pruebas
1.255 MW
9 proyectos

Construcción
6.361 MW
74 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.635	778	3.248
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	778	477	2.764
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eólico	0	0	340
BESS + TER	0	0	10
Total	2.529	1.255	6.361

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
 *FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
REGIONAL

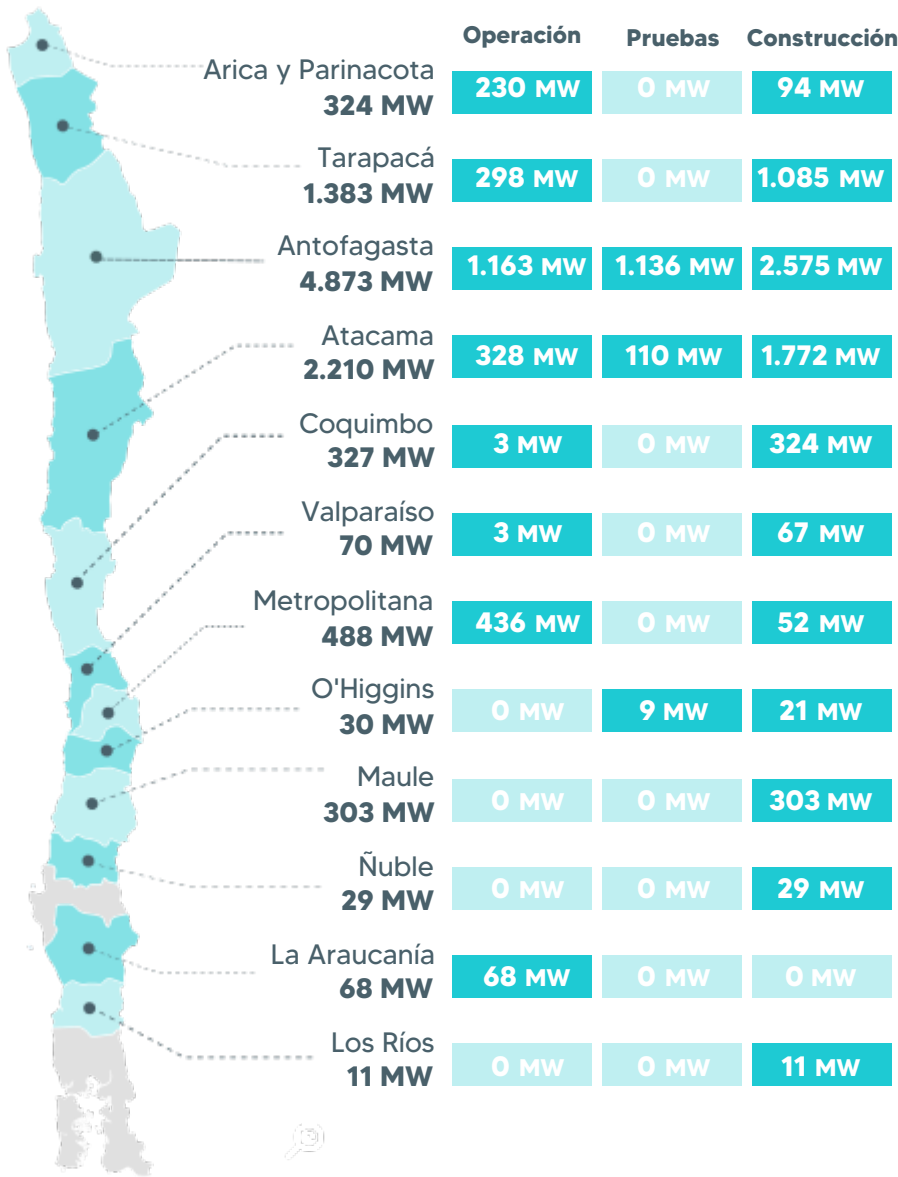

*Sección de Chile con presencia del SEN.



CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

10.474 MW



Renovable

10.203 MW (97,4% del total)



Térmica

272 MW (2,6% del total)



N° total de proyectos

264



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **marzo de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

MARZO 2026



Térmica
2,6%

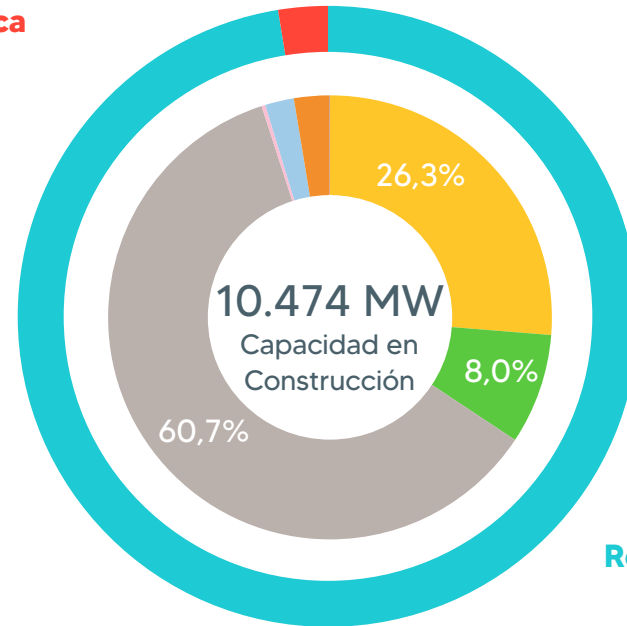

Renovable
97,4%

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	% Total
Fotovoltaico (FV)	2.753	151	26,3%
Eólico	841	15	8,0%
BESS	6.358	74	60,7%
FV + BESS	29	5	0,3%
Hidro pasada	221	8	2,1%
Total	10.203	253	97,4%
Deriv. petróleo	266	9	2,5%
Gas natural	3	1	0,0%
Total	269	10	2,6%
Total	10.471	263	100,0%


*FV: Solar fotovoltaico.

*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.

*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

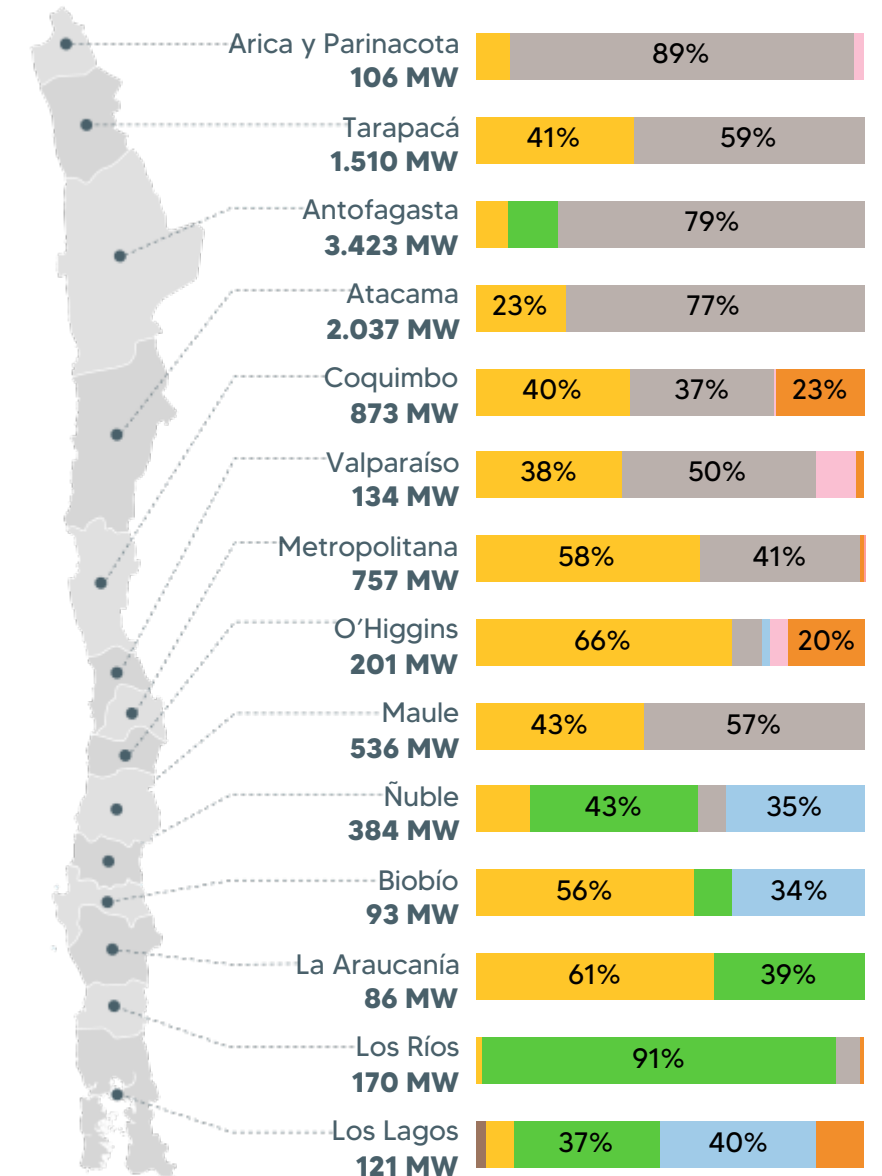

*Sección de Chile con presencia del SEN.



CAPACIDAD EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

14.587 MW

99,4%

RENOVABLE

0,6%

TÉRMICO

Capacidad ingresada
a tramitación

0 MW

1.170 MW

ACUMULADO 2026

▲ 4,6%

VARIACIÓN 2025

Capacidad con
RCA aprobada

812,0 MW

1.222 MW

ACUMULADO 2026

▲ 153,1%

VARIACIÓN 2025

Inversión con
RCA aprobada

451 MMUSD

2.121 MMUSD

ACUMULADO 2026

▲ 216,1%

VARIACIÓN 2025




Fuente: Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental **febrero 2025.**

Boletín Generadoras de Chile

MARZO 2026



Térmico
0,6%

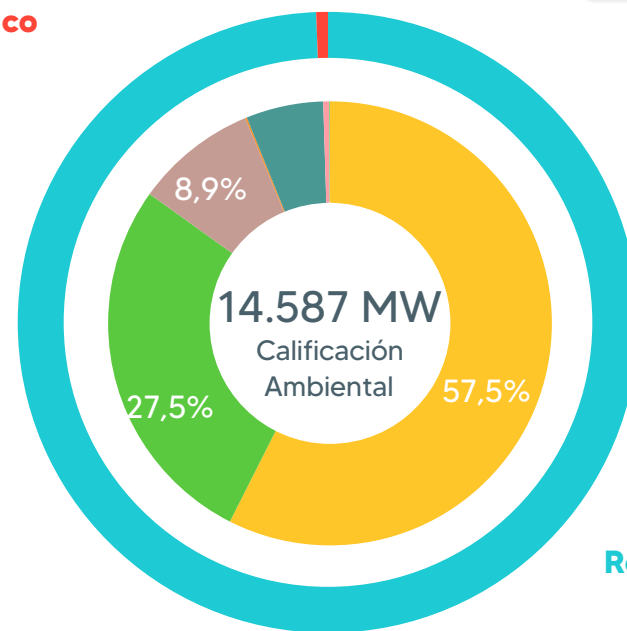

Renovable
99,4%


Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	8.380	80	10.366
Eólico	4.005	22	6.846
FV + eólico	1.295	3	1.957
BESS	820	4	1.137
Renovable	14.500	109	20.307
Deriv. petróleo	18	2	18
Gas natural	60	1	59
Térmica	78	3	77
Total	14.578	112	20.384

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

*FV: solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

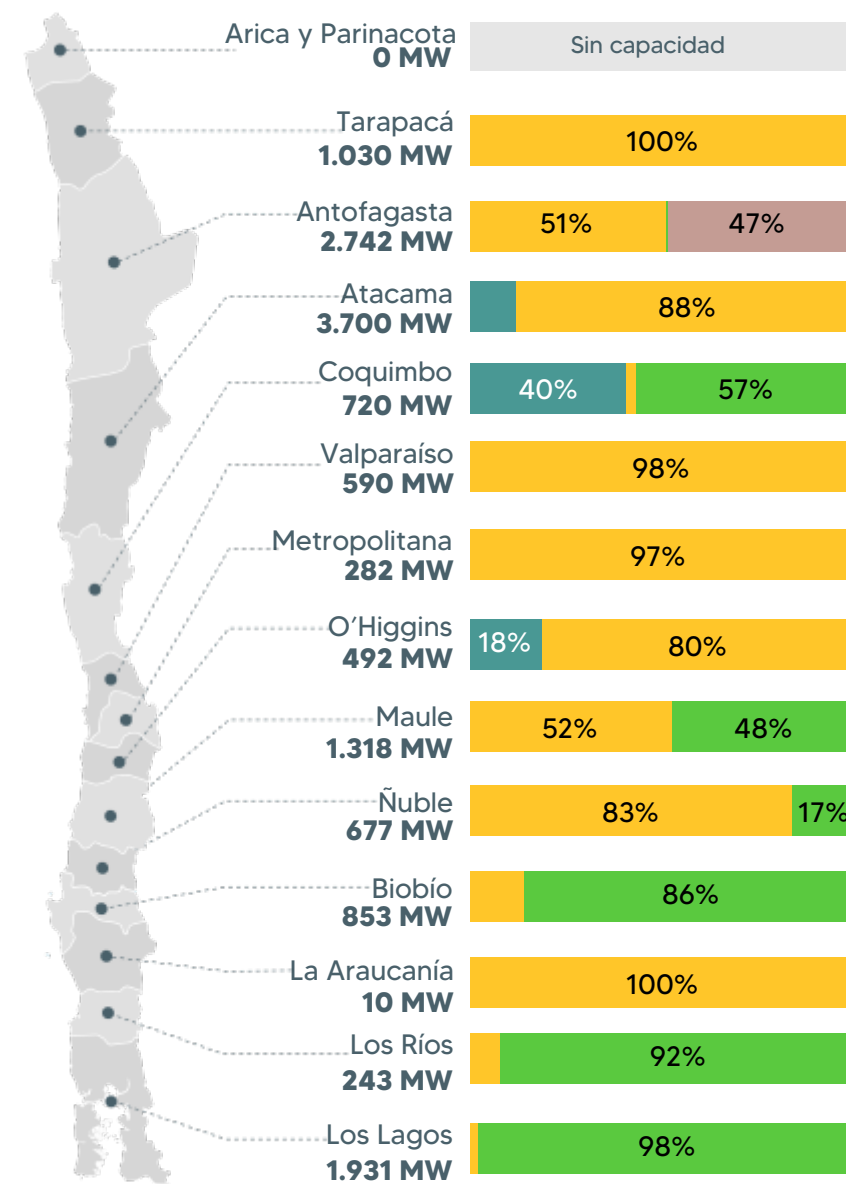

*Sección de Chile con presencia del SEN.



GENERACIÓN BRUTA

7.453 GWh

▲10,3 %

FEBRERO 2026

▲2,7 %

MARZO 2025



Renovable

4.619 GWh

▼ -1,4%

FEBRERO 2026

▲3,1%

MARZO 2025



Térmica

2.834 GWh

▲36,8%

FEBRERO 2026

▲1,9%

MARZO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a marzo de 2026.



ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile


MARZO 2026




GENERACIÓN BRUTA
SEN

GENERACIÓN BRUTA
REGIONAL

Térmica
38,0%

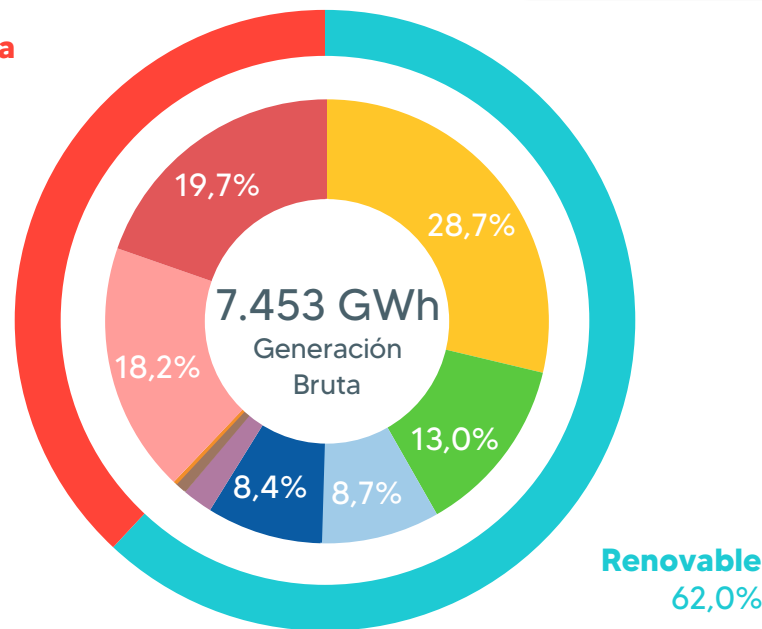

Tecnología	Generación (GWh)	% ene. 2025
Solar	2.141	4,9%
Eólico	972	3,6%
Hidro pasada	650	-8,0%
Hidro embalse	623	-21,8%
Bioenergía	166	31,7%
Cogeneración	60	-11,2%
Geotérmica	7	-8,1%
Renovable	4.619	-1,4%
Carbón	1.466	49,5%
Gas natural	1.356	25,8%
Deriv. petróleo	13	-11,2%
Térmica	2.834	36,8%
Total	7.453	10,3%

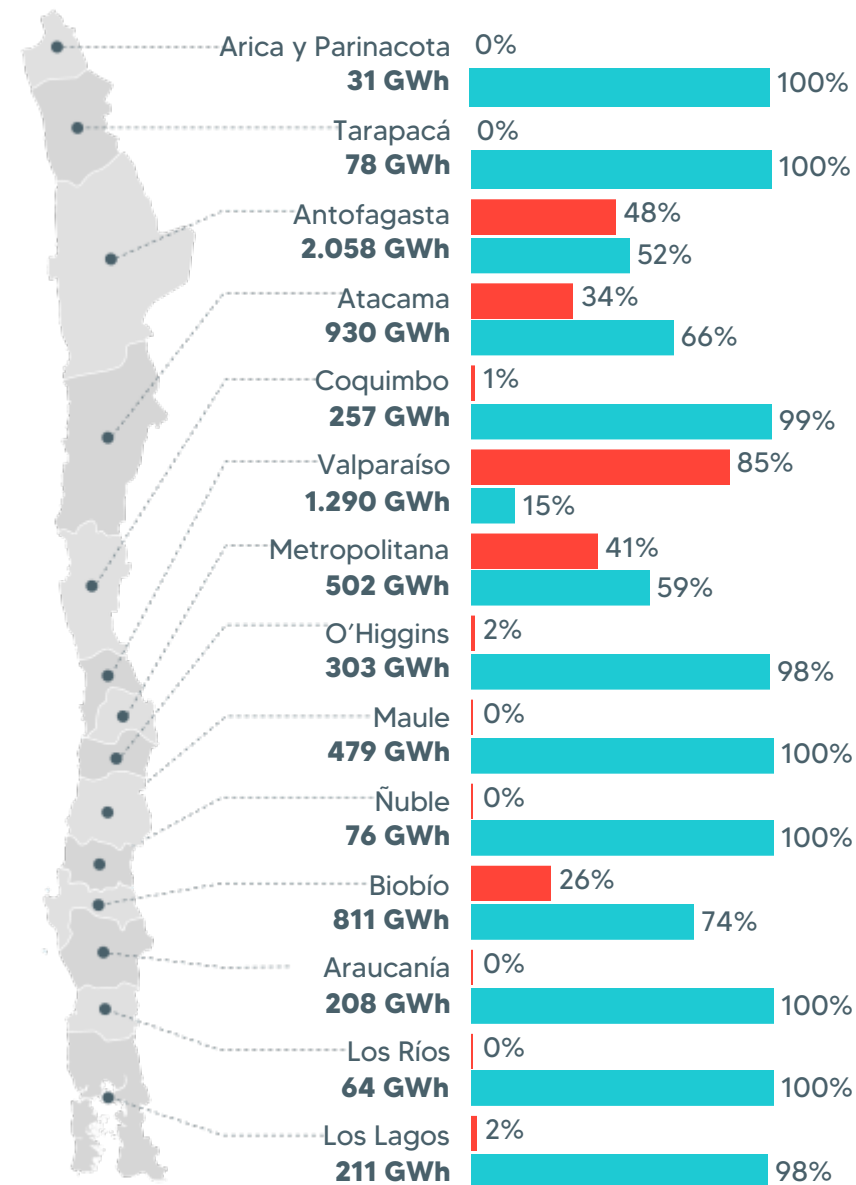

*Sección de Chile con presencia del SEN.



PARTICIPACIÓN RENOVABLE

4.619 GWh

28,7%

SOLAR

13,0%

EÓLICO

17,1%

HIDRO

2,3%

OTRAS

Máxima participación renovable diaria

68,8%

04 Mar.

75,9%

16 ene. 2026

MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

92,6%

02 feb. 14:00 hrs.

93,6%

24 ene. 12:00 hrs.

MAX. 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a marzo de 2026.



ÍNDICE ←



DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS

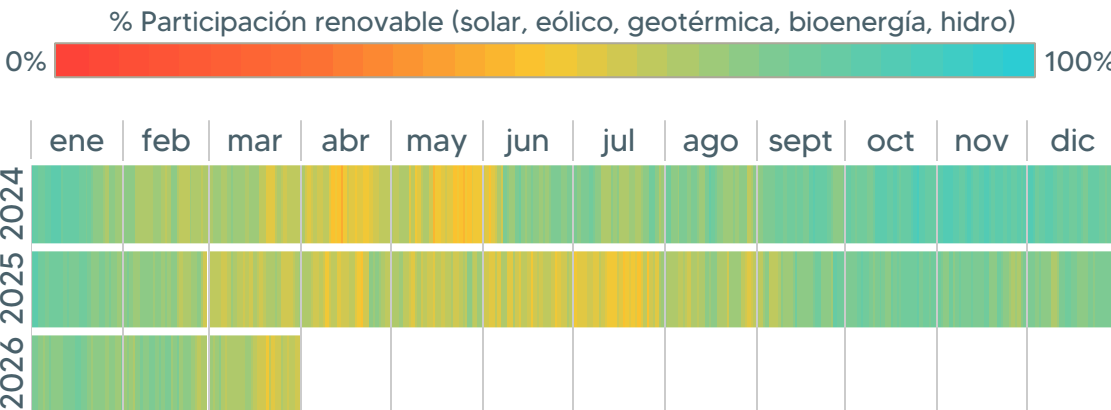

GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

100,0%

100,0%

FEBRERO 2026


% Horas con participación sobre 90%

2,3%

14,0%

FEBRERO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES

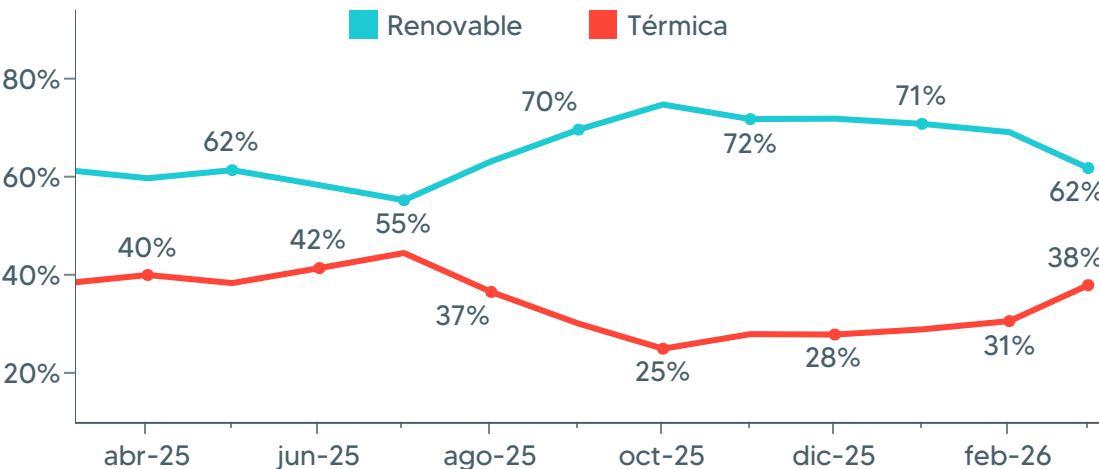

MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	32,1% 14 Mar.	75,1% 14 Mar. 12:00 hrs.
Eólico	19,1% 21 Mar.	34,0% 21 mar. 20:00 hrs.
Hidráulico	21,0% 06 Mar.	33,7% 06 Mar. 07:00 hrs.
Otras renovables	3,9% 21 Mar.	5,1% 21 mar. 05:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

54,44

USD/MWh

S/E Puerto Montt

96,5 USD/MWh
S/E Puerto Montt
FEBRERO 2026

Porcentaje de minutos fijado por ERV

28,8%

35,7%
FEBRERO 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a marzo de 2026.




*Sección de Chile con
presencia del SEN.

	S/E Crucero 32,7 USD/MWh	▼ -9,5% FEBRERO 2026	▼ -40,9% MARZO 2025
	S/E Pan de Azúcar 32,1 USD/MWh	▼ -9,8% FEBRERO 2026	▼ -51,5% MARZO 2025
	S/E Quillota 39,2 USD/MWh	▲ 8,9% FEBRERO 2026	▼ -41,6% MARZO 2025
	S/E Charrúa 39,4 USD/MWh	▲ 10,8% FEBRERO 2026	▼ -40,7% MARZO 2025
	S/E Puerto Montt 54,44 USD/MWh	▼ -43,6% FEBRERO 2026	▼ -28,0% MARZO 2025

*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES ÚLTIMOS 13 MESES

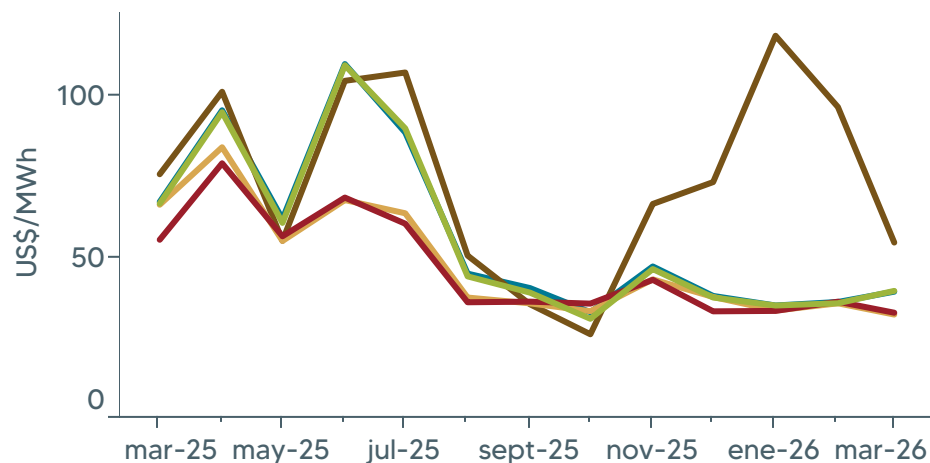

COSTOS MARGINALES PROMEDIO

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



Tecnología	Minutos (%)	% ene. 2025
ERV	28,7%	-10,4%
Hidro embalse	22,1%	-5,8%
Cogeneración	3,9%	70,6%
Renovable	54,7%	-5,3%
Carbón	17,8%	80,6%
Gas natural	26,3%	38,1%
Deriv. petróleo	1,2%	-61,2%
Térmica	45,3%	41,8%

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS



Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

39,7%

Charrúa - P. Montt

37,1%
Charrúa - P. Montt
FEBRERO 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

42,1%

P. Azúcar

44,0%
P. Azúcar
FEBRERO 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a marzo de 2026.




- Crucero - Cardones
- Cardones - P. Azúcar
- P. Azúcar - Quillota
- Quillota - Alto Jahuel
- Alto Jahuel - Charrúa
- Charrúa - P. Montt

*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 13 MESES

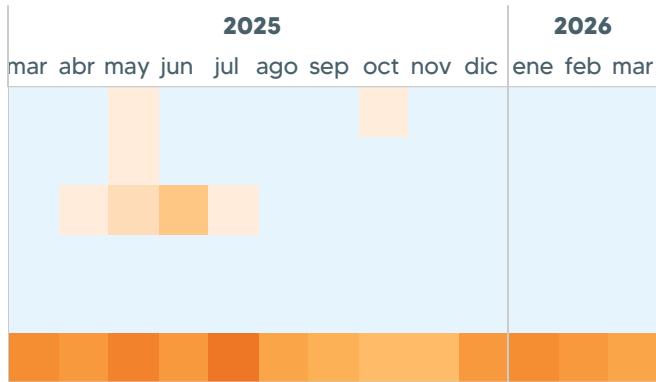

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

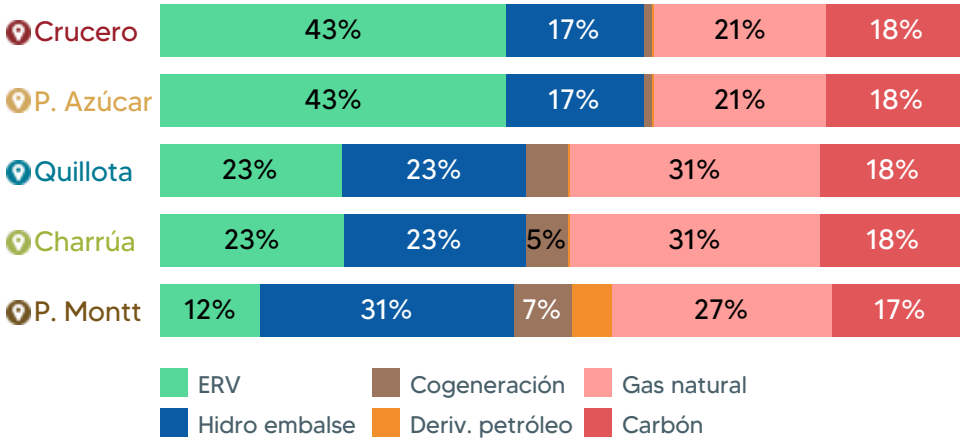

*Sección de Chile con presencia del SEN.

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES POR TRAMO

% De horas	Dif. promedio
0,5%	3,7
Crucero - Cardones	USD/MWh
0,3%	1,0
Cardones - P. Azucar	USD/MWh
4,3%	22,7
P. Azucar - Quillota	USD/MWh
0,0%	23,1
Quillota - Alto Jahuel	USD/MWh
0,1%	3,7
Alto Jahuel - Charrúa	USD/MWh
39,7%	19,5
Charrúa - P. Montt	USD/MWh

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

595,8 GWh 20,0% de generación

1.372 GWh 30,3%
ACUMULADO 2026 VARIACIÓN 2025

Solar
430,3 GWh
21,1% de generación

1.011 GWh
ACUMULADO 2026
25,6%
VARIACIÓN 2025

Eólico
165,5 GWh
17,6% de generación

360,7 GWh
ACUMULADO 2026
45,9%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a febrero de 2026.




ÚLTIMOS 13 MESES

¿SABÍAS QUÉ?

Reducción renovable en GWh

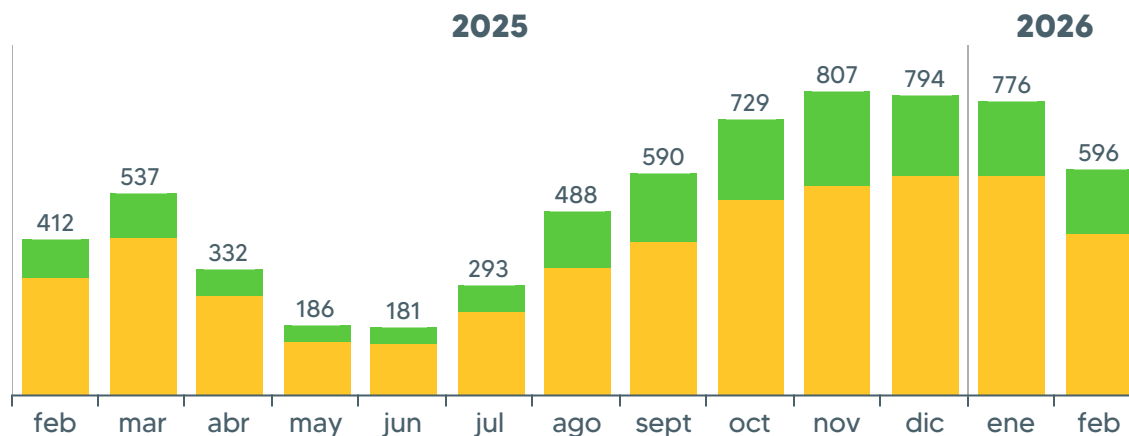

Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar

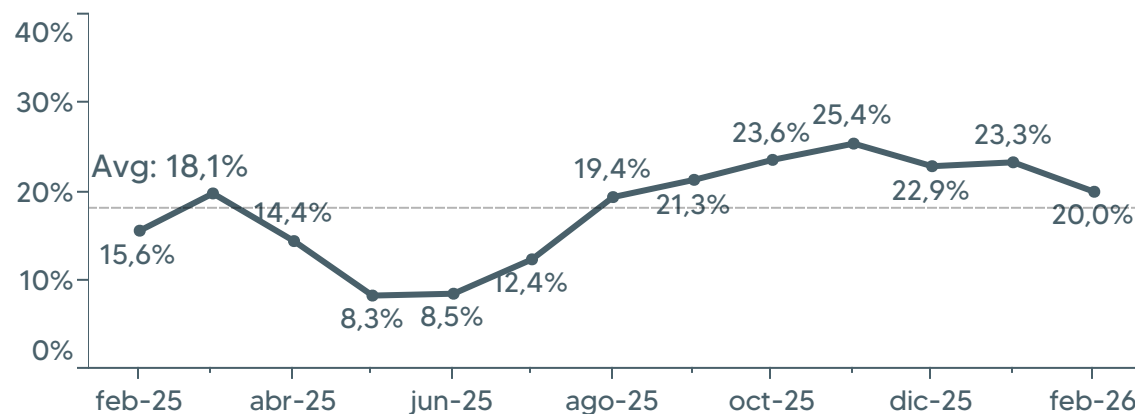


¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.

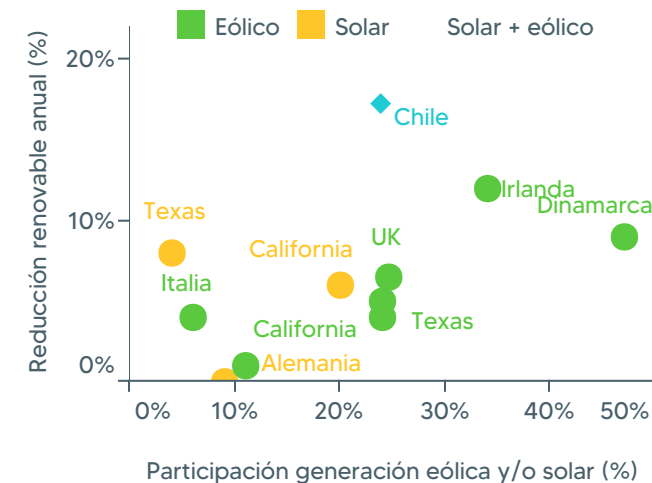

*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.



GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.





EMPRESAS ASOCIADAS





Generadoras

Síguenos en:



[generadoras.cl](https://www.generadoras.cl)