

Boletín Generadoras de Chile

ABRIL 2026





RESUMEN CIFRAS DEL MES DE ABRIL 2026



GENERACIÓN RENOVABLE: 63% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **30 días del mes** (100%) la participación renovable superó el 50%.
- El **22 de abril a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **90%**



GENERACIÓN SOLAR: 26% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta (**36%**) , Atacama (**22%**) y Metropolitana (**7%**) .
- El **22 de abril a las 11:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **71%**.



GENERACIÓN EÓLICA: 16% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta (**34%**) , Araucanía (**17%**) y Atacama (**14%**) .
- El **28 de abril a las 18:00 hrs** se alcanzó una participación eólica instantánea de **36%**.



GENERACIÓN HIDRÁULICA: 17% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Maule (**35%**) , Biobío (**26%**) y Los Lagos (**11%**) .
- El **18 de abril de 23:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **33%**.

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes mayo de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **marzo y abril de 2026**.

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Gerencia de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC**.



ÍNDICE


(Ir a página)

Destacados SEN.....	<u>4</u>
Capacidad instalada.....	<u>5</u>
Capacidad de almacenamiento.....	<u>6</u>
Capacidad en construcción.....	<u>7</u>
Capacidad en evaluación ambiental.....	<u>8</u>
Generación bruta.....	<u>9</u>
Participación renovable.....	<u>10</u>
Costos marginales.....	<u>11</u>
Congestiones sistémicas.....	<u>12</u>
Reducciones renovables.....	<u>13</u>
Glosario.....	<u>14</u>
Empresas asociadas.....	<u>15</u>



INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN



Capacidad en operación renovable (pág. 5)

70,4% corresponde a **26.613 MW**



Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)

3.293 corresponde a **13.174 MWh**
MW



Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 7)

842 corresponde a **925 MW**
MMUSD (100% del total)



Generación renovable (pág. 9)

63,1% corresponde a **4.377 GWh**



Tramo más congestionado (pág. 12)

37,8 % diferencia promedio de **17,5 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt



Reducciones renovables (pág. 13)

364,5 corresponde al **12,6%** de la
GWh generación solar y eólica



Peak generación renovable (pág. 9)

90,4% corresponde a **8.985 MW**
22 abr 12:00 hrs.



Peak generación solar (pág. 9)

70,5% corresponde a **8.273 MW**
22 abr 11:00 hrs.



Peak generación eólica (pág. 9)

35,6% corresponde a **MW**
28 abr. 18:00 hrs.



Peak demanda

12.700 MW
12 abr. 13:00 hrs.





CAPACIDAD INSTALADA

37.791 MW

▲4,5 %

FEBRERO 2025



Renovable
26.613 MW

▲ 9,0%

FEBRERO 2025



Térmica
11.178 MW

▼-4,9%

FEBRERO 2025



N° total centrales en operación
1.169

▲6,7 %

FEBRERO 2025



Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **febrero de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

ABRIL 2026



Térmica
29,6%

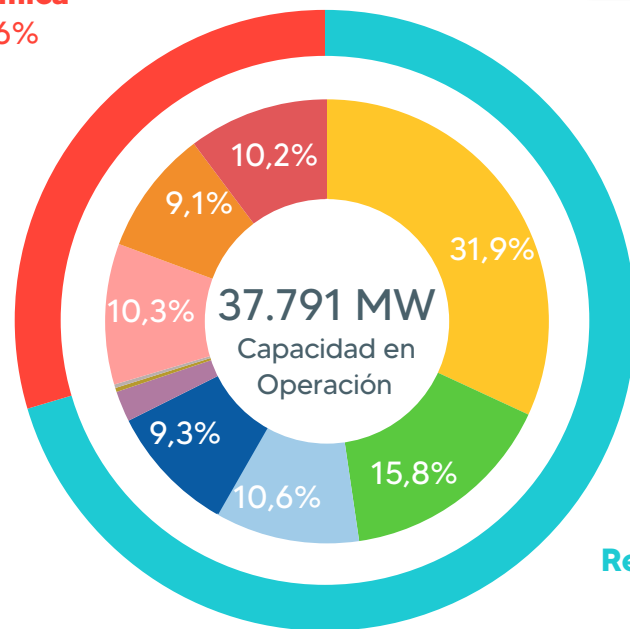


Renovable
70,4%

Tecnología	Potencia (MW)	% dic. 2024
Fotovoltaico	12.055	6,9%
Eólico	5.968	24,3%
Hidro pasada	4.005	0,1%
Hidro embalse	3.532	0,0%
Bioenergía	843	40,8%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	26.613	9,0%
Gas natural	3.875	-11,2%
Carbón	3.866	0,0%
Deriv. petróleo	3.437	-2,4%
Térmica	11.178	-4,9%
Total	37.791	4,5%

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

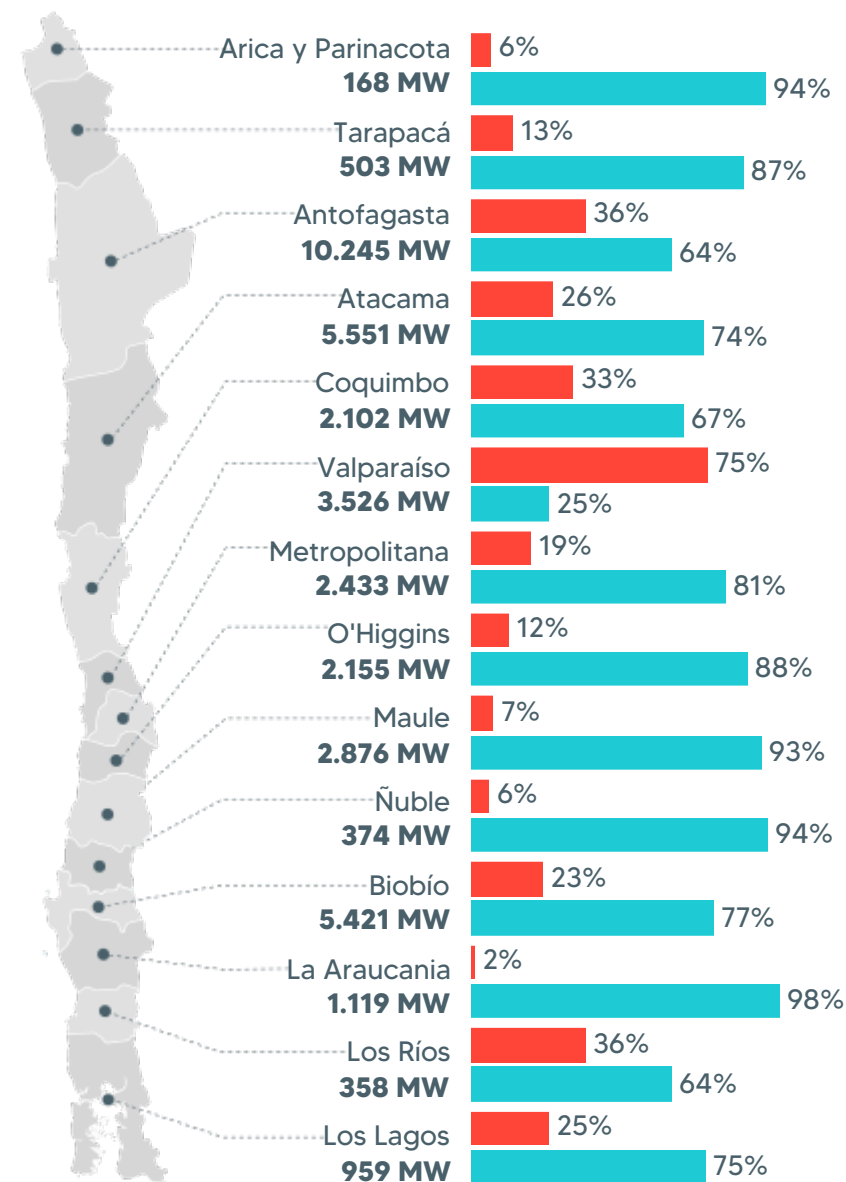

*Sección de Chile con presencia del SEN.



Operación
3.293 MW (13.174 MWh)



Pruebas
1.301 MW (4.163 MWh)



Construcción
5.684 MW (24.924 Wh)



Evaluación ambiental
10.560 MW (52.833 MWh)



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **abril de 2026**.




¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

Operación
3.293 MW
40 proyectos

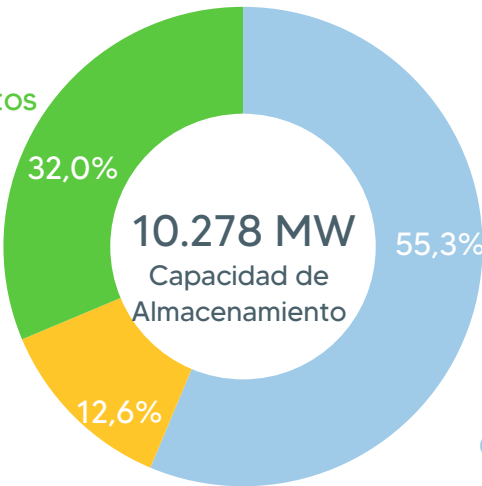


Pruebas
1.301 MW
10 proyectos

Construcción
5.684 MW 72 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.823	880	3.090
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	1.354	421	2.244
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eólicc	0	0	340
BESS + TER	0	0	10
Total	3.293	1.301	5.684

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
 *FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD REGIONAL

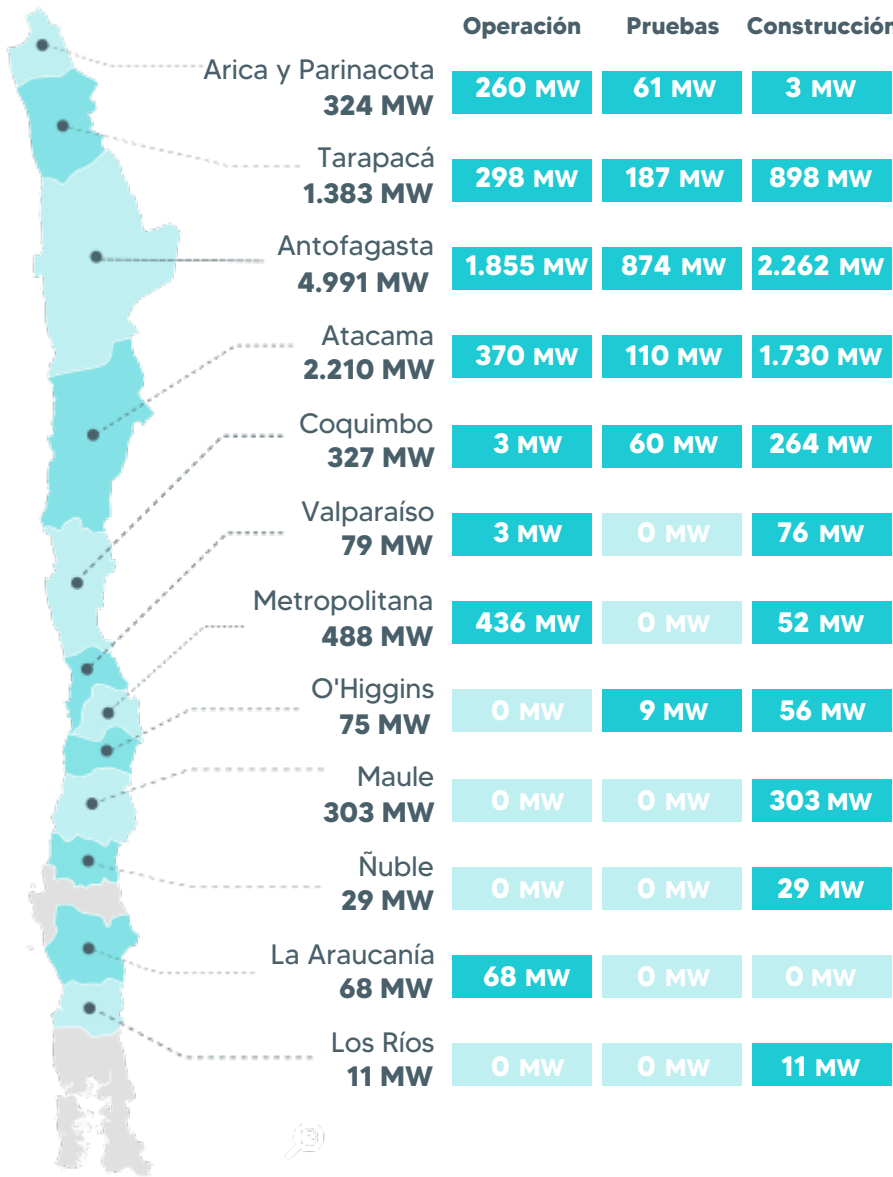

*Sección de Chile con presencia del SEN.



CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

10.008 MW



Renovable

9.742 MW (97,3% del total)



Térmica

266 MW (2,7% del total)



N° total de proyectos

254



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **abril de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

ABRIL 2026




Térmica
2,7%

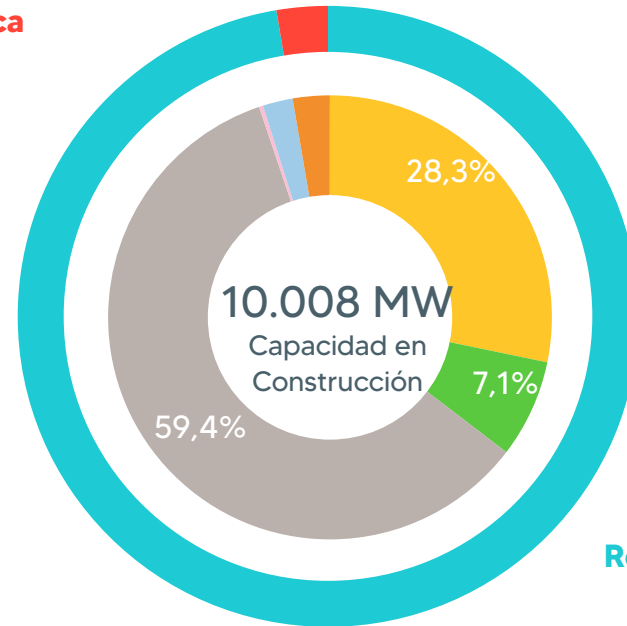

Renovable
97,3%

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

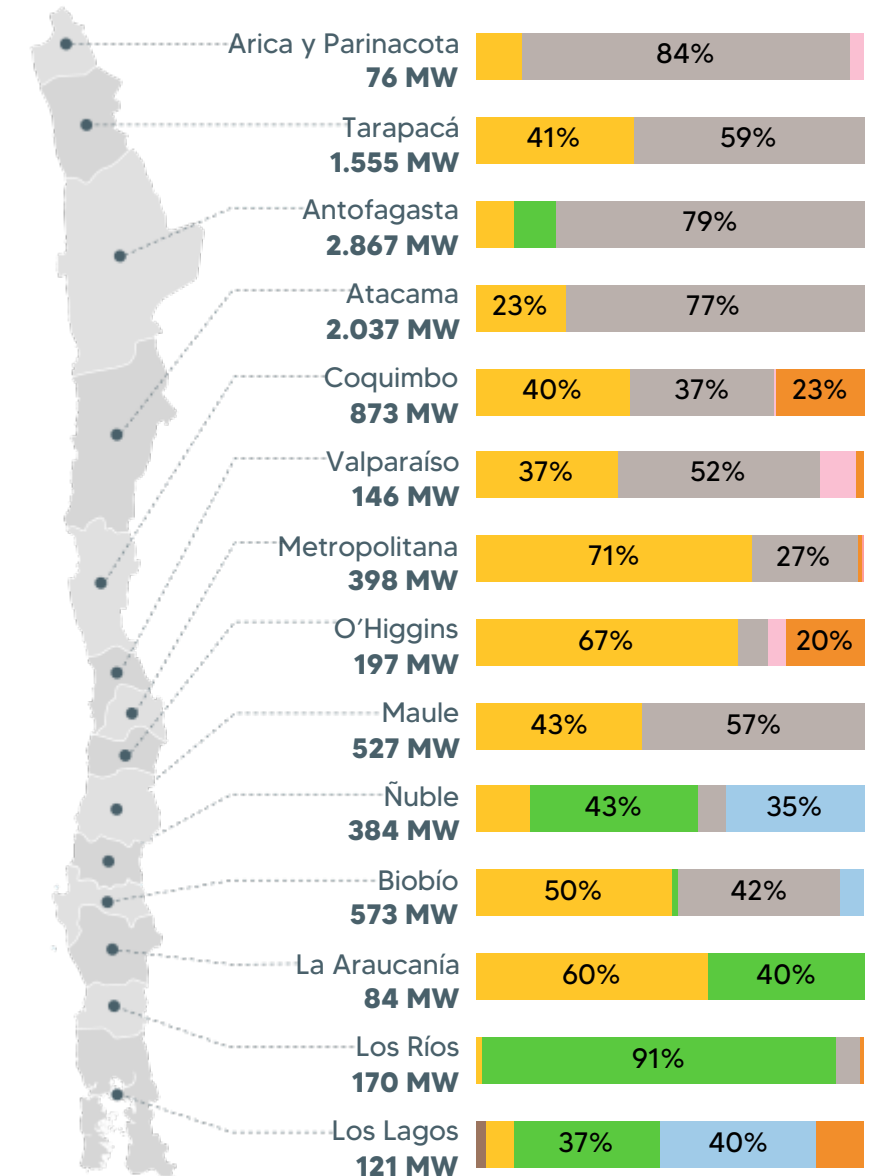

*Sección de Chile con presencia del SEN.

*FV: Solar fotovoltaico.

*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.

*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.



CAPACIDAD EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

14.800 MW

99,4%

RENOVABLE

0,6%

TÉRMICO

Capacidad ingresada
a tramitación

240,0 MW

1.410 MW

ACUMULADO 2026

▲ -40,2%

VARIACIÓN 2025

Capacidad con
RCA aprobada

1.414,8 MW

2.034 MW

ACUMULADO 2026

▲ 106,0%

VARIACIÓN 2025

Inversión con
RCA aprobada

234 MMUSD

2.572 MMUSD

ACUMULADO 2026

▲ 119,7%


VARIACIÓN 2025



Fuente: Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental **febrero 2025.**



Térmico
0,6%

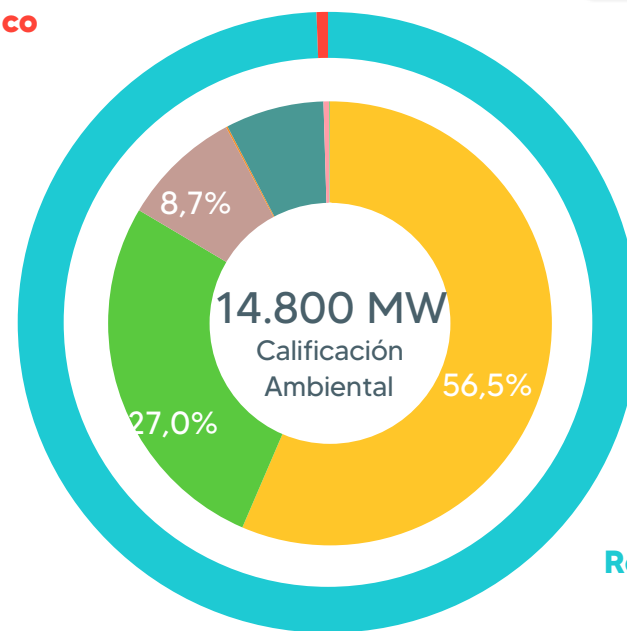

Renovable
99,4%


Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	8.363	78	10.210
Eólico	4.005	22	6.846
FV + eólico	1.295	3	1.957
BESS	1.060	5	1.193
Renovable	14.722	108	20.206
Deriv. petróleo	18	2	18
Gas natural	60	1	59
Térmica	78	3	77
Total	14.800	111	20.283

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

*FV: solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

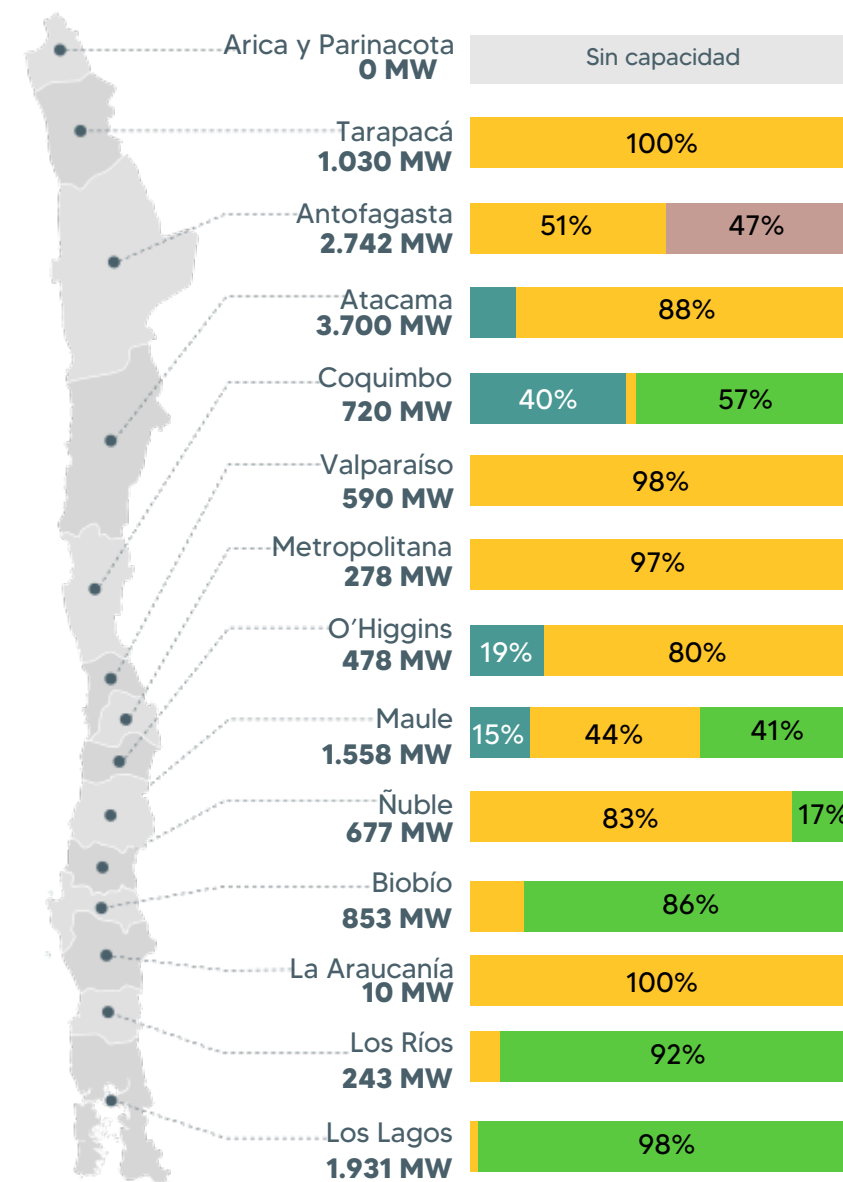

*Sección de Chile con presencia del SEN.



GENERACIÓN BRUTA

6.933 GWh

▼-6,9%

MARZO 2026

▲2,5 %

ABRIL 2025



Renovable

4.377 GWh

▼ -5,2%

MARZO 2026

▲ 8,0%

ABRIL 2025



Térmica

2.556 GWh

▼-9,8%

MARZO 2026

▼-5,8%

ABRIL 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a abril de 2026.



ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile


ABRIL 2026



GENERACIÓN BRUTA
SEN


GENERACIÓN BRUTA
REGIONAL

Térmica
36,9%

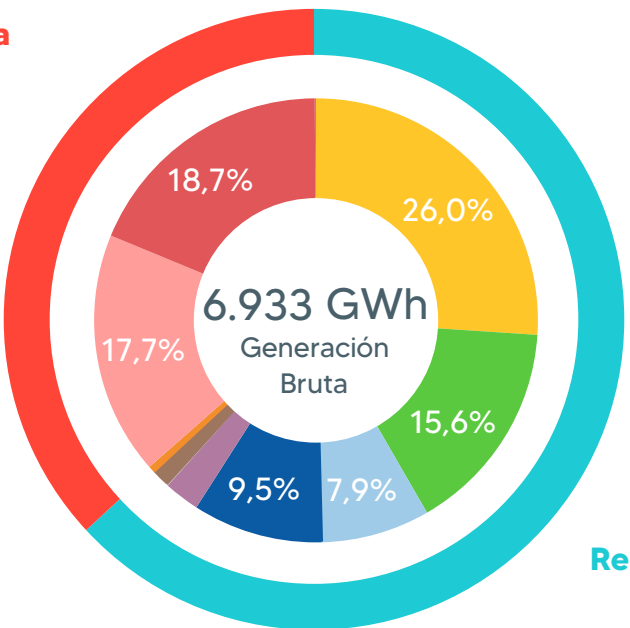

Renovable
63,1%

Tecnología	Generación (GWh)	% ene. 2025
Solar	1.807	-15,6%
Eólico	1.085	11,6%
Hidro embalse	657	5,4%
Hidro pasada	550	-15,5%
Bioenergía	180	8,4%
Cogeneración	88	46,8%
Geotérmica	10	42,0%
Renovable	4.377	-5,2%
Carbón	1.296	-11,6%
Gas natural	1.228	-9,4%
Deriv. petróleo	32	147,7%
Térmica	2.556	-9,8%
Total	6.933	-7,0%

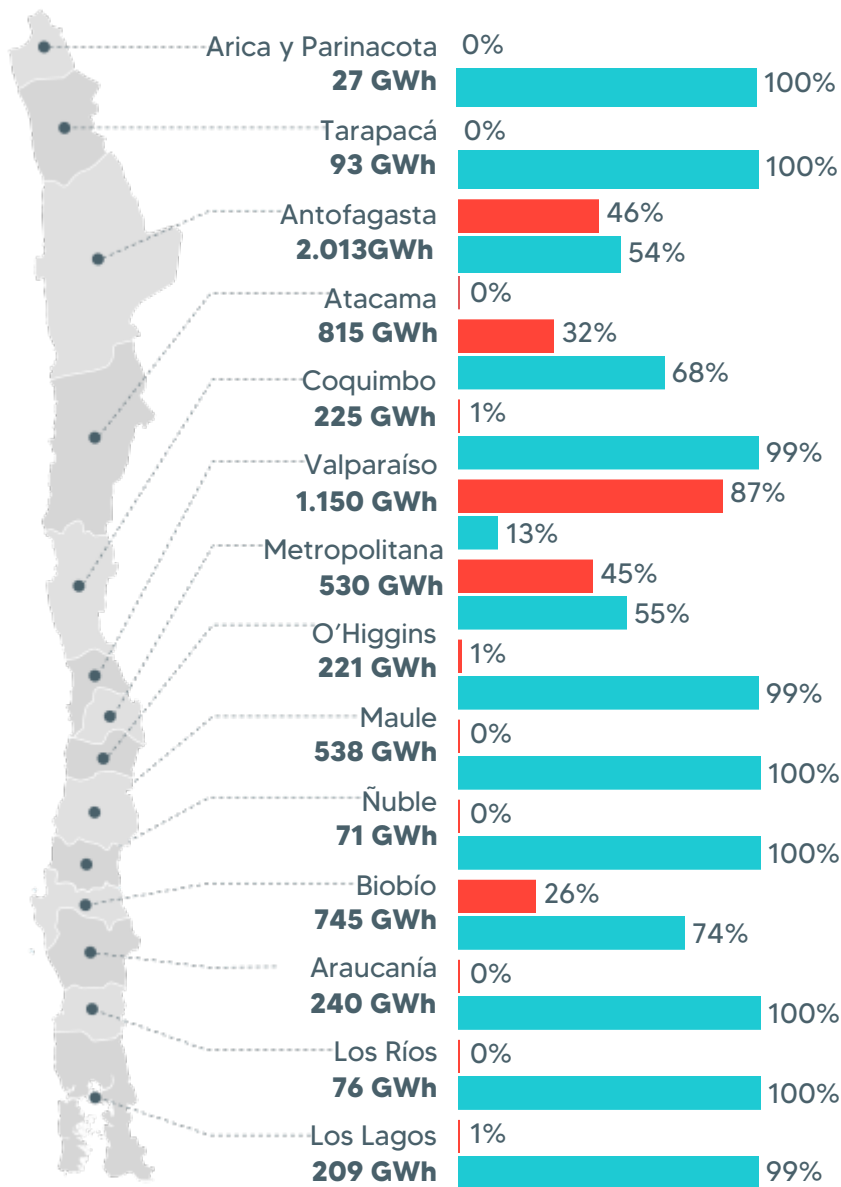

*Sección de Chile con presencia del SEN.



PARTICIPACIÓN RENOVABLE

4.377 GWh

26,0%

SOLAR

15,6%

EÓLICO

17,4%

HIDRO

4,1%

OTRAS

Máxima participación renovable diaria

70,3%

21 Abr.

75,9%

16 ene. 2026

MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

90,4%

22 Abr. 12:00
hrs.

93,6%

24 ene. 12:00 hrs.
MAX. 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a abril de 2026.



ÍNDICE ←



DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS

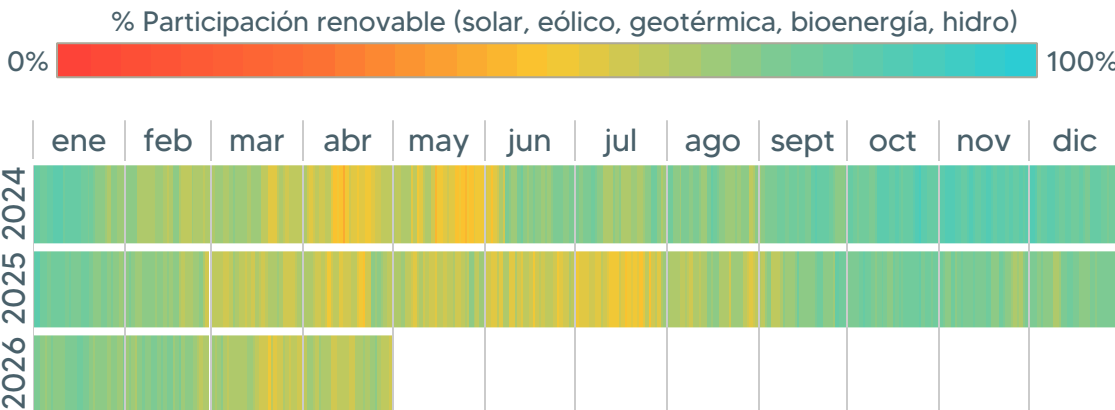

GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

100,0%

100,0%

MARZO 2026


% Horas con participación sobre 90%

0,4%

2,3%

MARZO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES

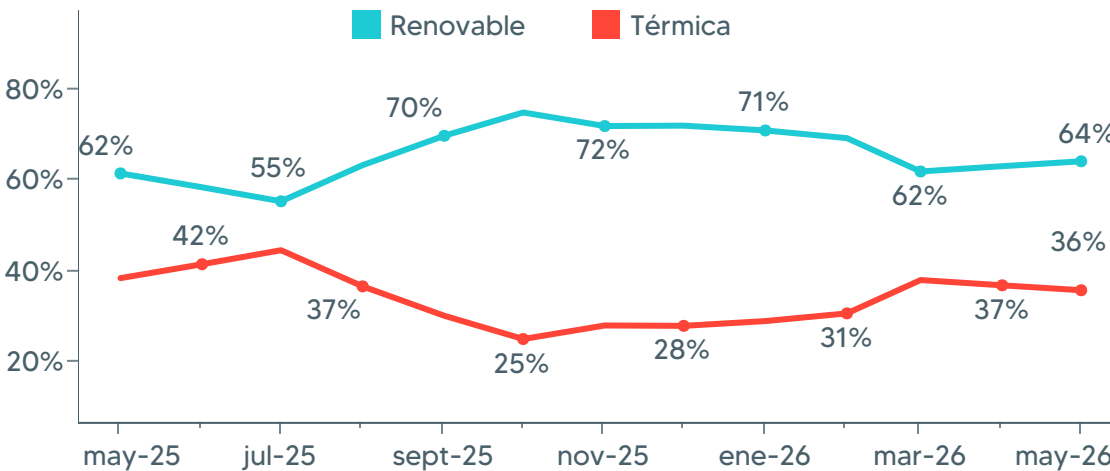

MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	29,2% 04 abr.	70,5% 22 abr. 11:00 hrs.
Eólico	22,3% 23 abr.	35,6% 23 abr. 18:00 hrs.
Hidráulico	20,6% 05 abr.	33,2% 05 abr 0:00
Otras renovables	4,8% 16 abr.	6,1% 16 abr 21:00

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

66,16

USD/MWh

S/E Puerto Montt

44,2 USD/MWh
S/E Puerto Montt
ABRIL 2026

Porcentaje de minutos fijado por ERV

13,7%

23,7%
ABRIL 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a mayo de 2026.




*Sección de Chile con
presencia del SEN.

	S/E Crucero 54,8 USD/MWh	▲ 50,2% ABRIL 2026	▼ -2,9% MAYO 2025
	S/E Pan de Azúcar 56,7 USD/MWh	▲ 58,8% ABRIL 2026	▲ 3,3% MAYO 2025
	S/E Quillota 64,7 USD/MWh	▲ 54,9% ABRIL 2026	▲ 4,7% MAYO 2025
	S/E Charrúa 64,0 USD/MWh	▲ 53,6% ABRIL 2026	▲ 5,7% MAYO 2025
	S/E Puerto Montt 66,16 USD/MWh	▲ 49,7% ABRIL 2026	▲ 20,3% MAYO 2025

*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES ÚLTIMOS 13 MESES

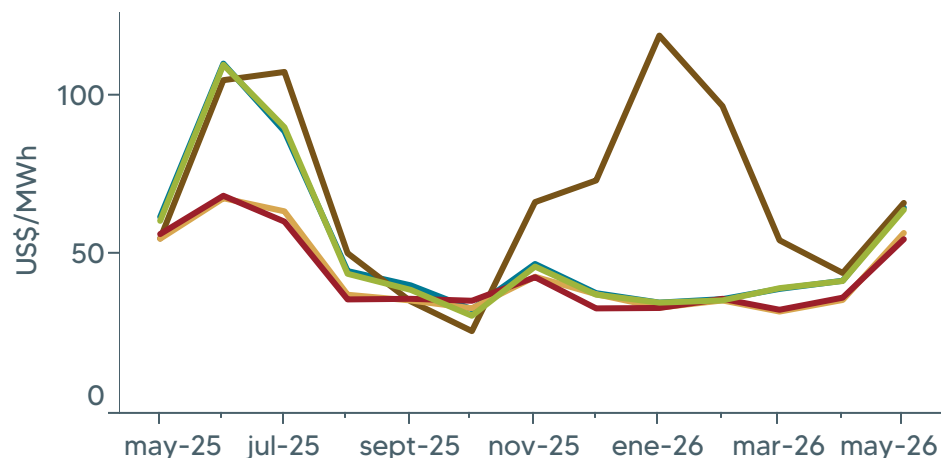

COSTOS MARGINALES PROMEDIO

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



Tecnología	Minutos (%)	% ene. 2025
ERV	13,7%	-42,2%
Hidro embalse	31,9%	29,0%
Cogeneración	4,8%	-4,1%
Renovable	50,4%	-5,7%
Carbón	15,9%	-30,2%
Gas natural	28,0%	23,1%
Deriv. petróleo	5,7%	100,0%
Térmica	49,6%	6,7%

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS



Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

37,8%
Charrúa - P. Montt
26,9%
Charrúa - P. Montt
ABRIL 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

19,5%
Crucero
34,6%
P. Azúcar
ABRIL 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a mayo de 2026.




*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 13 MESES

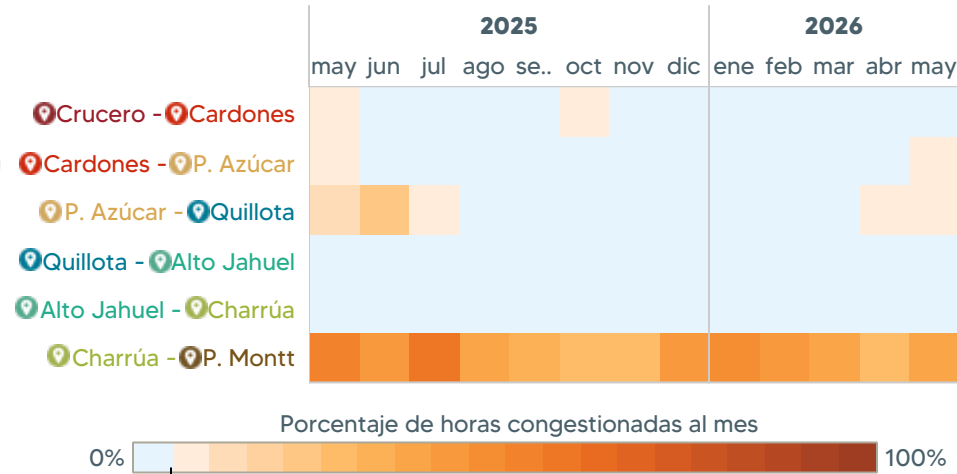

*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

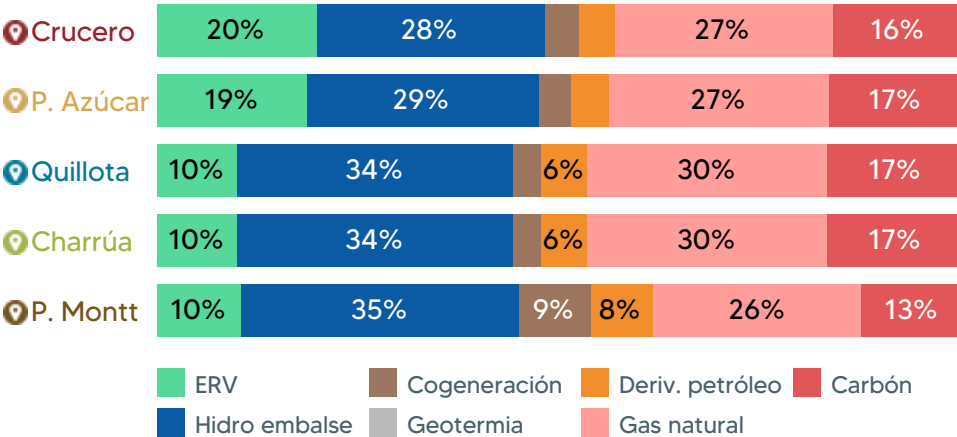

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES POR TRAMO

% De horas	Dif. promedio
3,7% Crucero - Cardones	4,3 USD/MWh
6,0% Cardones - P. Azucar	4,1 USD/MWh
5,5% P. Azucar - Quillota	20,2 USD/MWh
0,0% Quillota - Alto Jahuel	23,1 USD/MWh
0,8% Alto Jahuel - Charrúa	4,7 USD/MWh
37,8% Charrúa - P. Montt	17,5 USD/MWh

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

364,5 GWh 12,6% de generación

2.234 GWh ACUMULADO 2026 16,2% VARIACIÓN 2025

Solar
268,3 GWh
14,8% de generación
1.649 GWh ACUMULADO 2026
10,9% VARIACIÓN 2025

Eólico
96,2 GWh
8,9% de generación
584,1 GWh ACUMULADO 2026
34,7% VARIACIÓN 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a abril de 2026.




ÚLTIMOS 13 MESES

¿SABÍAS QUÉ?

Reducción renovable en GWh

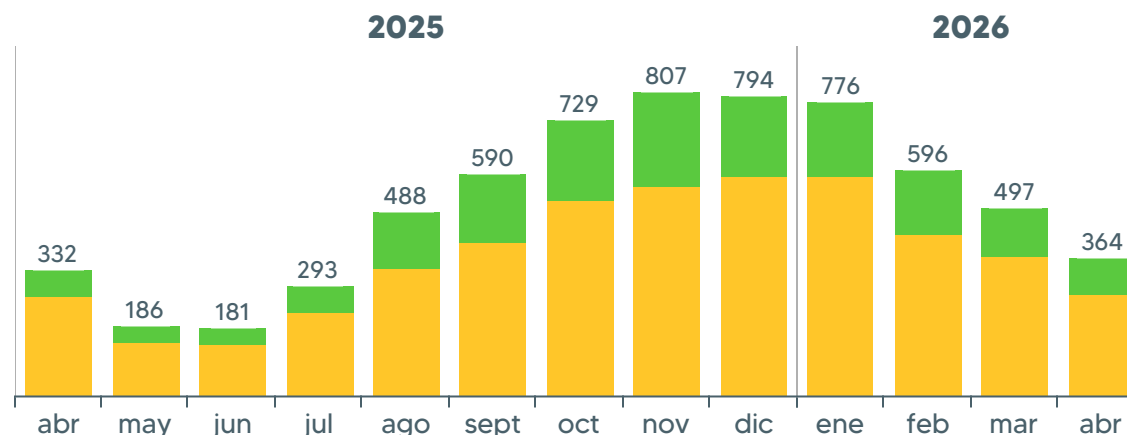

Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar

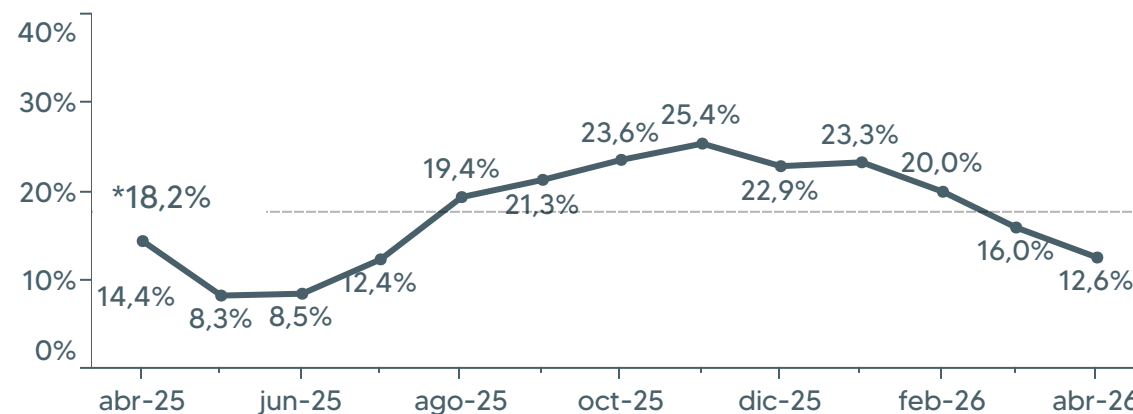


¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.

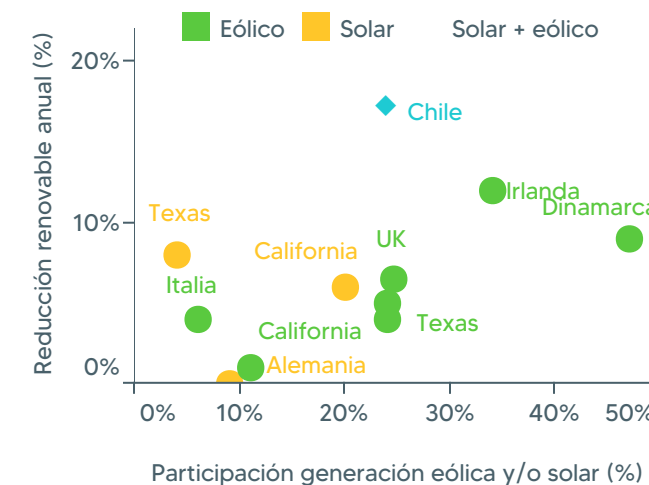

*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.



GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.





EMPRESAS ASOCIADAS





Generadoras

Síguenos en:



[generadoras.cl](https://www.generadoras.cl)