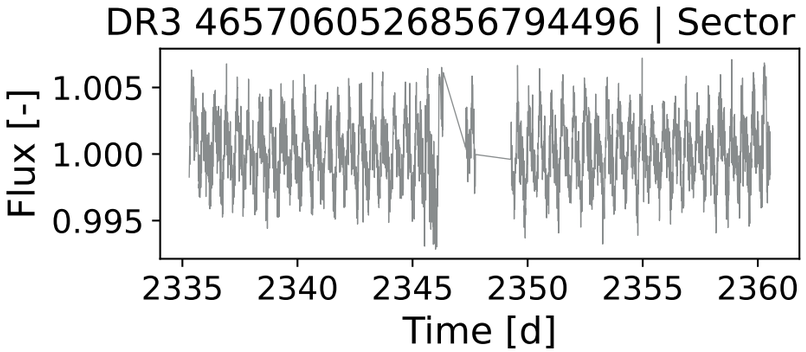
DR3 4657060526856794496 | Sector 38
Flux [-]
1.005
1.000
0.995
2335
2340
2345
2350
2355
2360
Time [d]

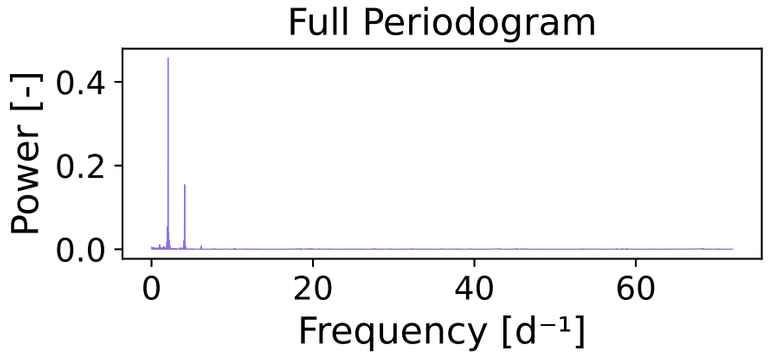
Full Periodogram
Power [-]
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
Frequency [d⁻¹]

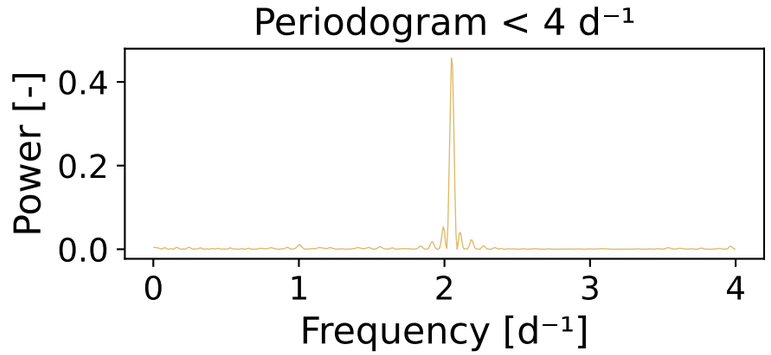
Periodogram < 4 d⁻¹
Power [-]
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
4
Frequency [d⁻¹]

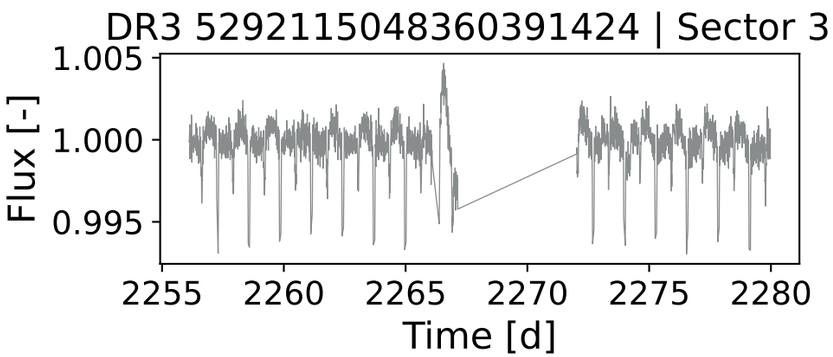
DR3 5292115048360391424 | Sector 35
Flux [-]
1.005
1.000
0.995
2255
2260
2265
2270
2275
2280
Time [d]

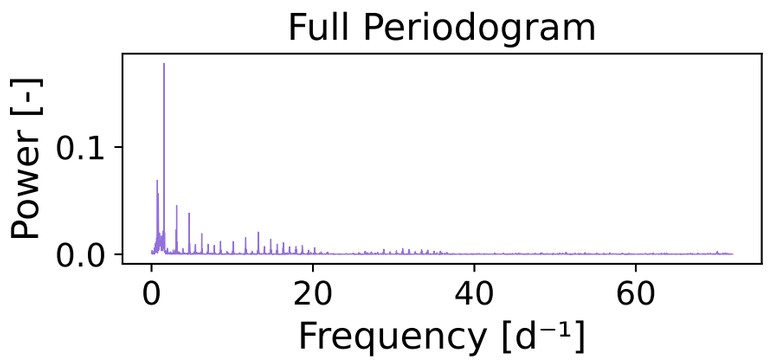
Full Periodogram
Power [-]
0.1
0.0
0
20
40
60
Frequency [d⁻¹]

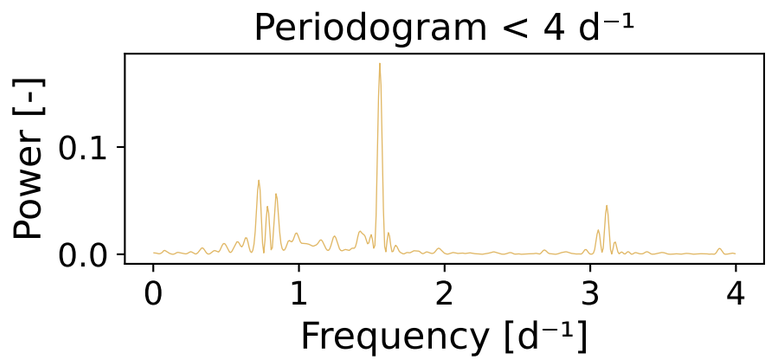
Periodogram < 4 d⁻¹
Power [-]
0.1
0.0
0
1
2
3
4
Frequency [d⁻¹]

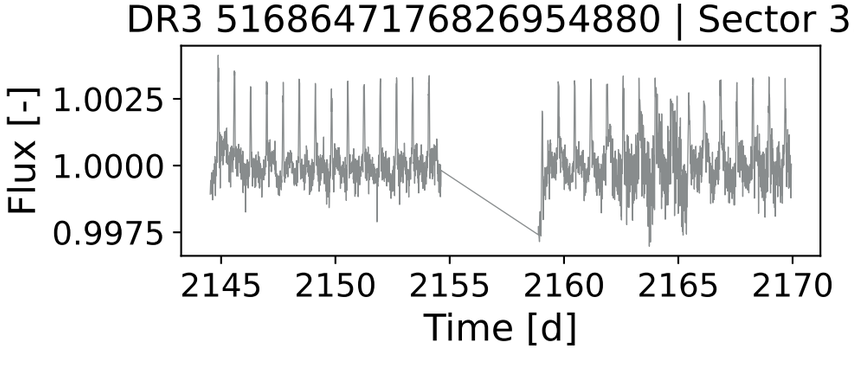
DR3 5168647176826954880 | Sector 31
Flux [-]
1.0025
1.0000
0.9975
2145
2150
2155
2160
2165
2170
Time [d]

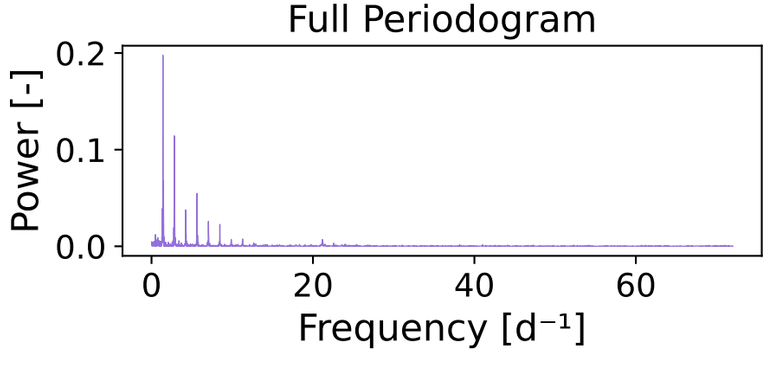
Full Periodogram
Power [-]
0.2
0.1
0.0
0
20
40
60
Frequency [d⁻¹]

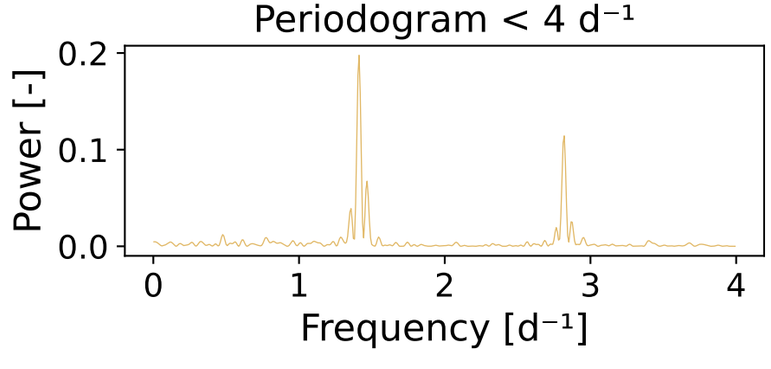
Periodogram < 4 d⁻¹
Power [-]
0.2
0.1
0.0
0
1
2
3
4
Frequency [d⁻¹]

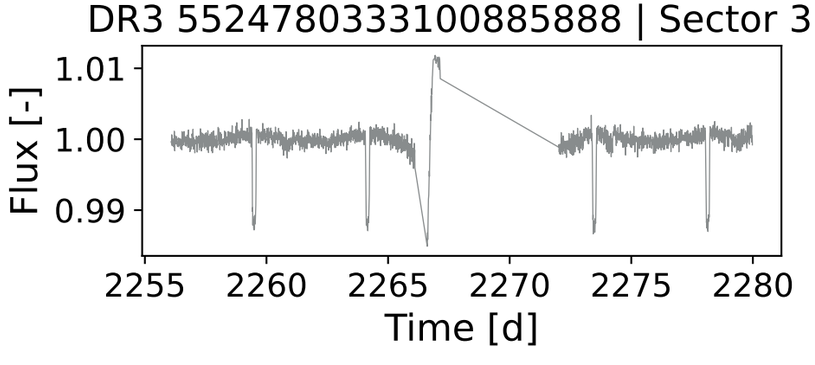
DR3 5524780333100885888 | Sector 35
Flux [-]
1.01
1.00
0.99
2255
2260
2265
2270
2275
2280
Time [d]

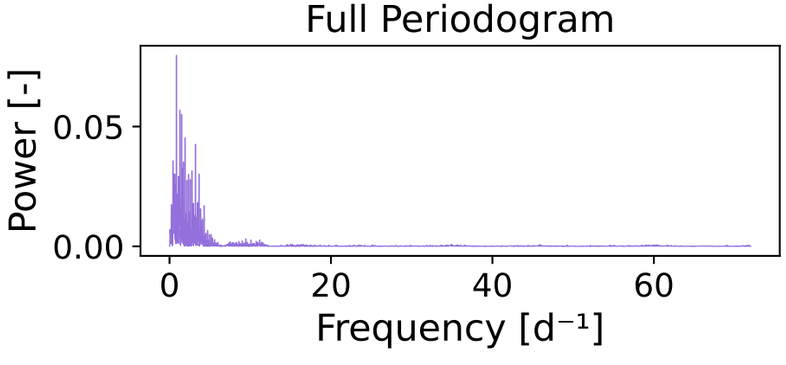
Full Periodogram
Power [-]
0.05
0.00
0
20
40
60
Frequency [d⁻¹]

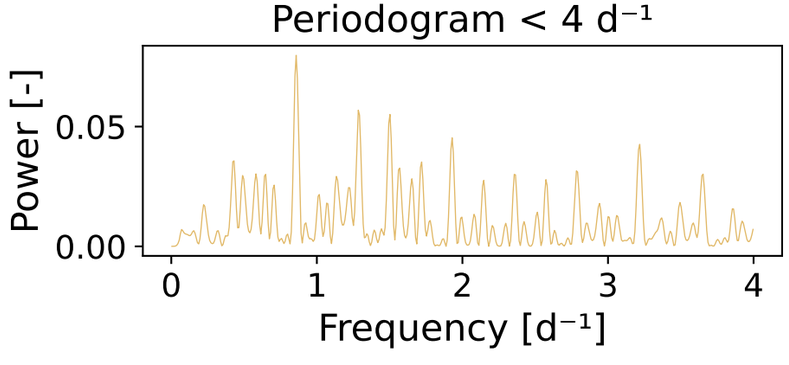
Periodogram < 4 d⁻¹
Power [-]
0.05
0.00
0
1
2
3
4
Frequency [d⁻¹]